

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI ABBIATEGRASSO**




Strada Mercadante - Abbiategrasso  
A.E. = 37.000

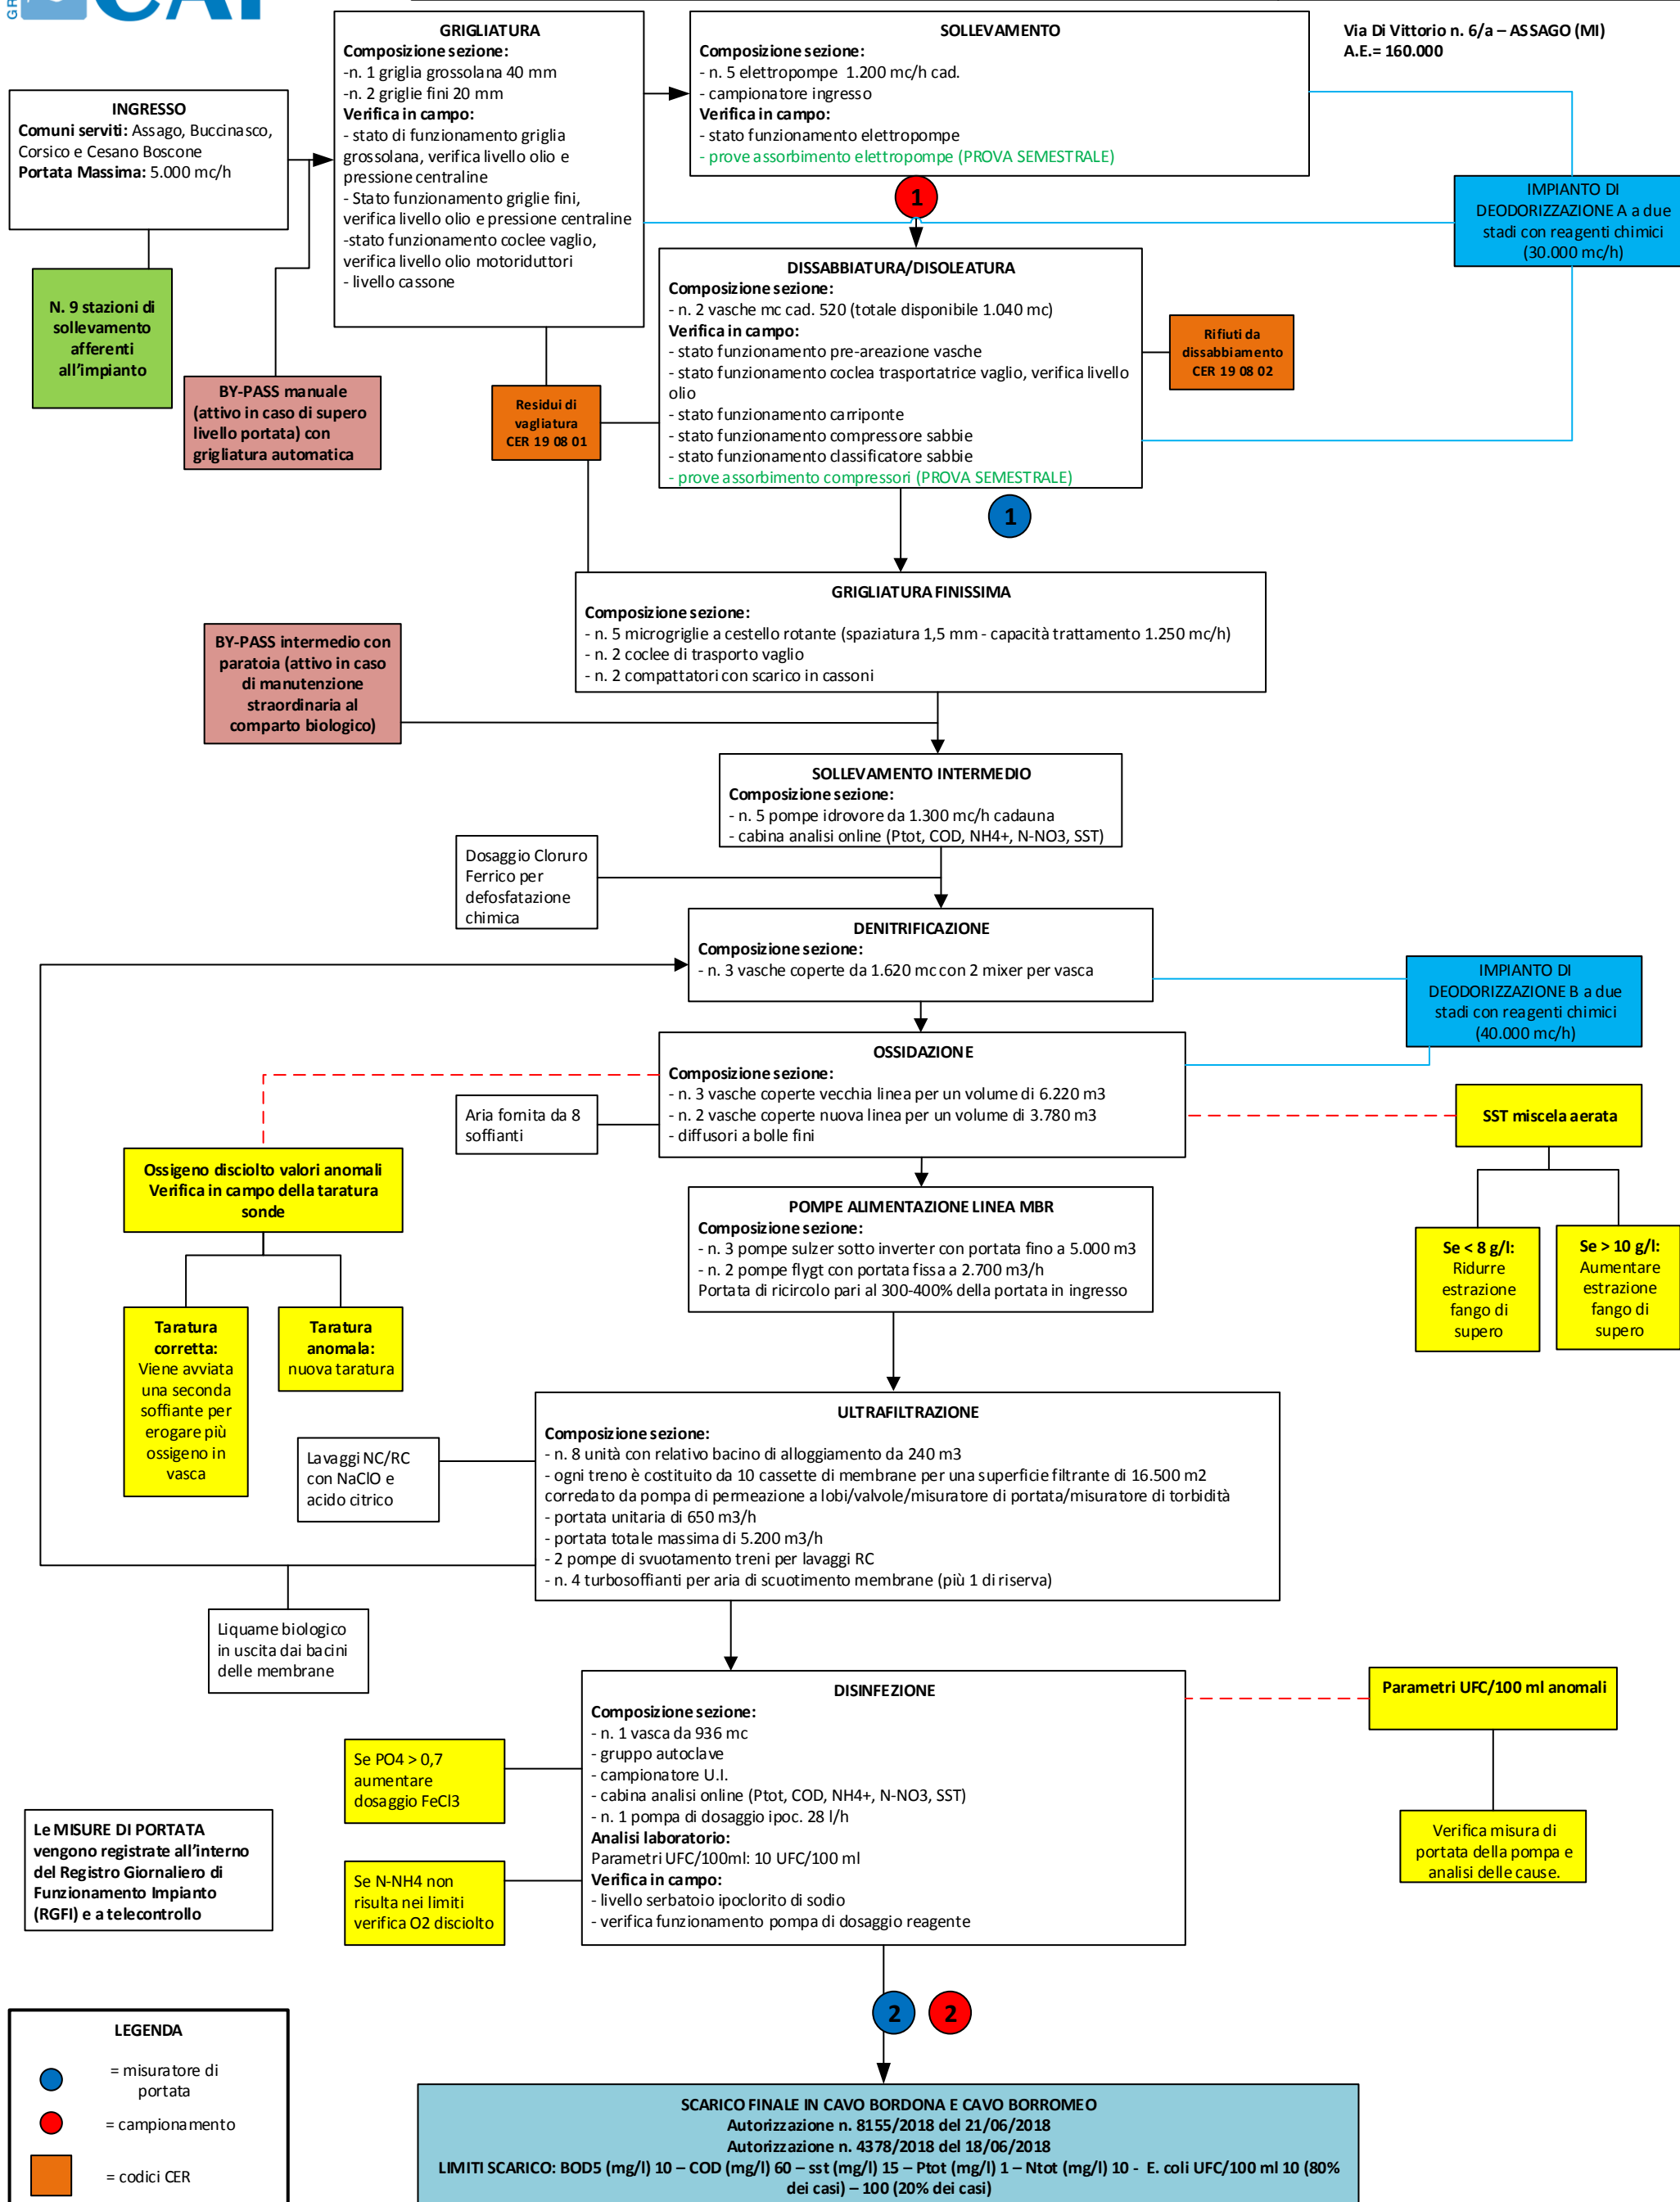

**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

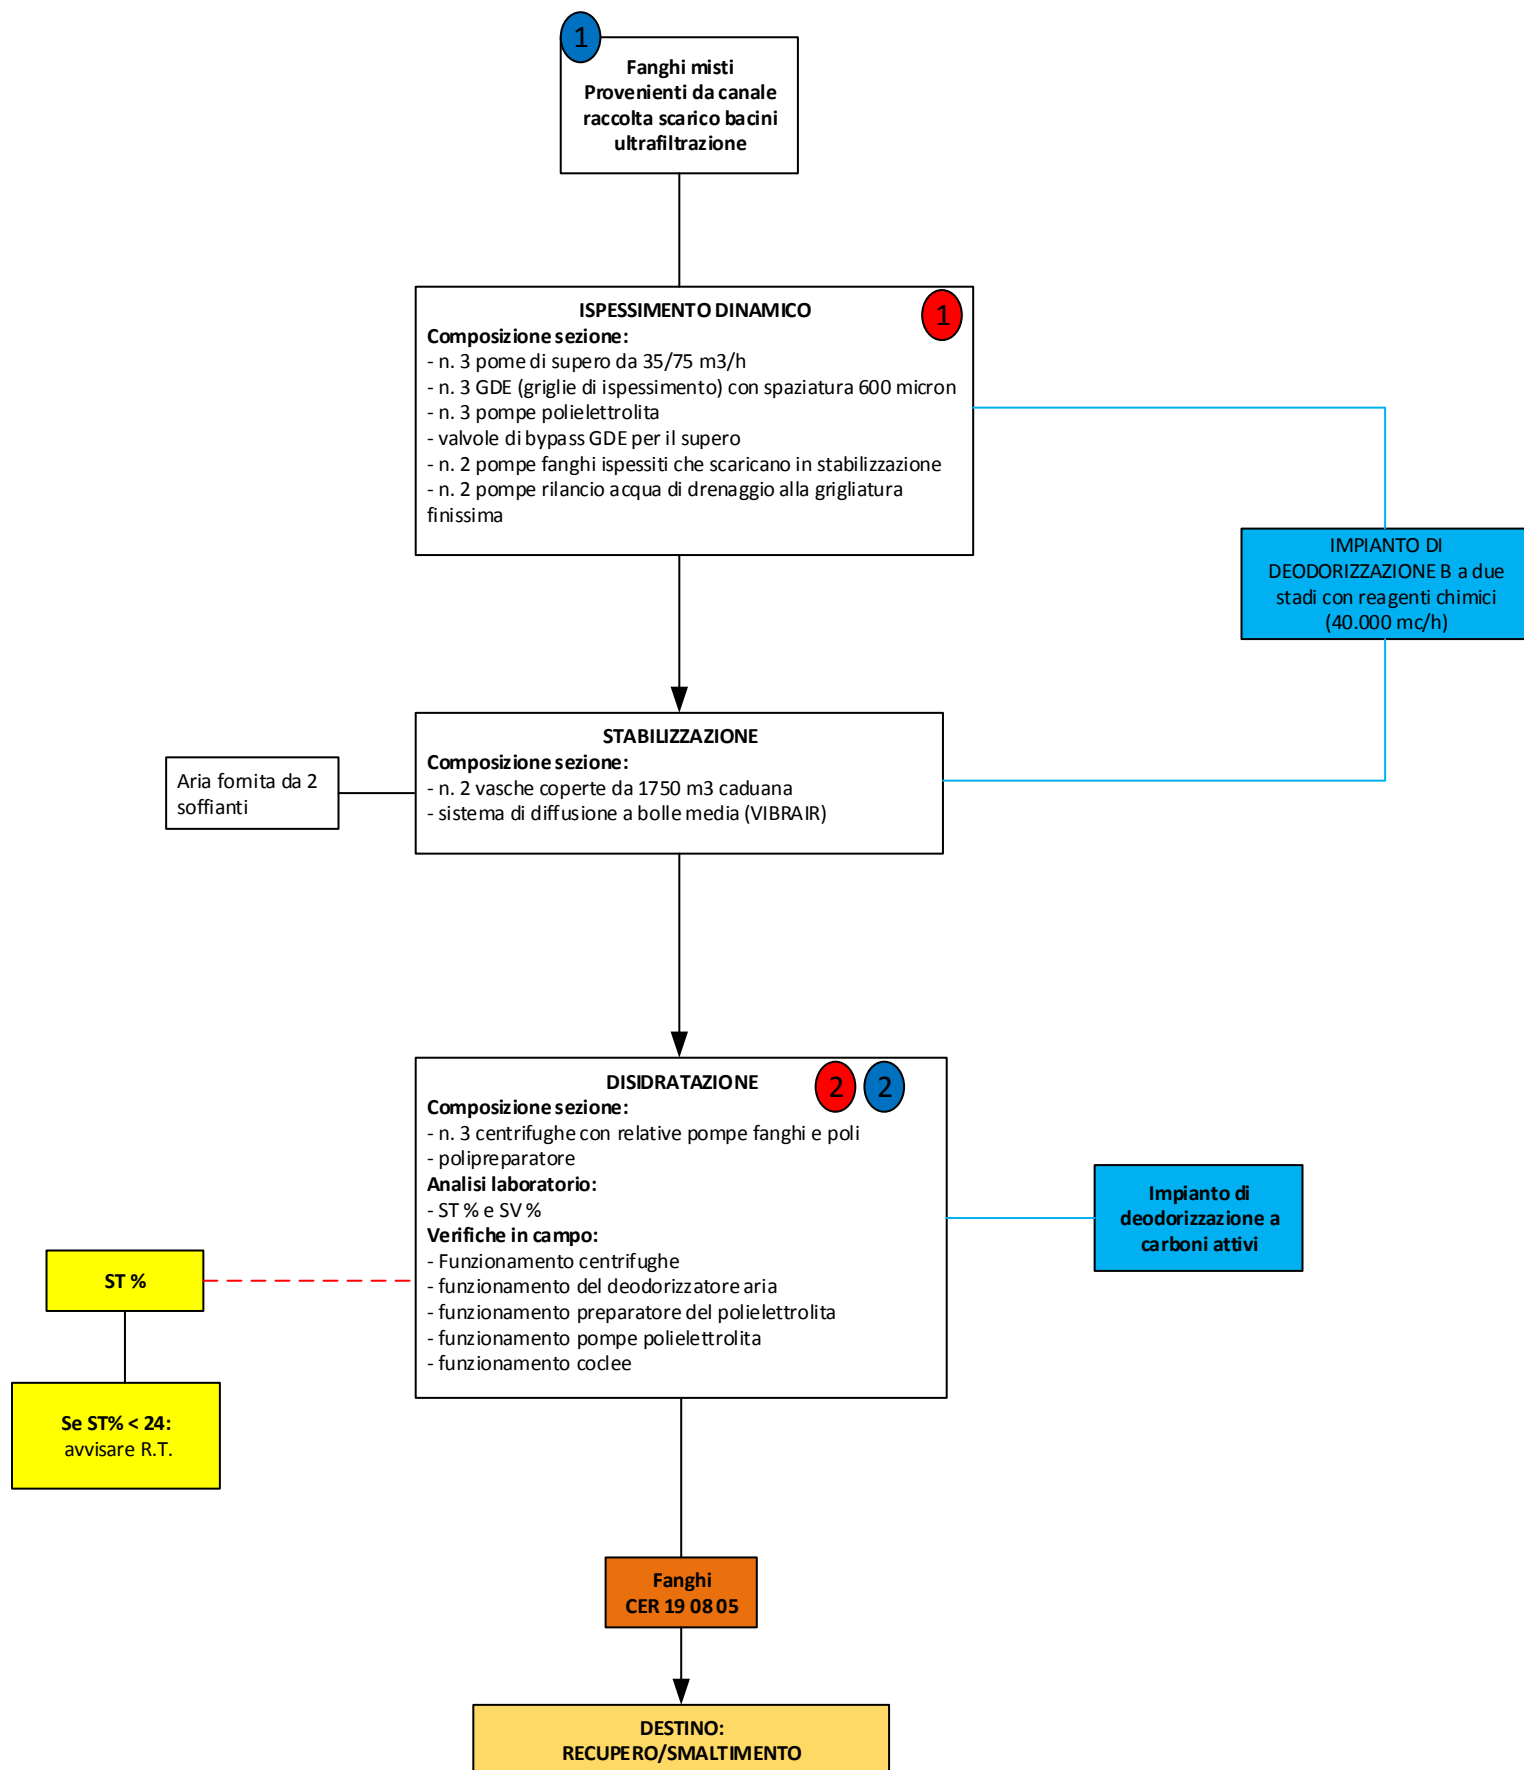


Le MISURE DI PORTATA  
vengono registrate all'interno  
del Registro Giornaliero di  
Funzionamento Impianto  
(RGFI) e a telecontrollo

**LEGENDA**


- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI ASSAGO**




Via Di Vittorio n. 6/a – ASSAGO (MI)  
A.E.= 160.000



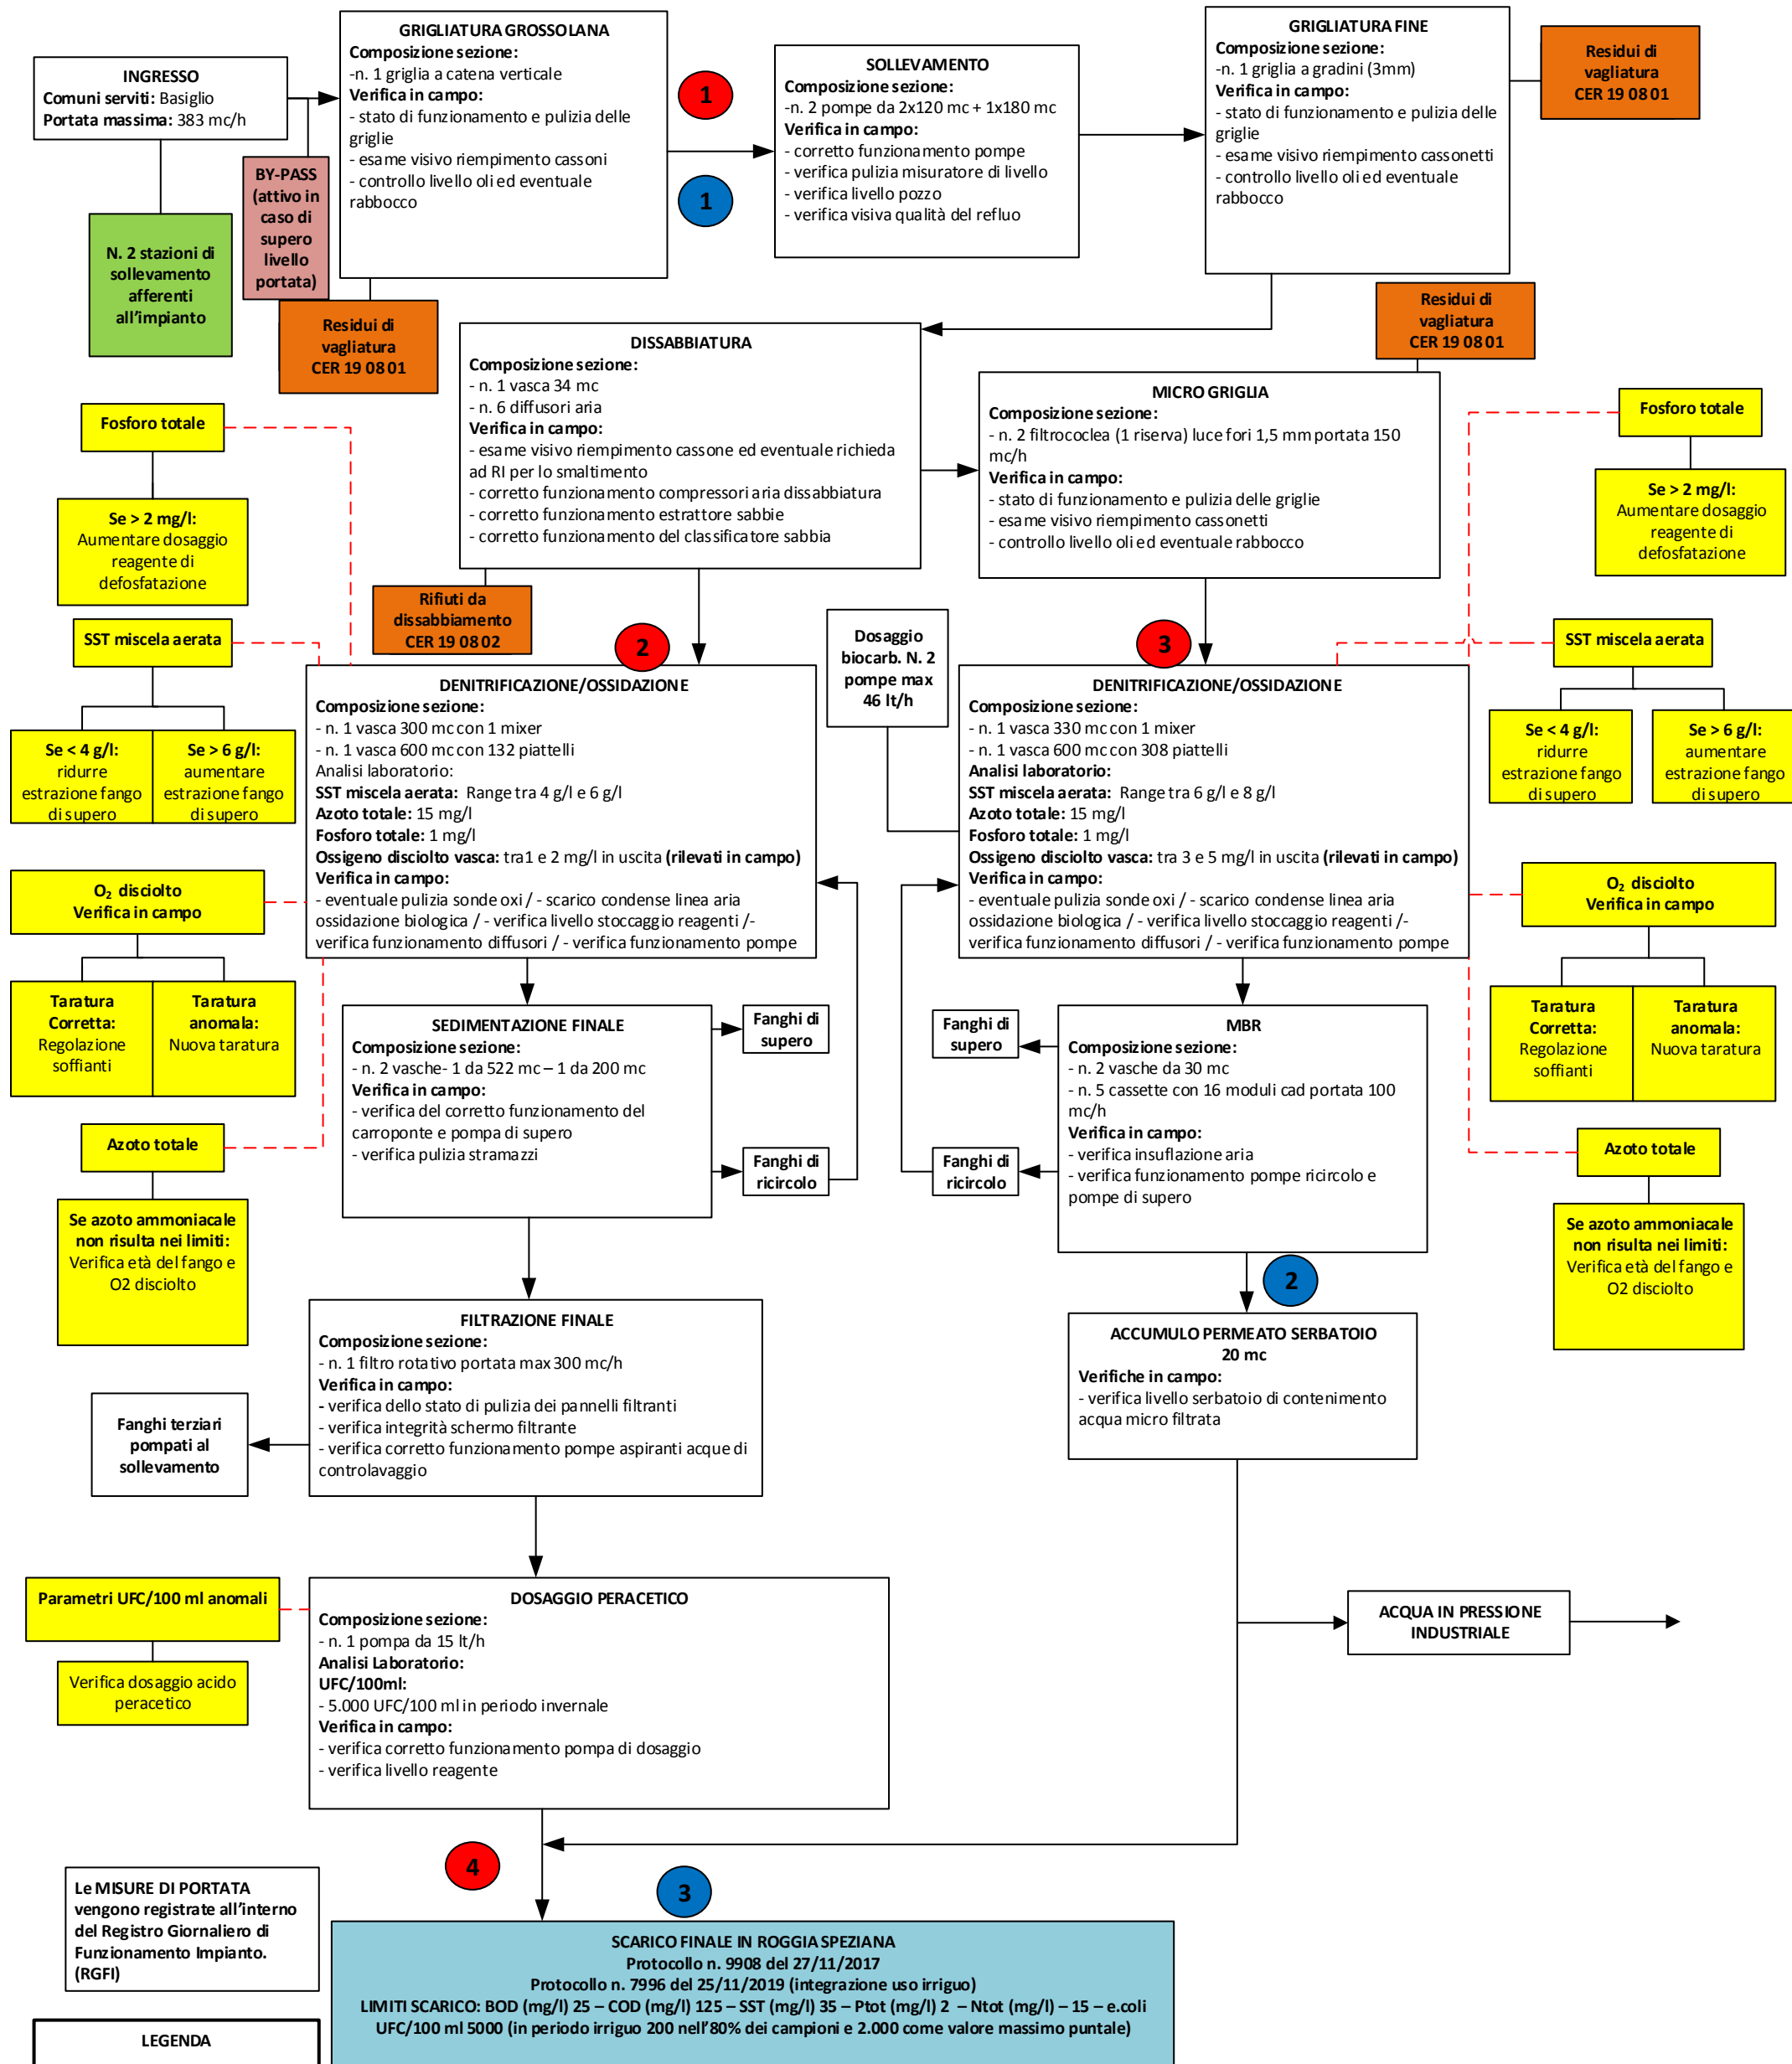



## IMPIANTO DI BASIGLIO

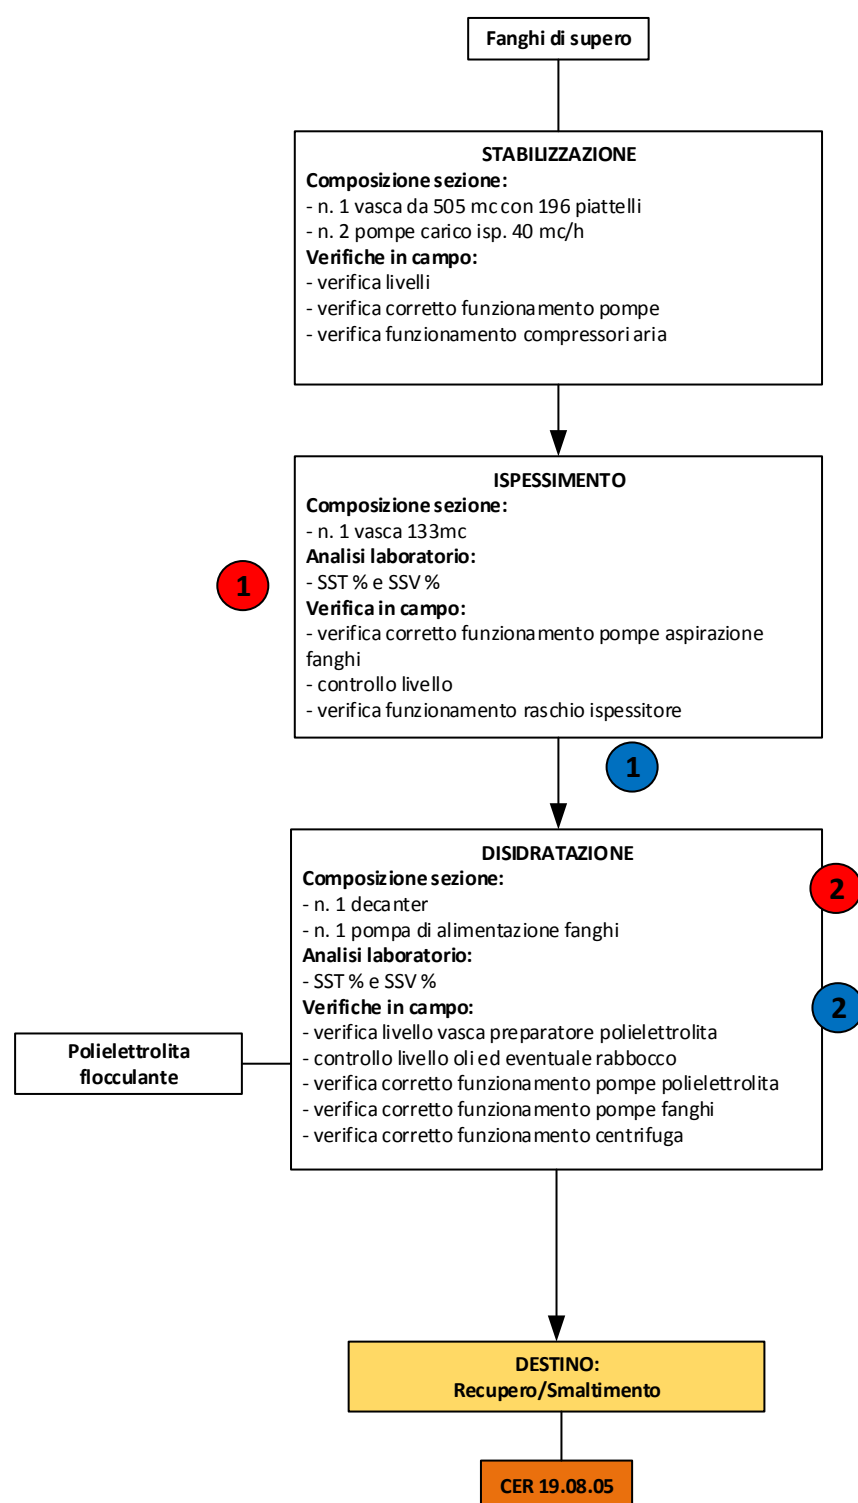Via Romano Visconti - Basiglio  
A.E. = 16.300




Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


#### LEGENDA

-  = misuratore di portata
-  = campionamento
-  = codici CER
-  = attività operativa
-  = BY-PASS
-  = parti afferenti alle sezioni

#### IMPIANTO DI BASIGLIO

Via Romano Visconti - Basiglio  
A.E. ≈ 16.300

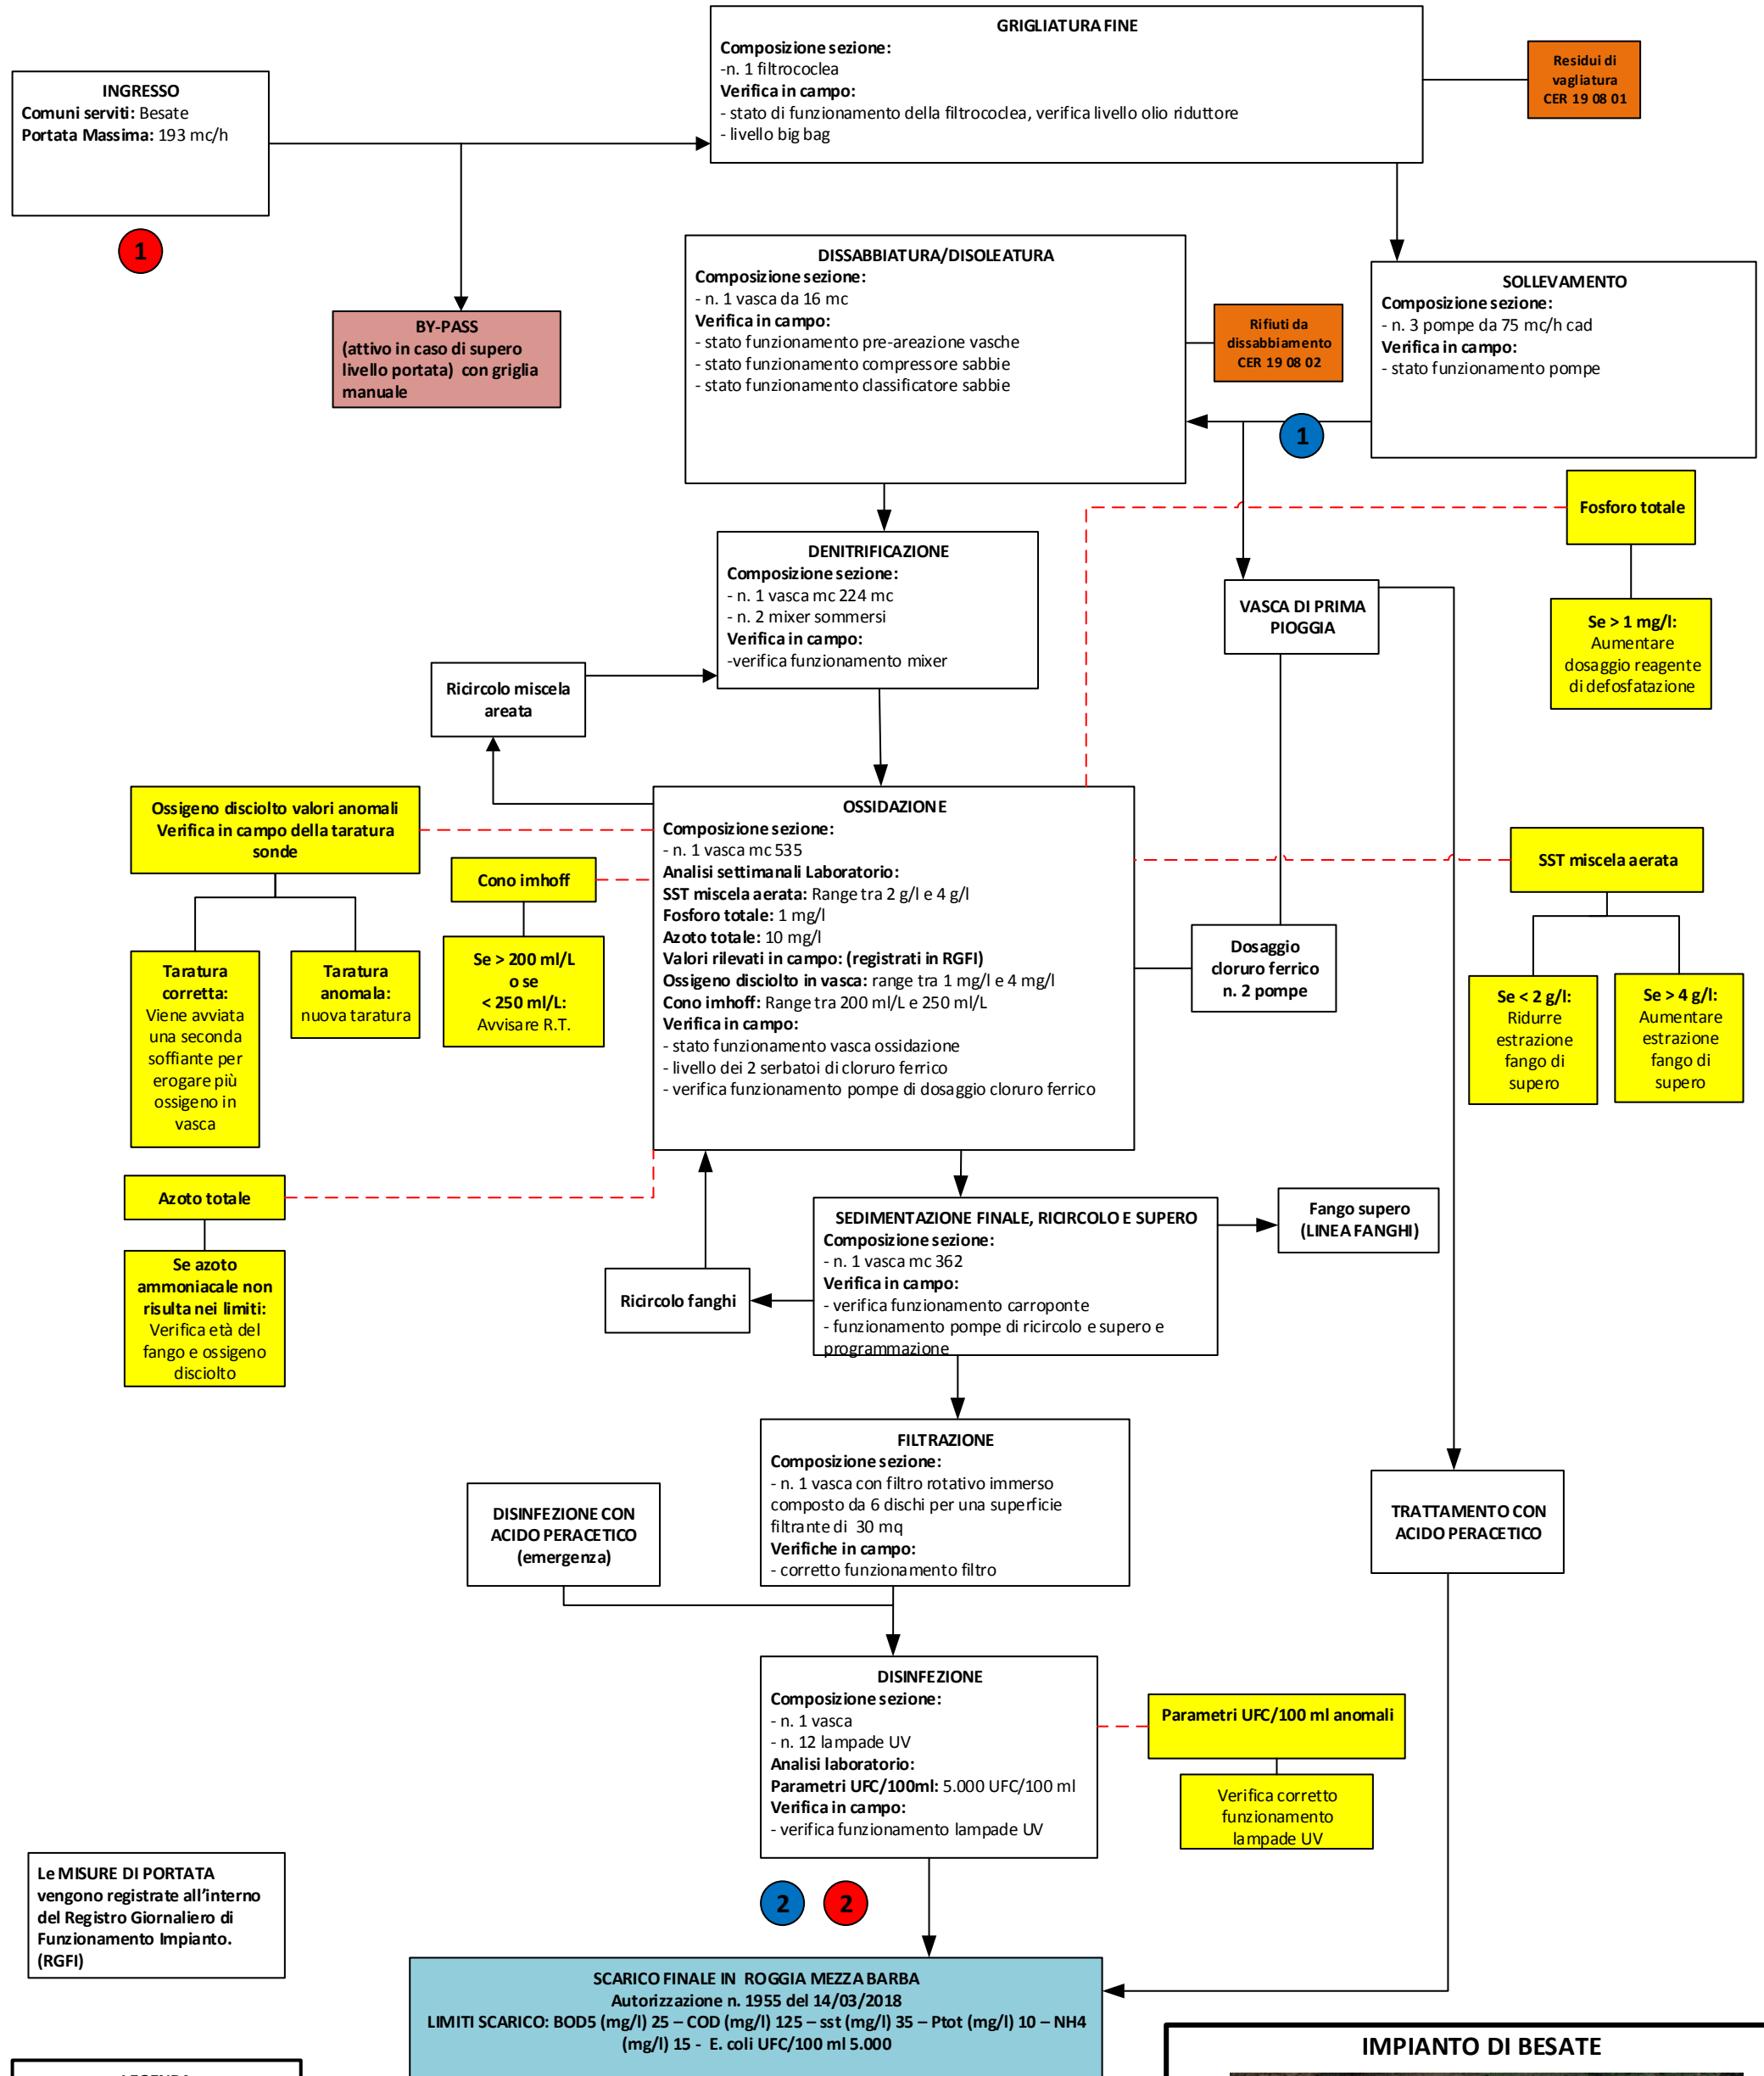

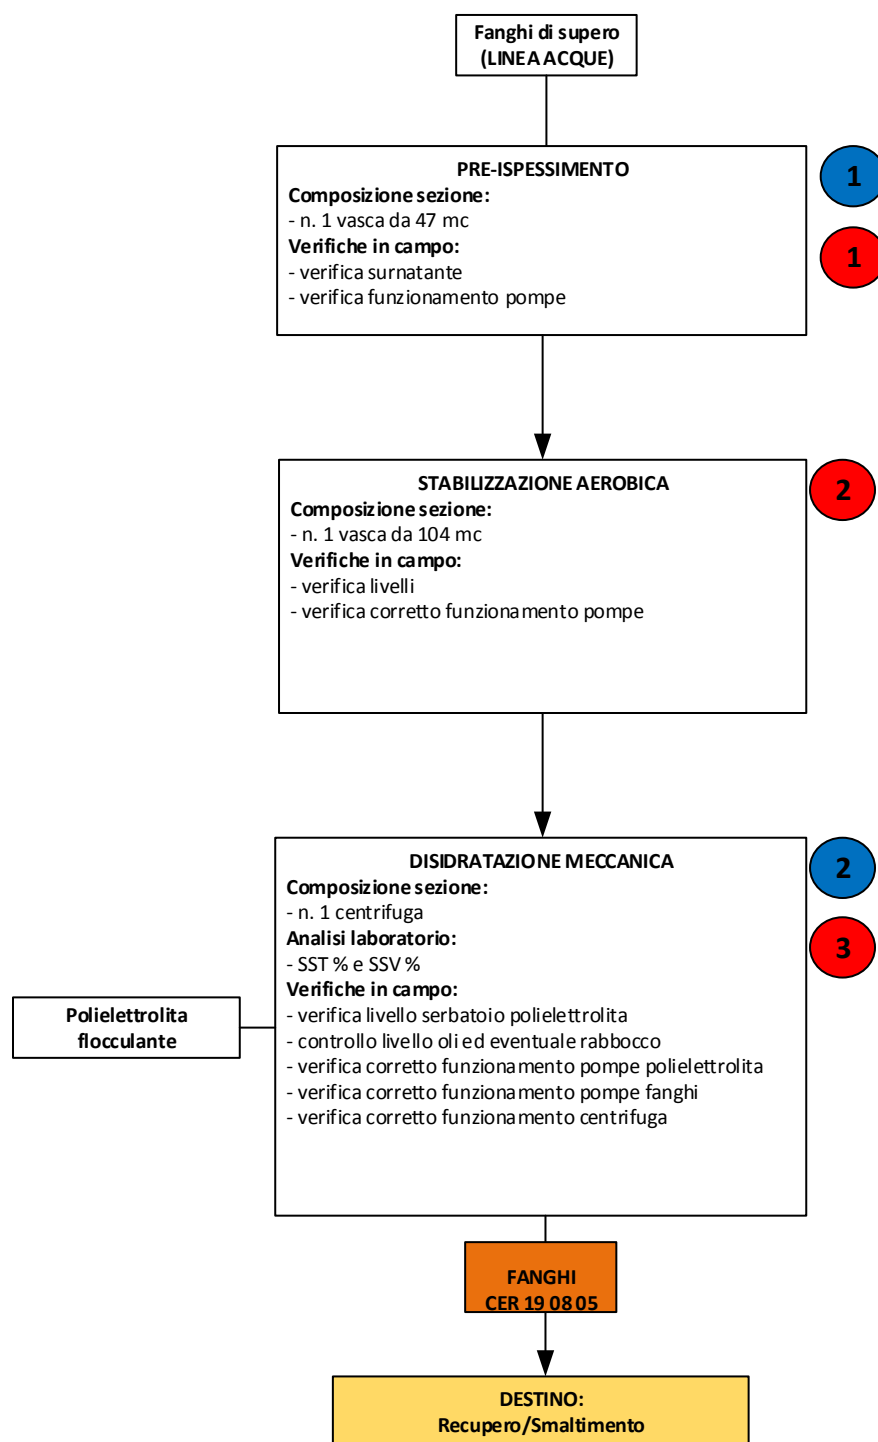


Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)

**LEGENDA**


- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni


**IMPIANTO DI BESATE**



Via della Sgalgina - Besate  
A.E.= 3.700





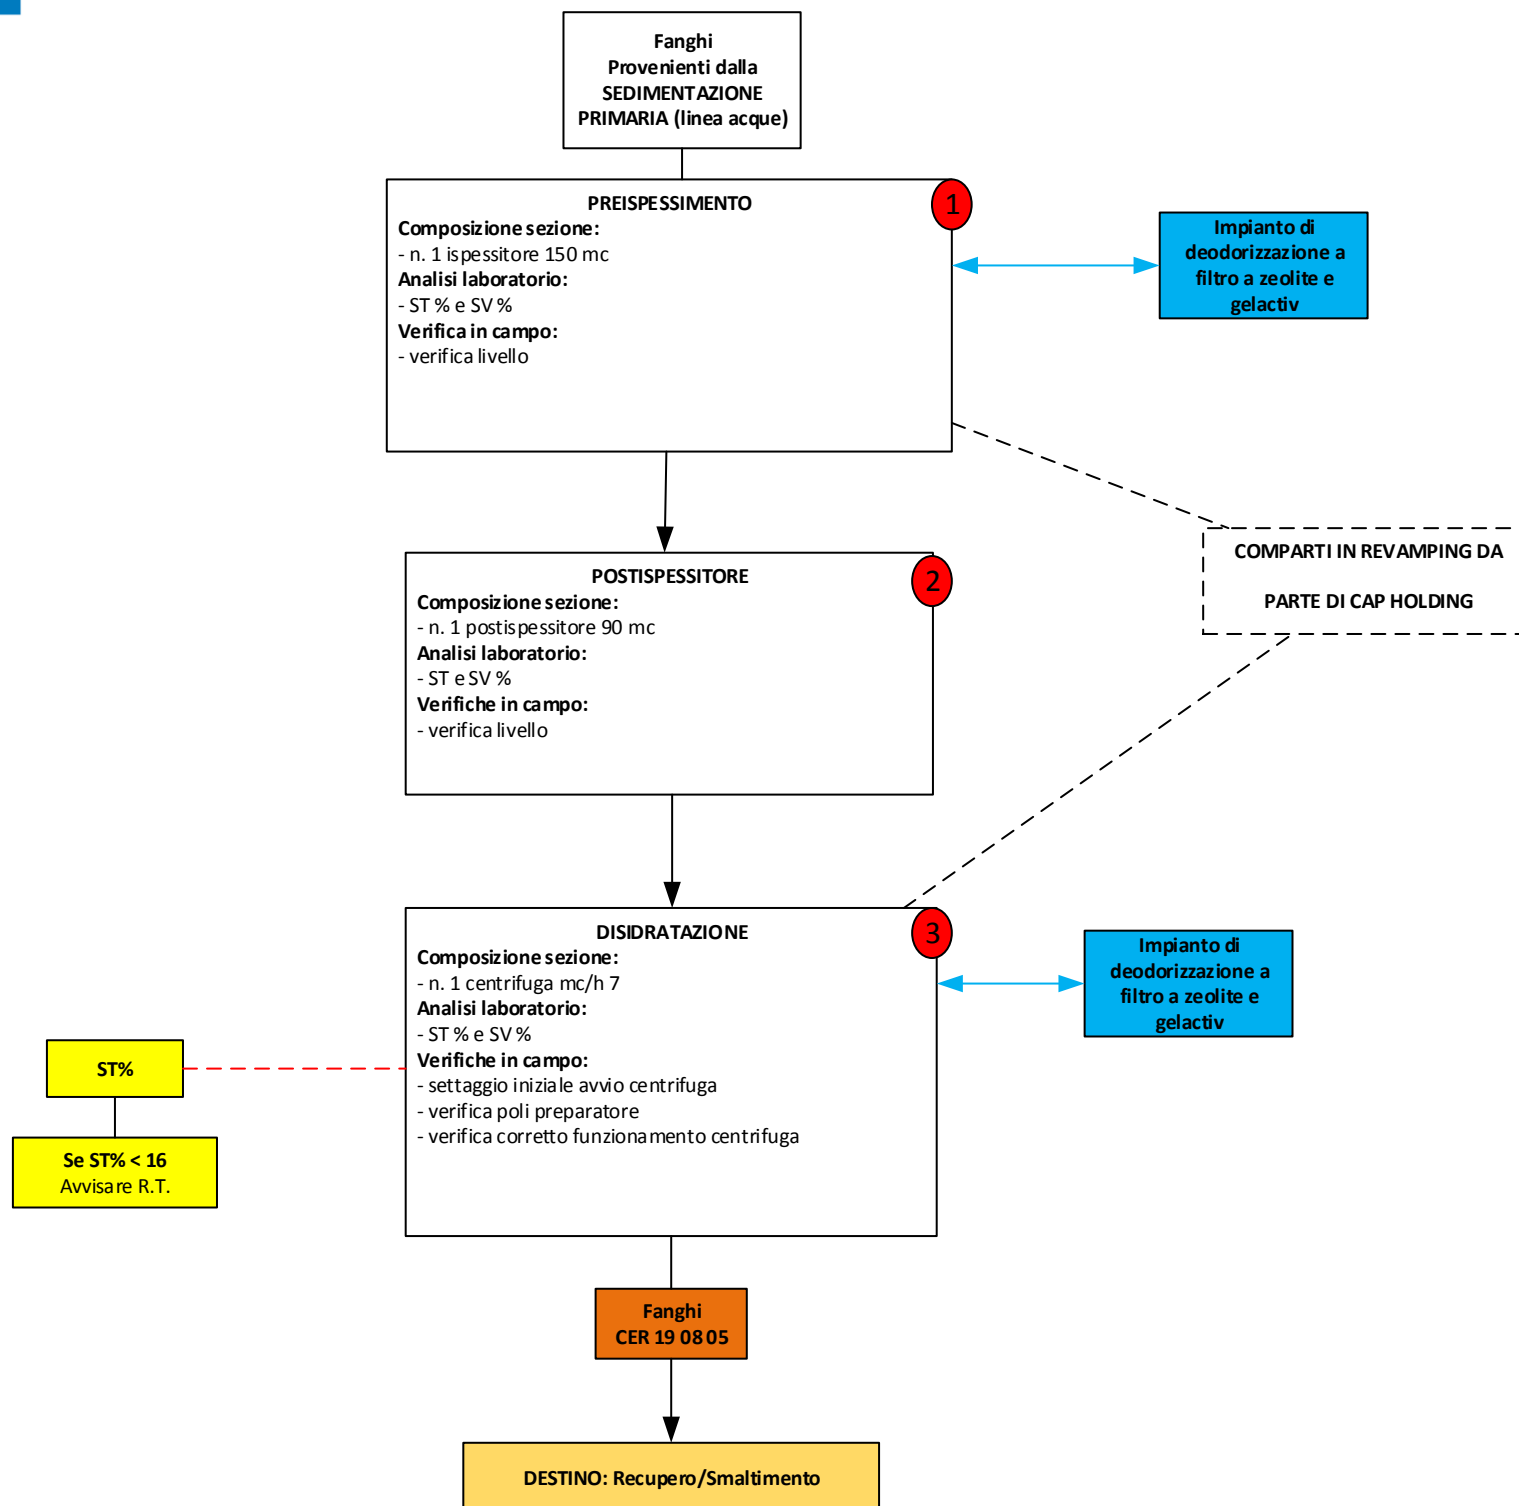

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI BINASCO**



Via Santa Maria - Binasco  
A.E. = 29.700

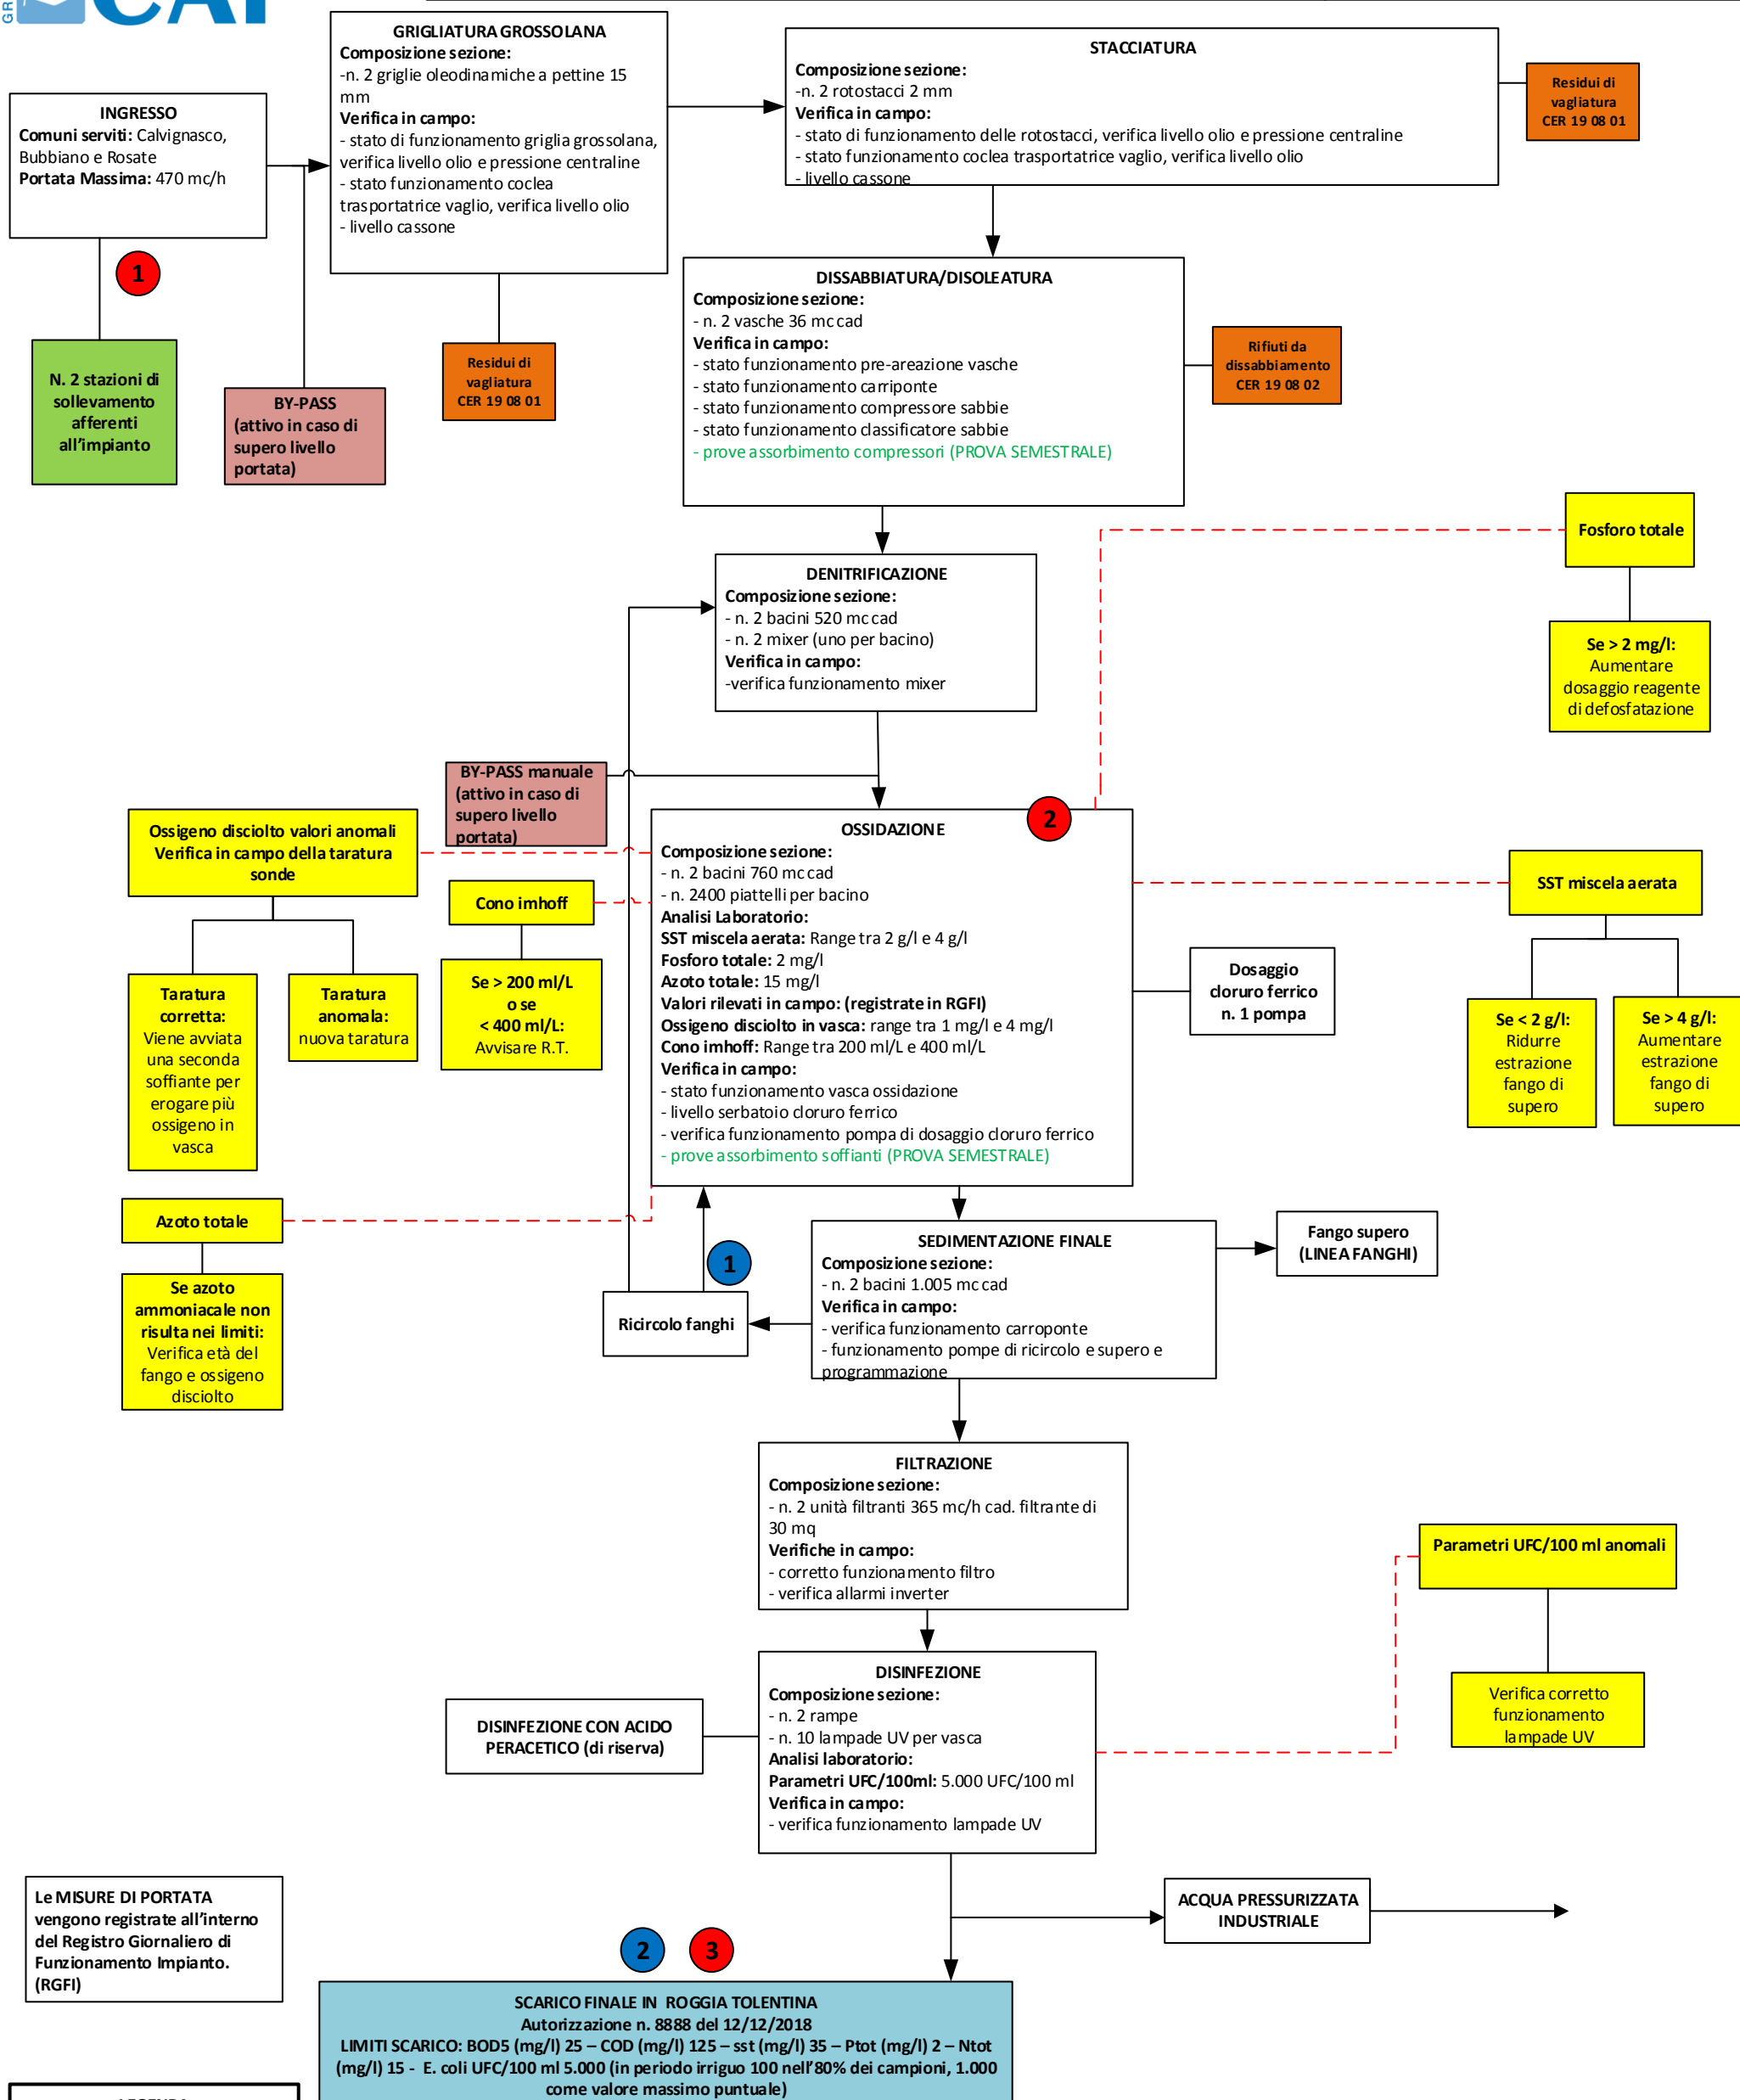


LEGENDA

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni





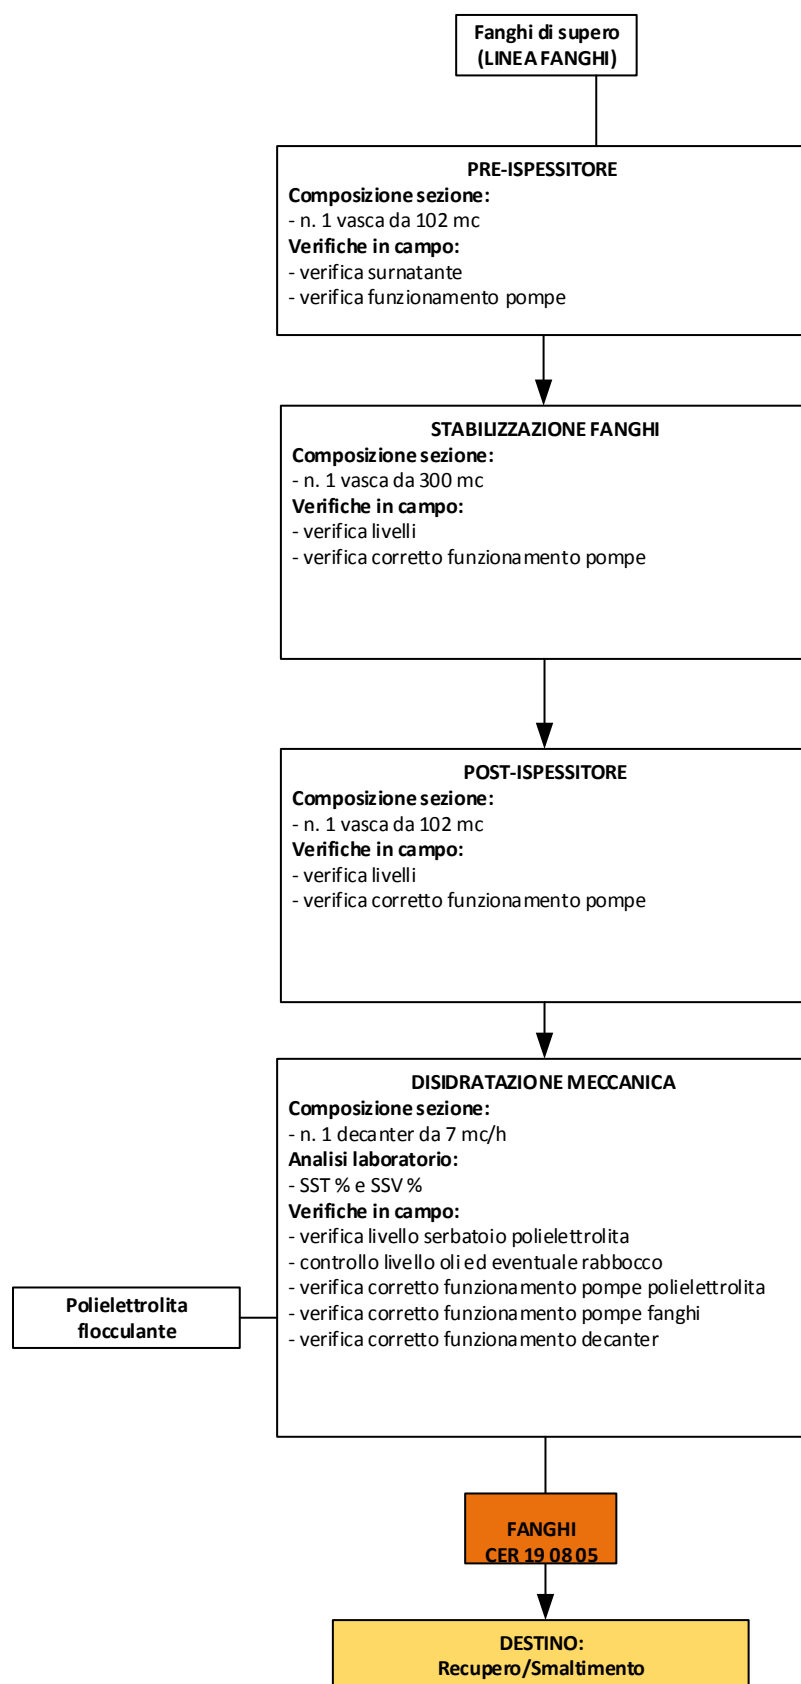

IMPIANTO DI CALVIGNASCO

Via Dei Lavoratori - Calvignasco  
A.E. ≈ 15.900



Le MISURE DI PORTATA  
vengono registrate all'interno  
del Registro Giornaliero di  
Funzionamento Impianto.  
(RGFI)


**LEGENDA**

-  = misuratore di portata
-  = campionamento
-  = codici CER
-  = attività operativa
-  = BY-PASS
-  = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI CALVIGNASCO**

Via Dei Lavoratori - Calvignasco  
A.E.= 15.900



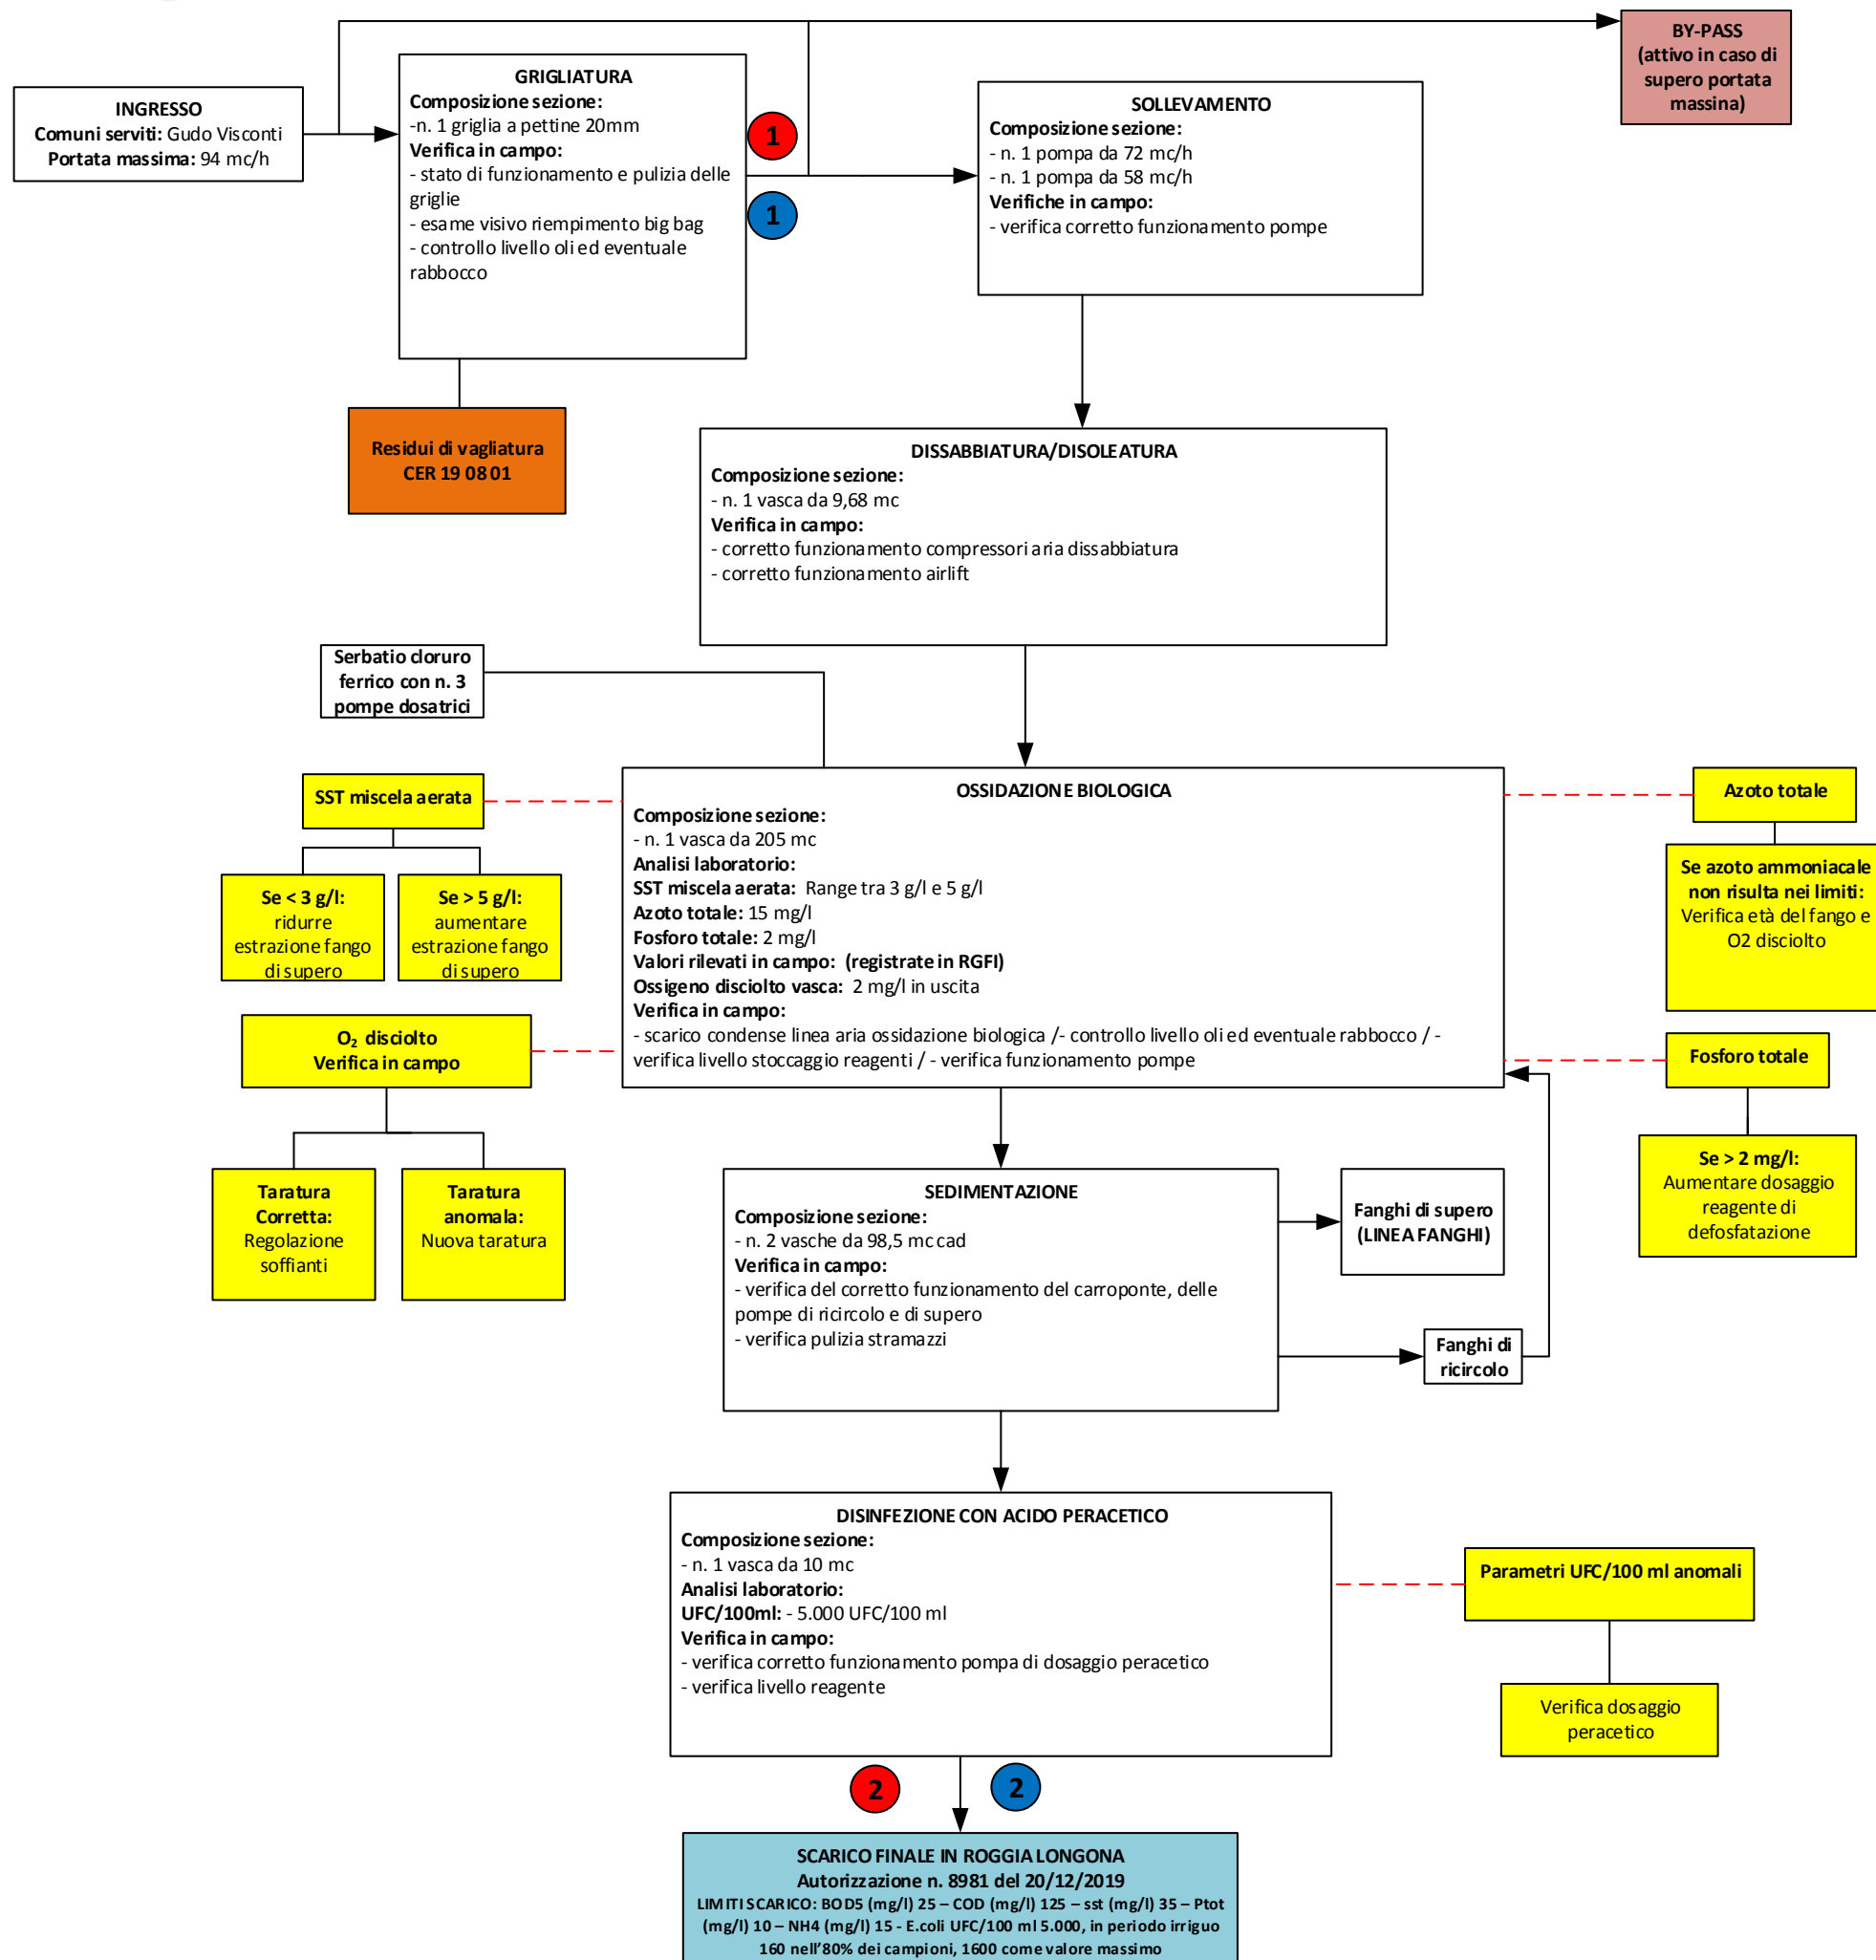

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate nel Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI GUDO VISCONTI**



Via Antibiago - Gudo Visconti  
A.E. = 1.900

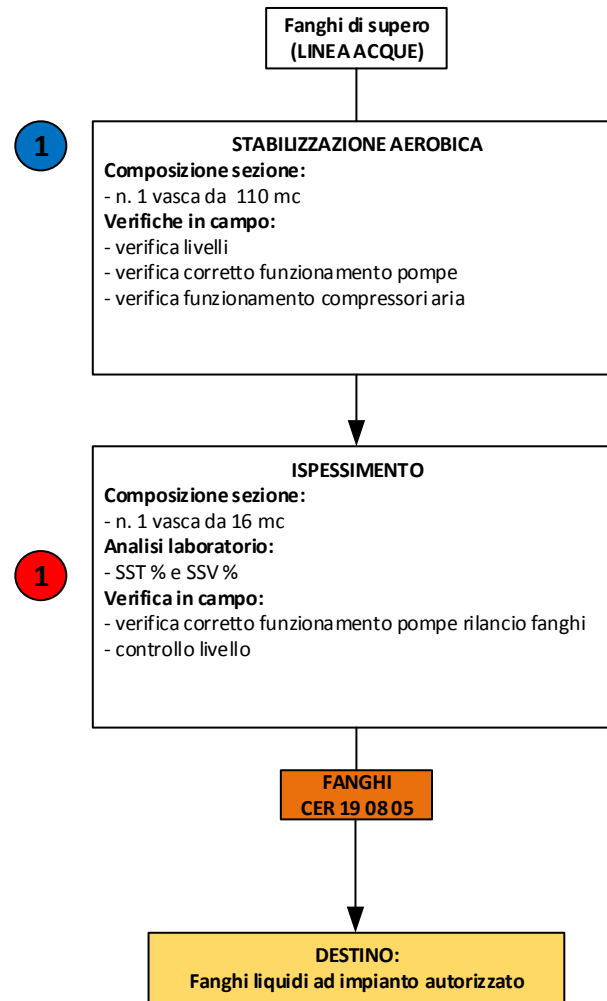

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate nel Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**


- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI GUDO VISCONTI**



Via Antibiago – Gudo Visconti  
A.E. = 1.900

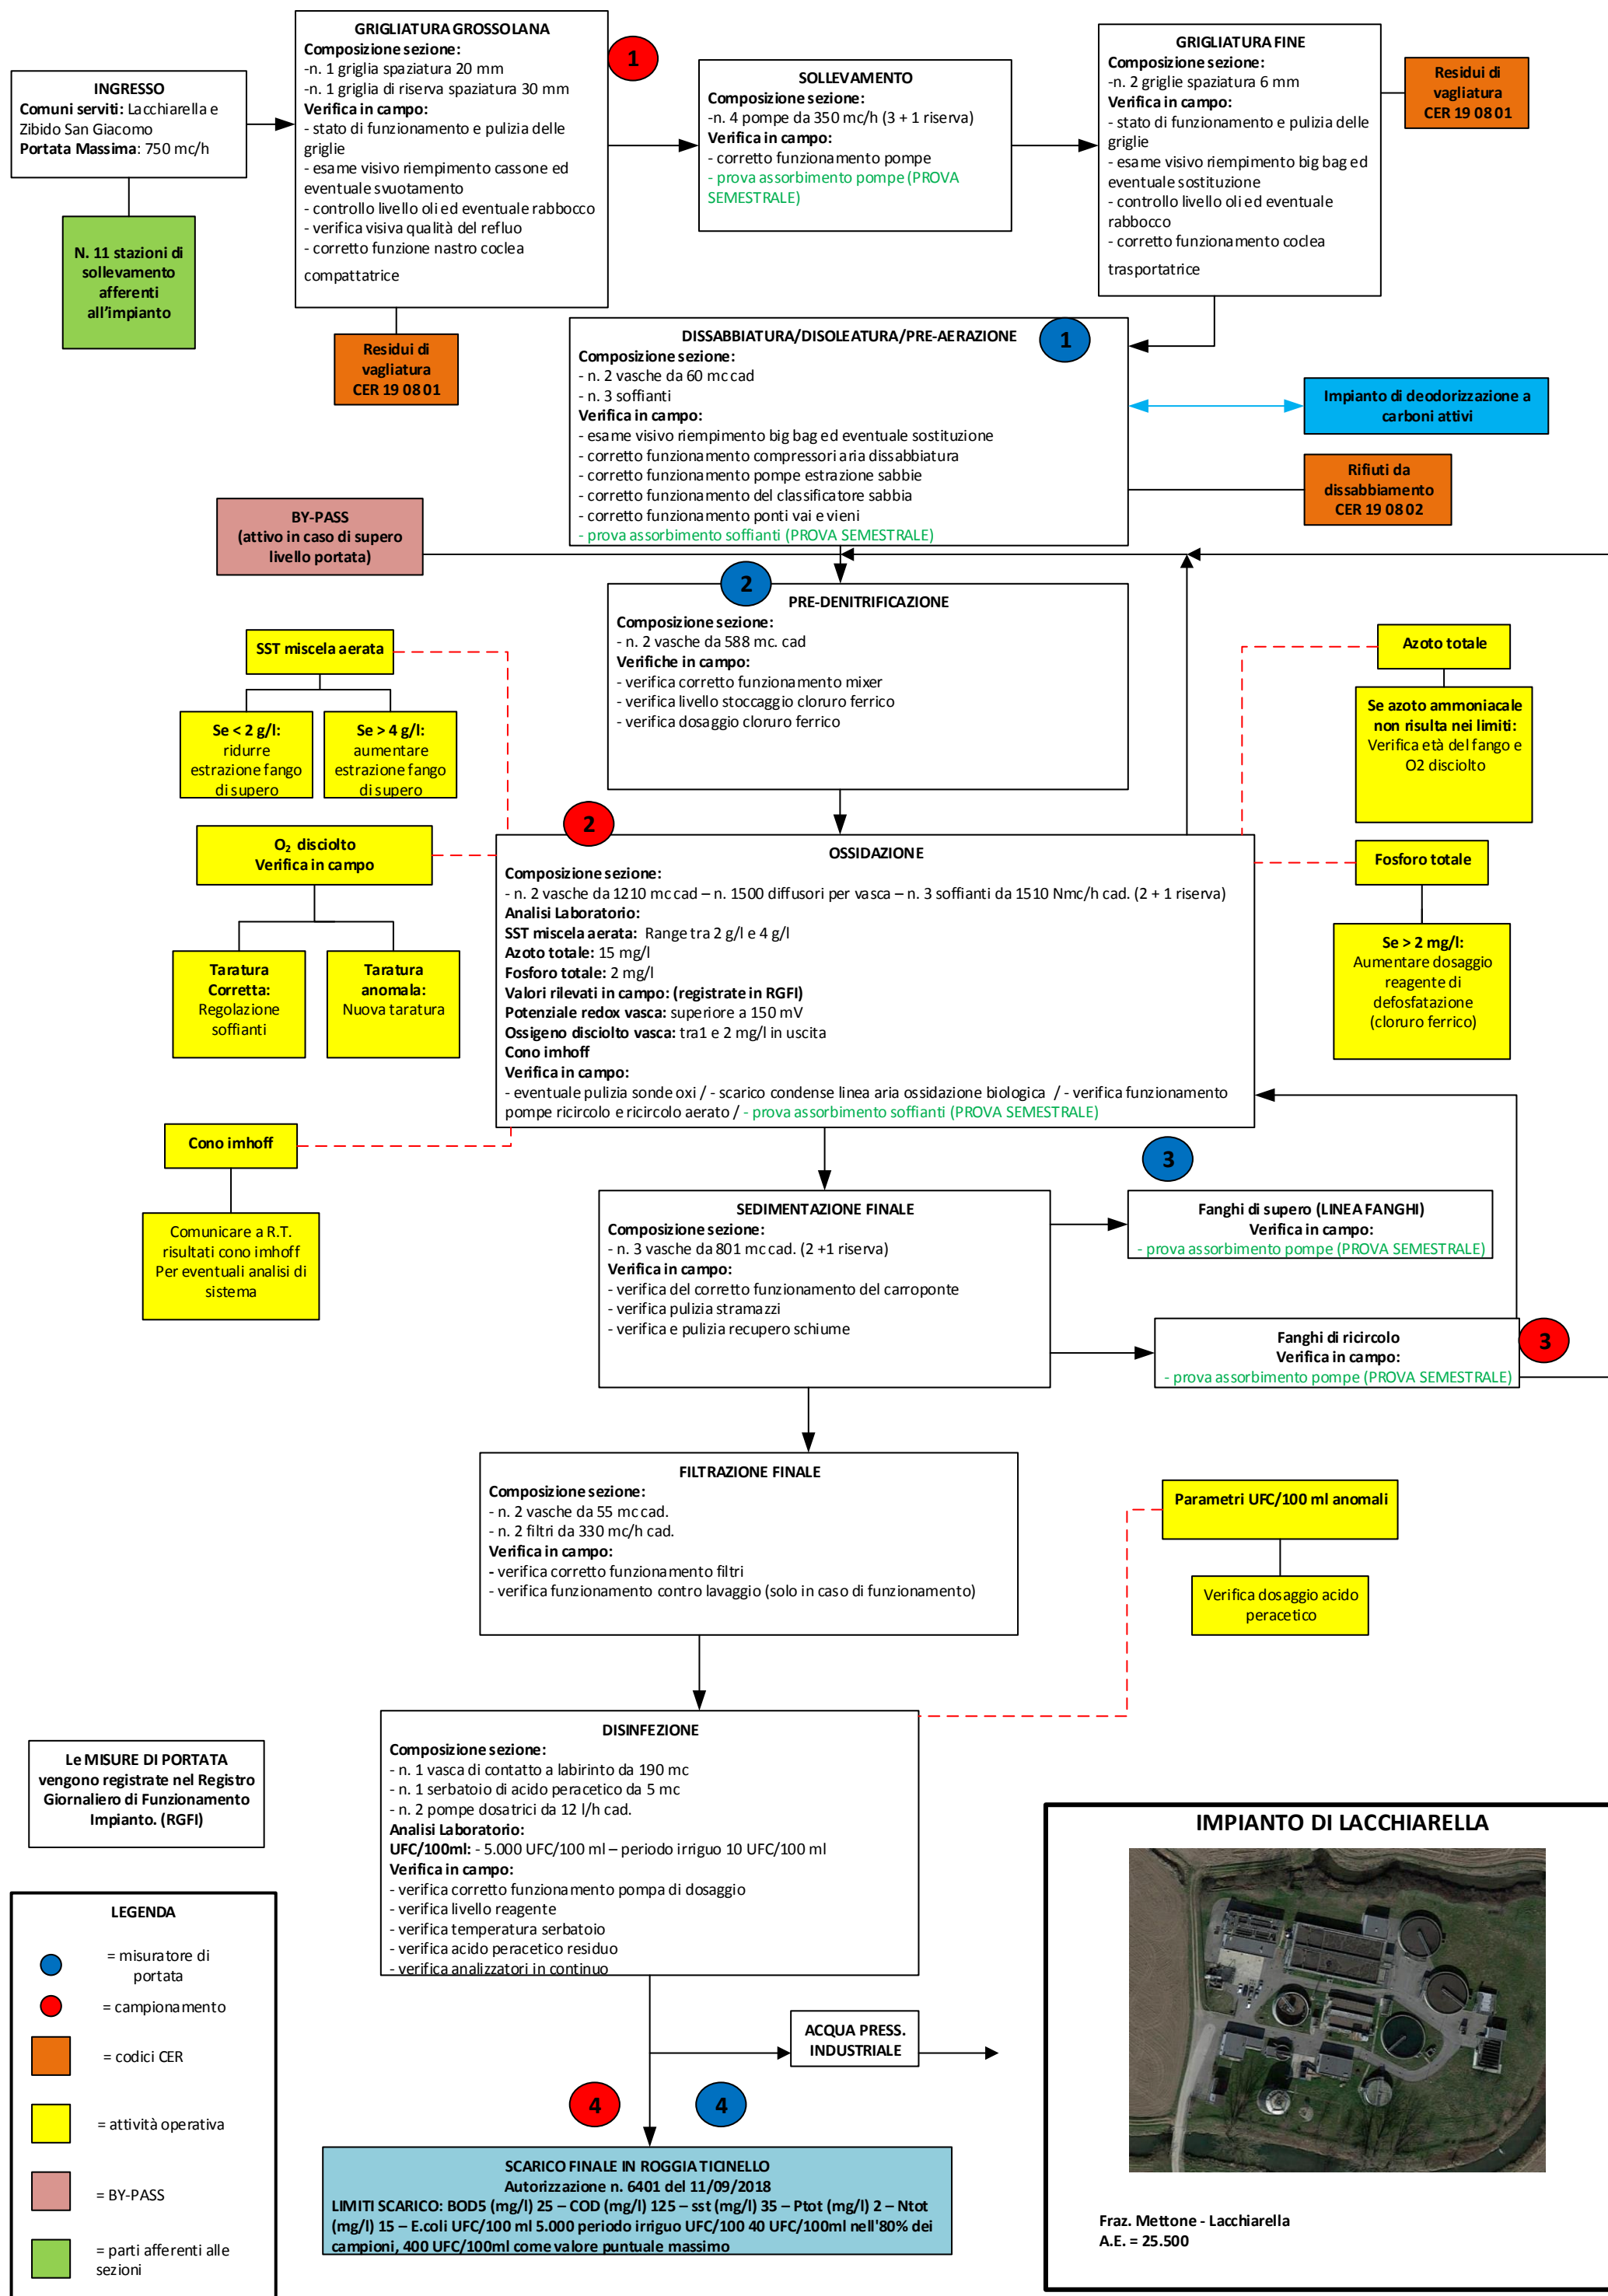

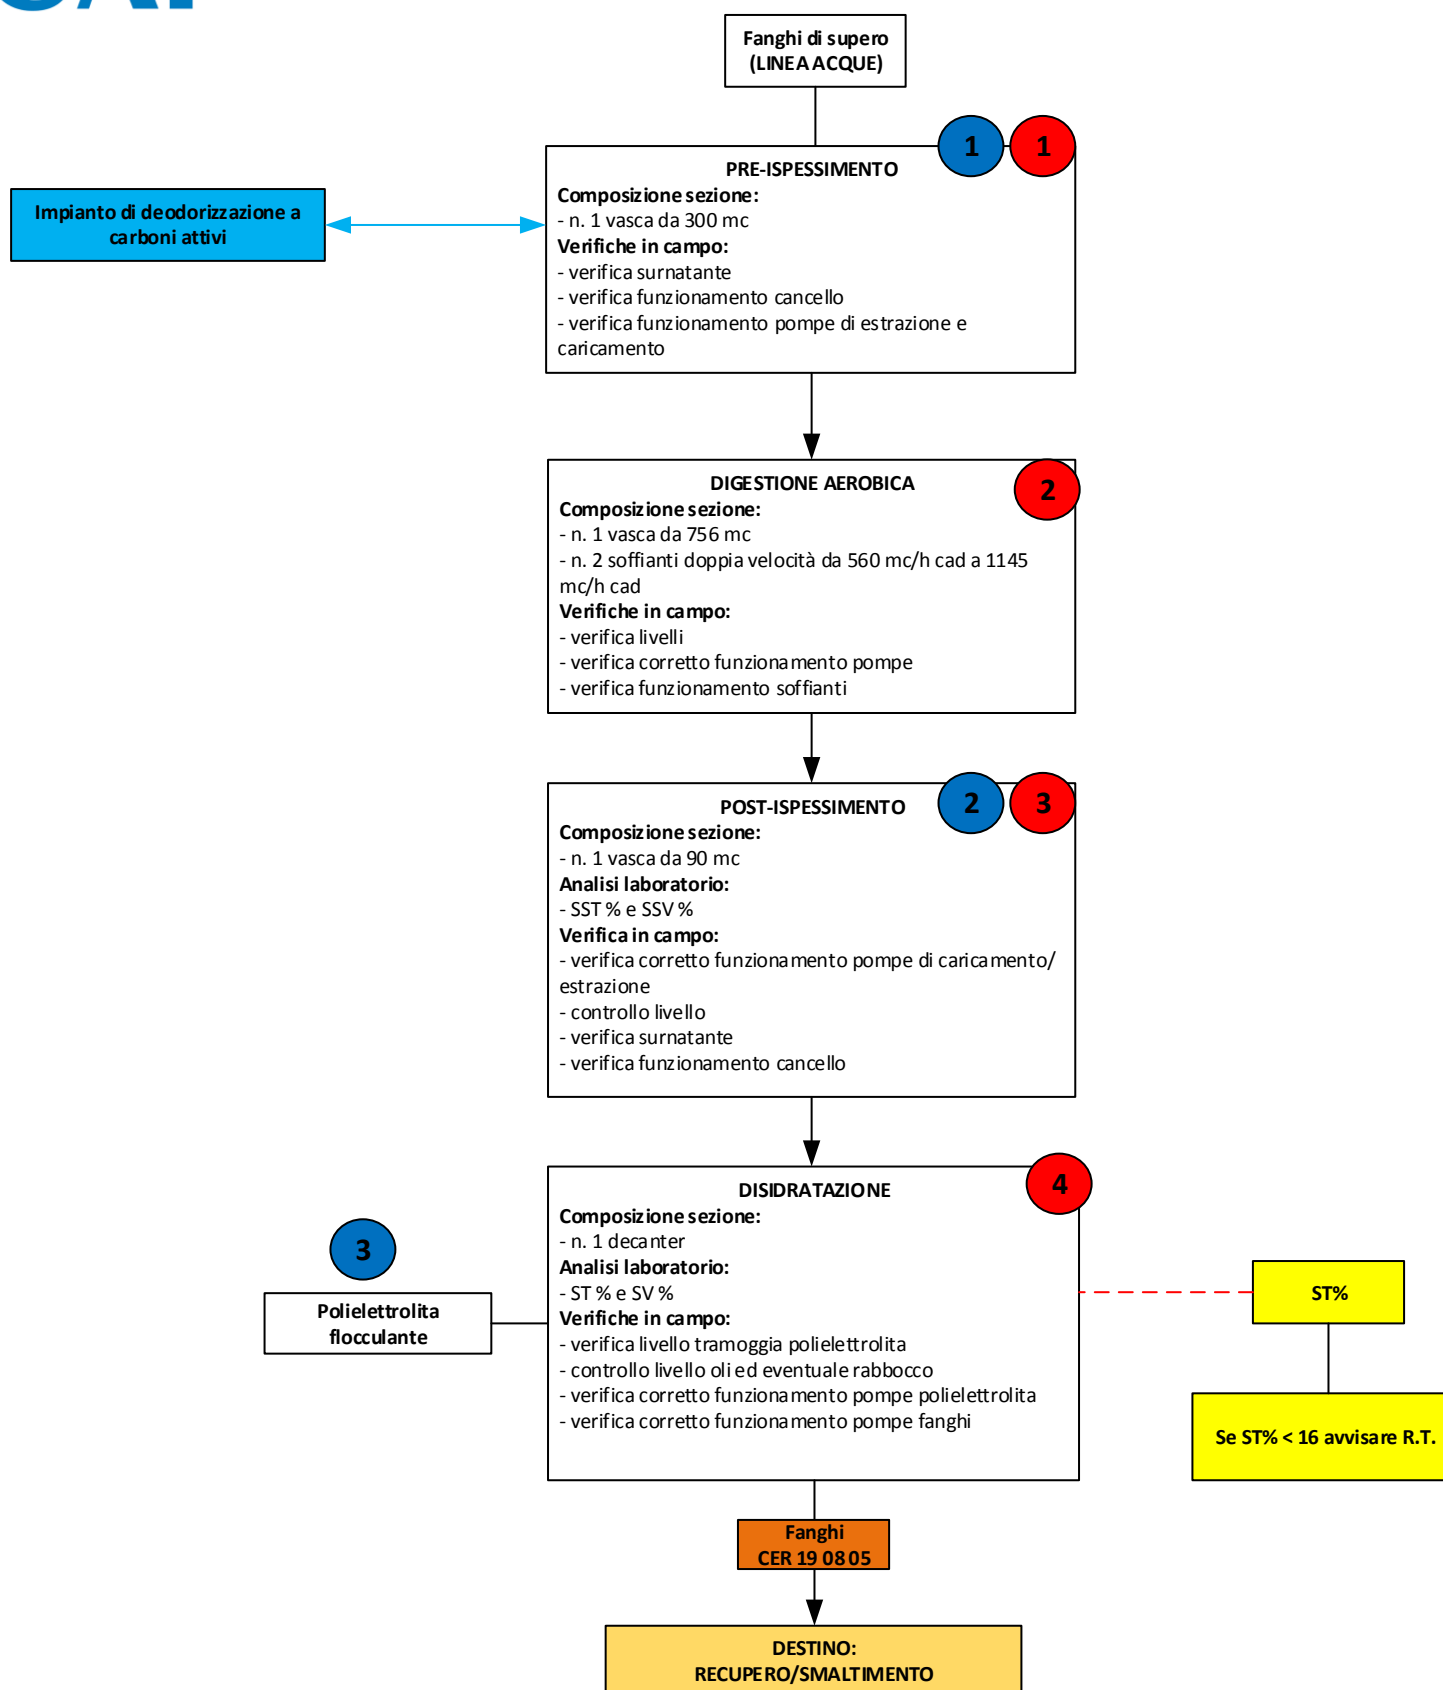

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate nel Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)

**LEGENDA**


- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni


**IMPIANTO DI LACCHIARELLA**



Fraz. Mettone - Lacchiarella  
A.E. = 25.500



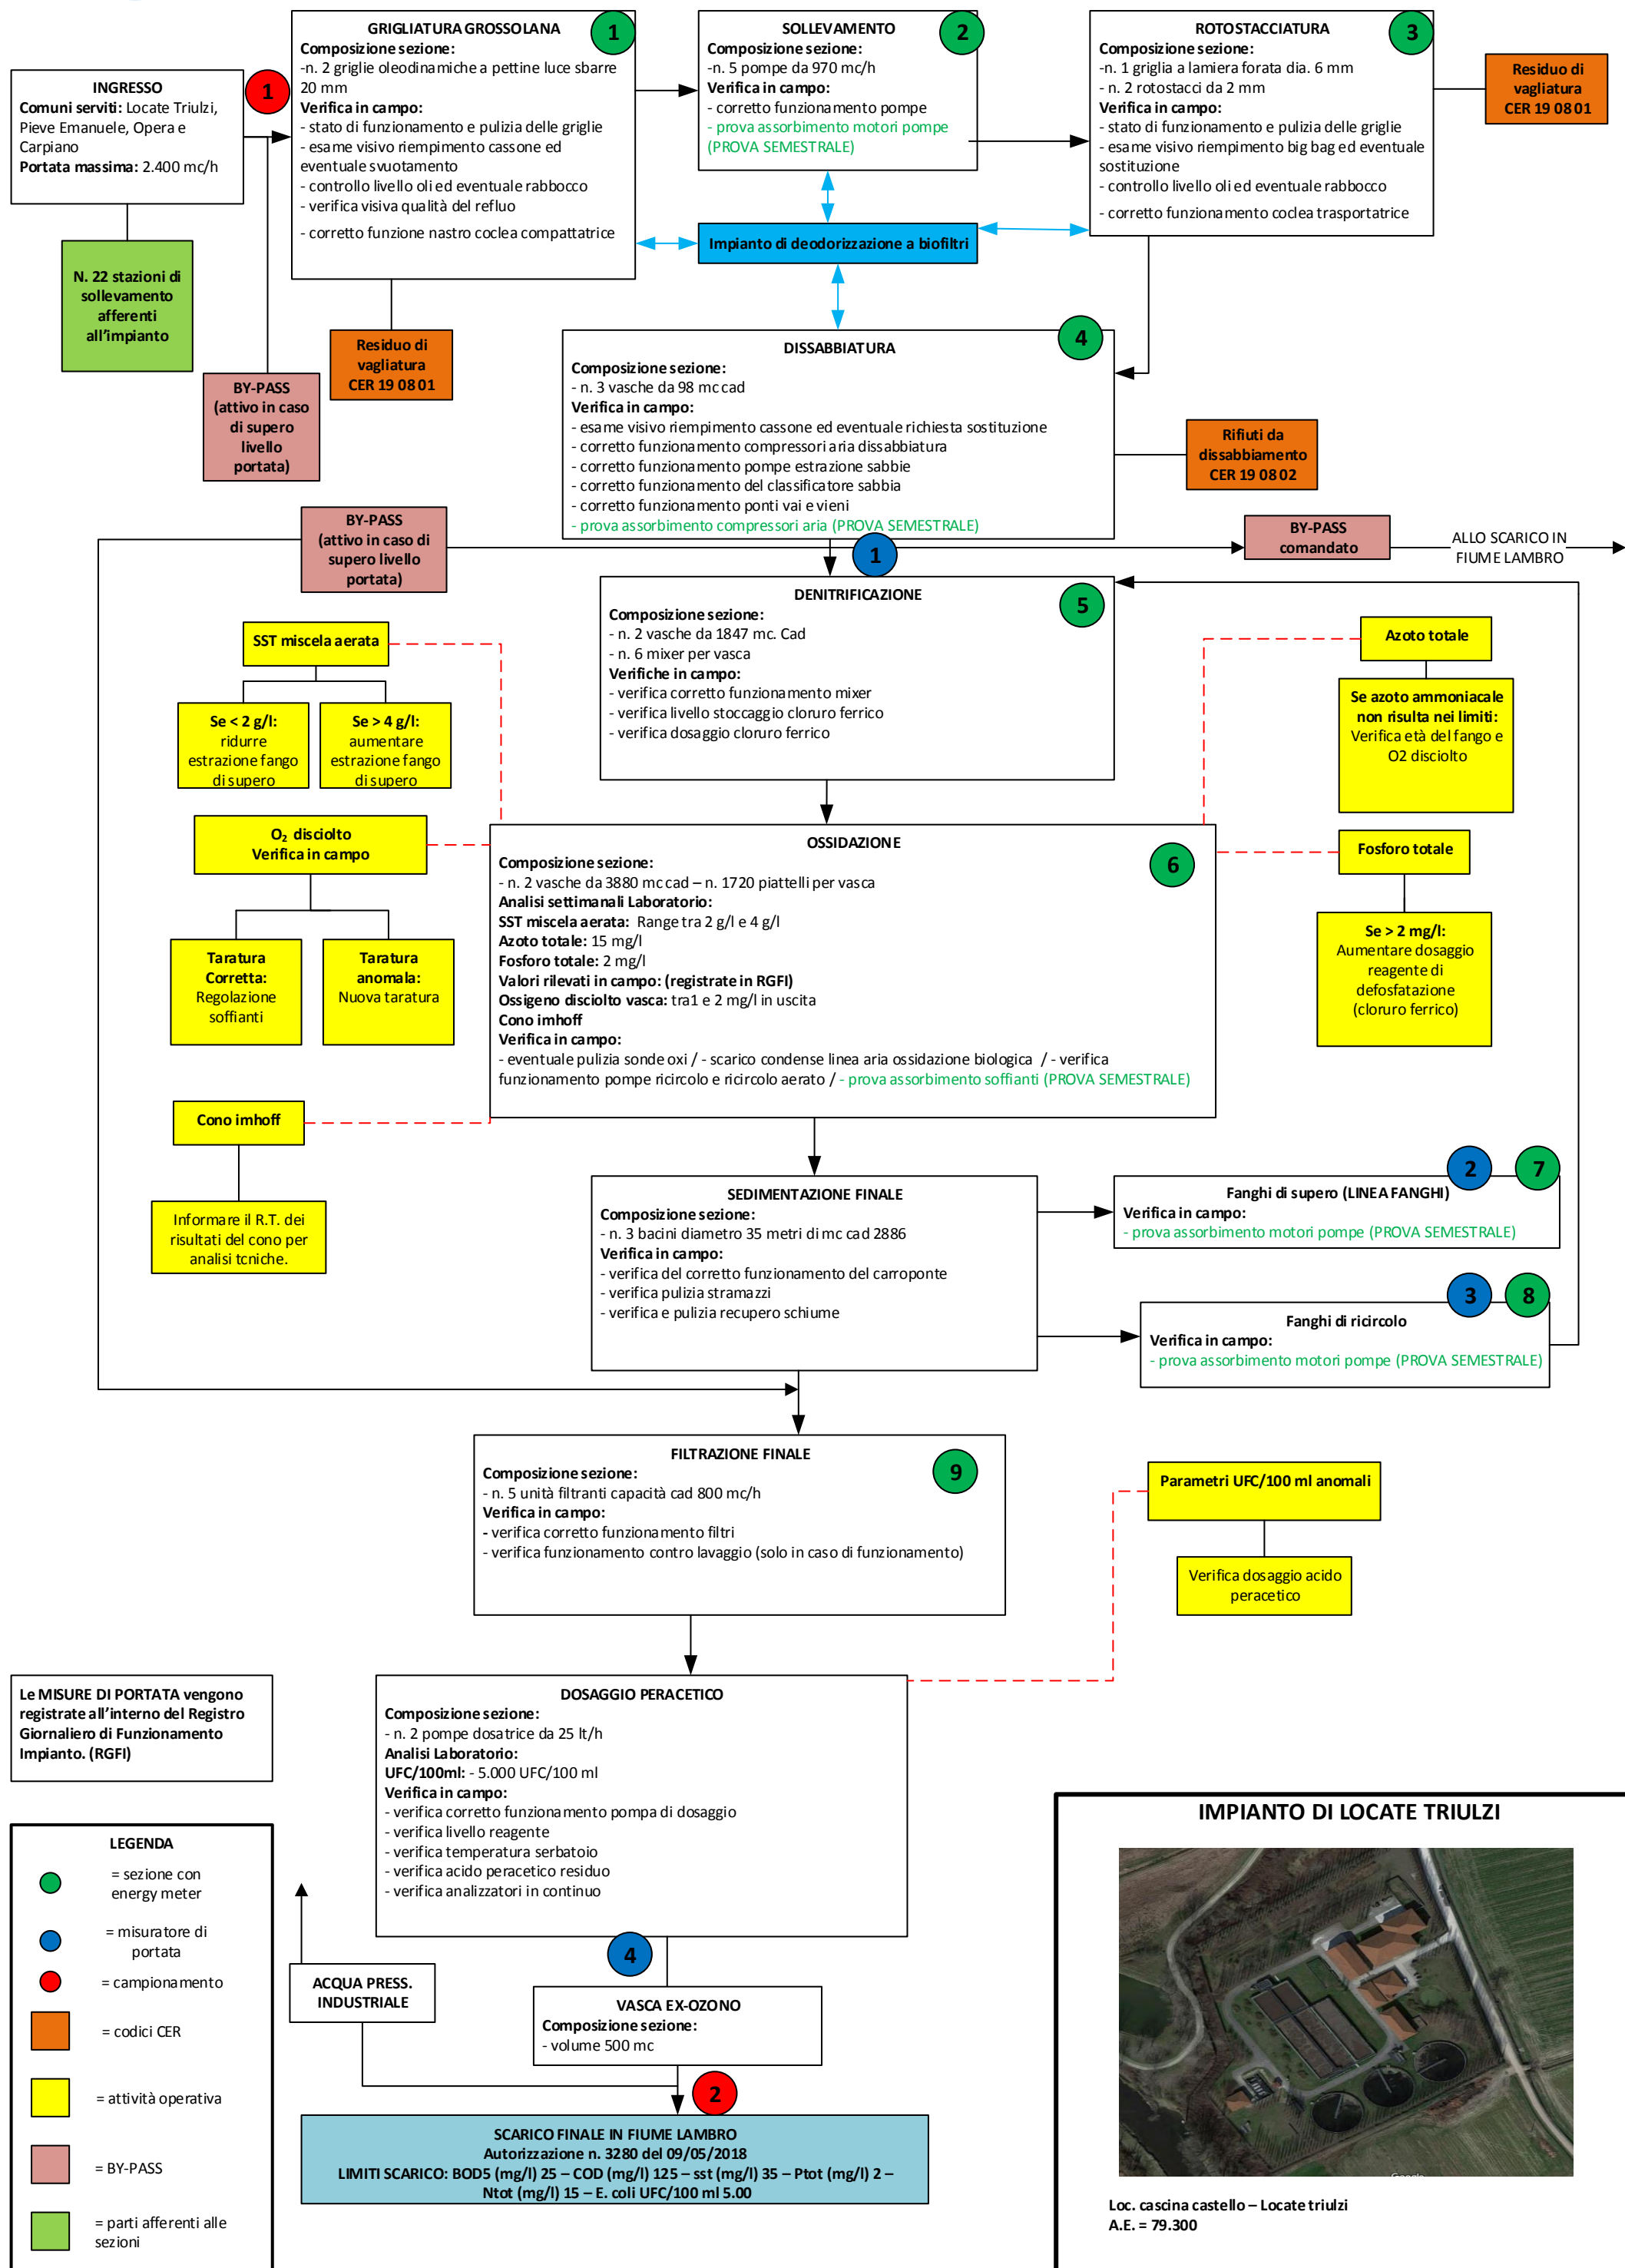

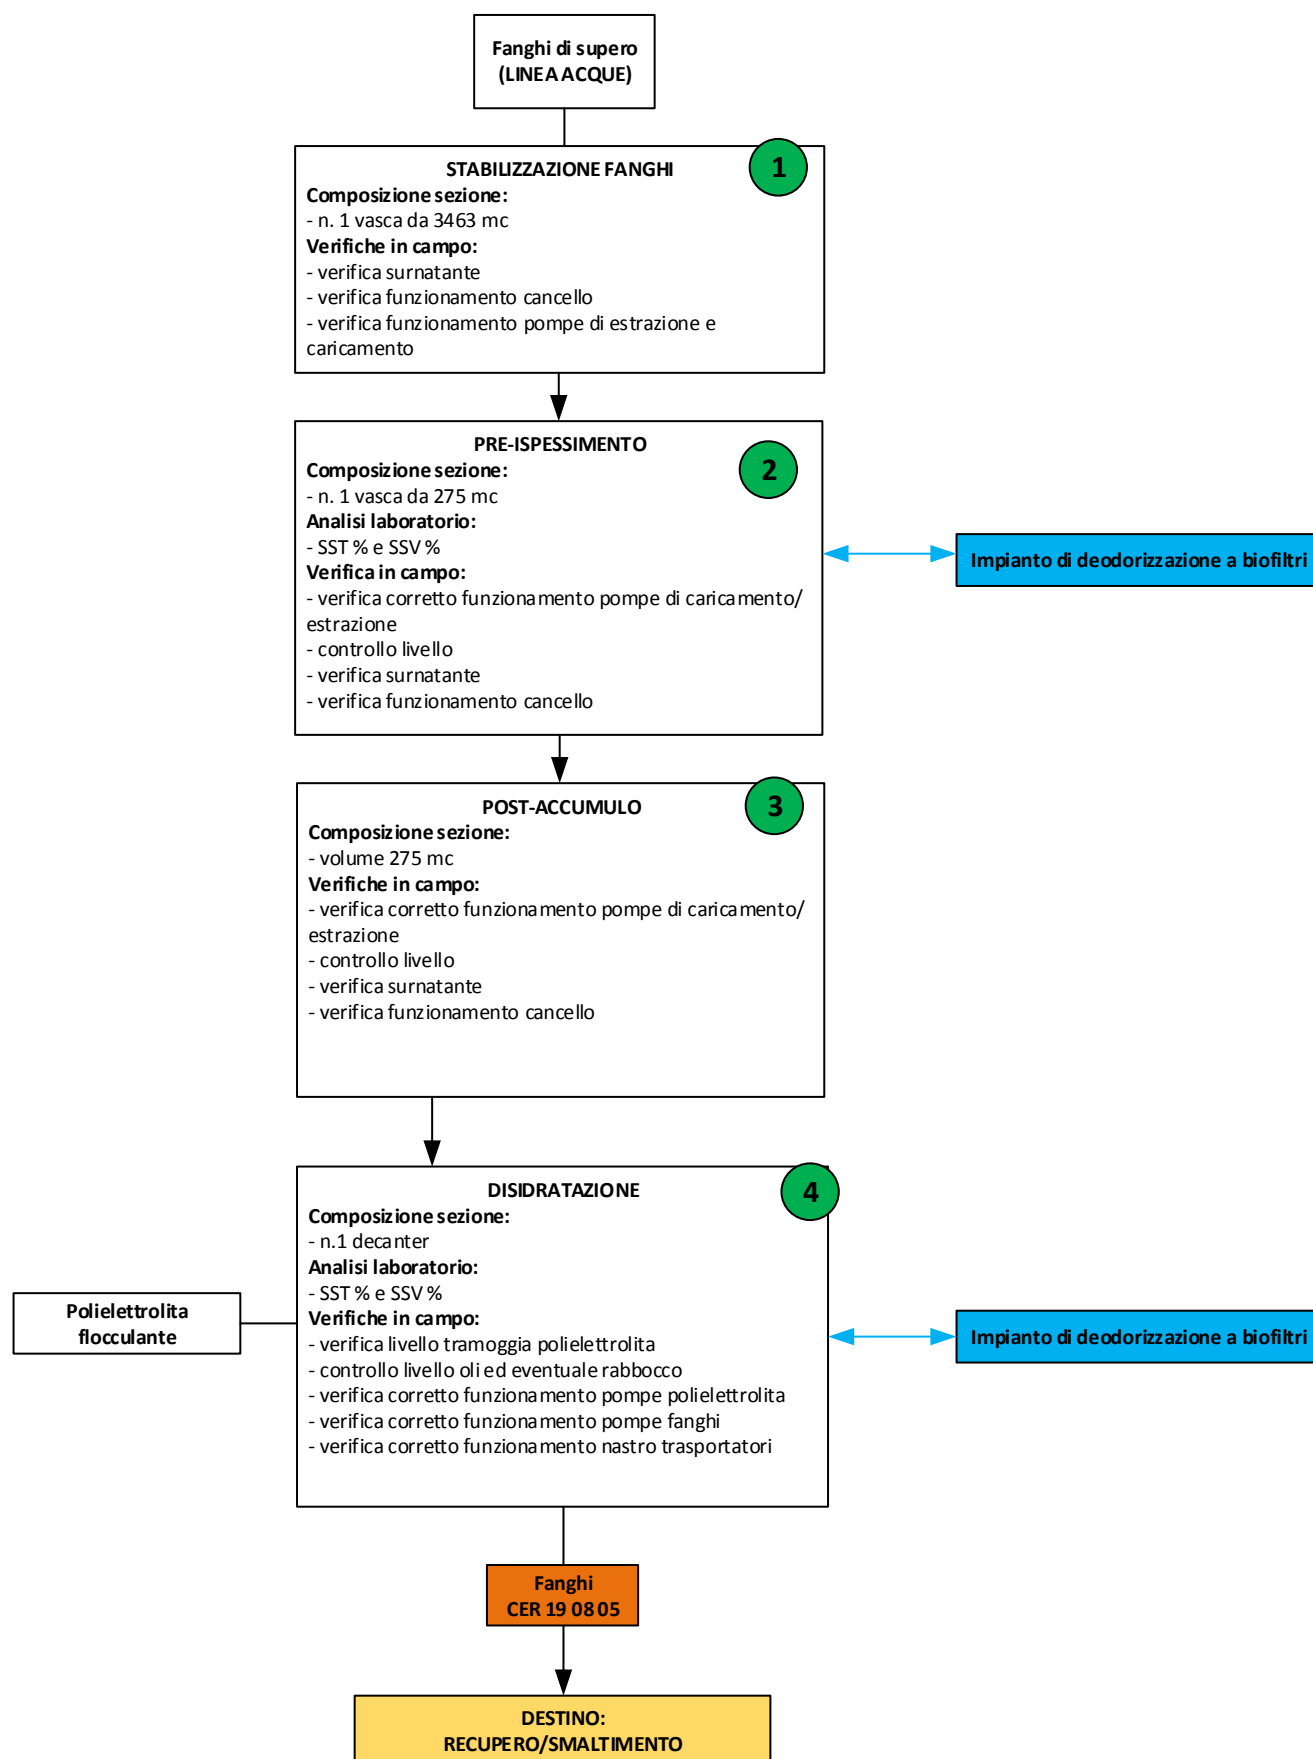

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**

- = sezione con energy meter
- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI LOCATE TRIULZI**




Loc. cascina castello – Locate triulzi  
A.E. = 79.300

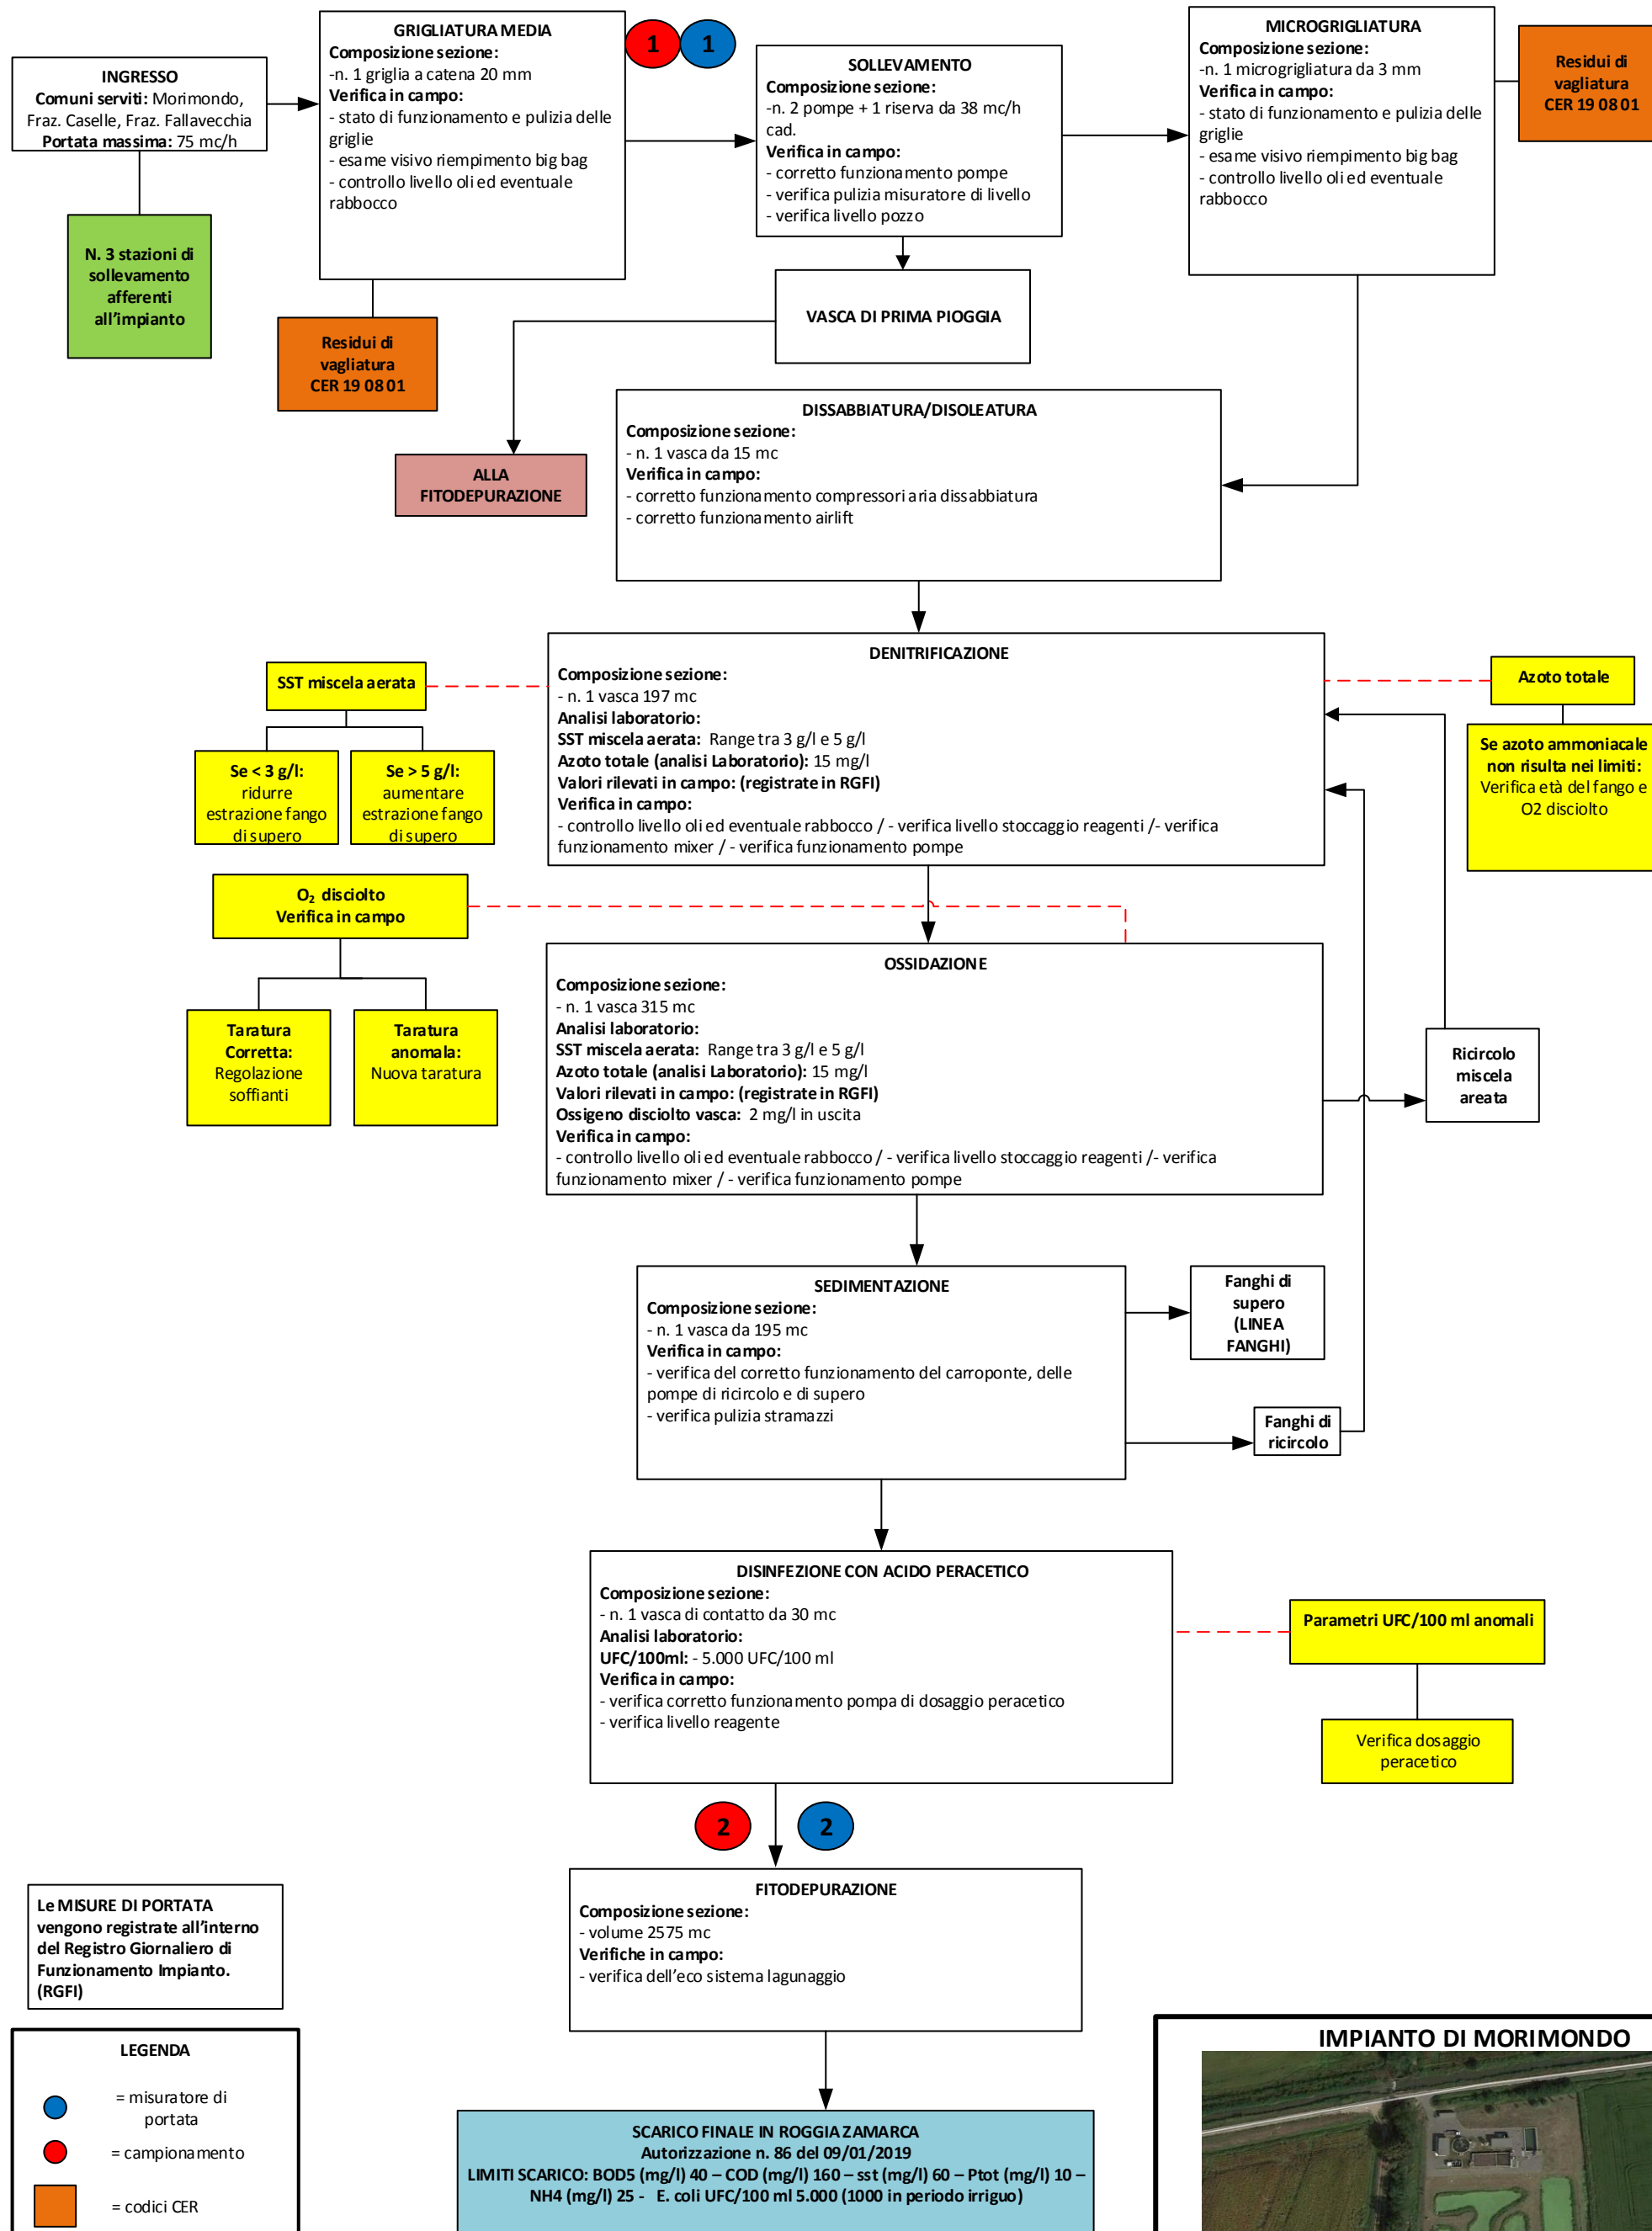

# IMPIANTO DI MORIMONDO



Strada comunale del Fosson Morto – Morimondo  
A.E. = 1.800

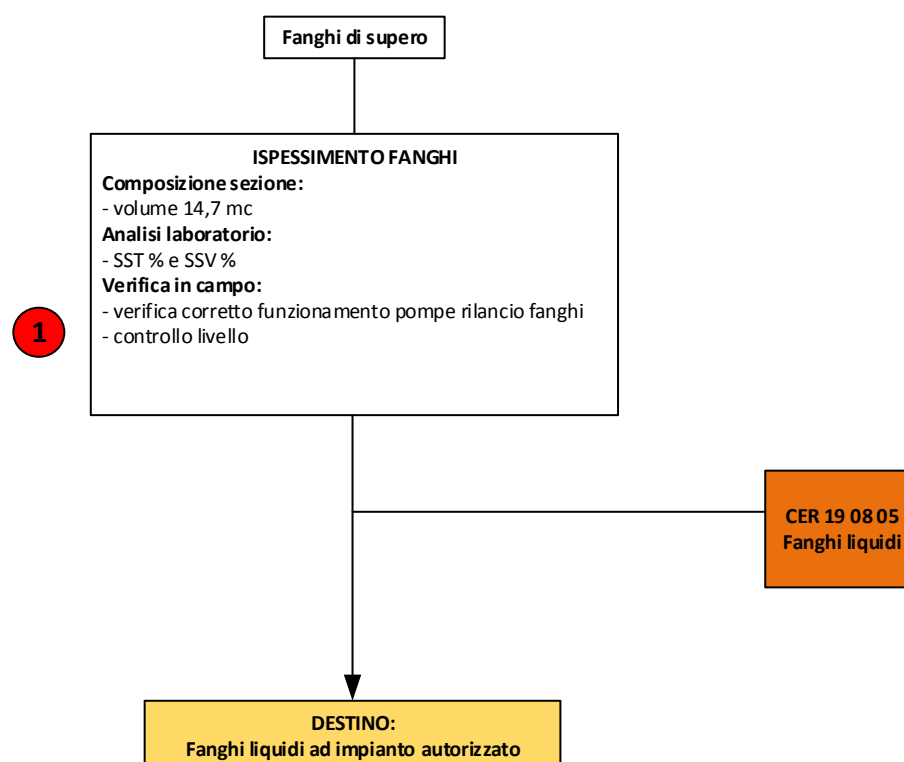

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)

**LEGENDA**


- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni


**IMPIANTO DI MORIMONDO**



Strada comunale del Fosson Morto – Morimondo  
A.E. ≈ 1.800



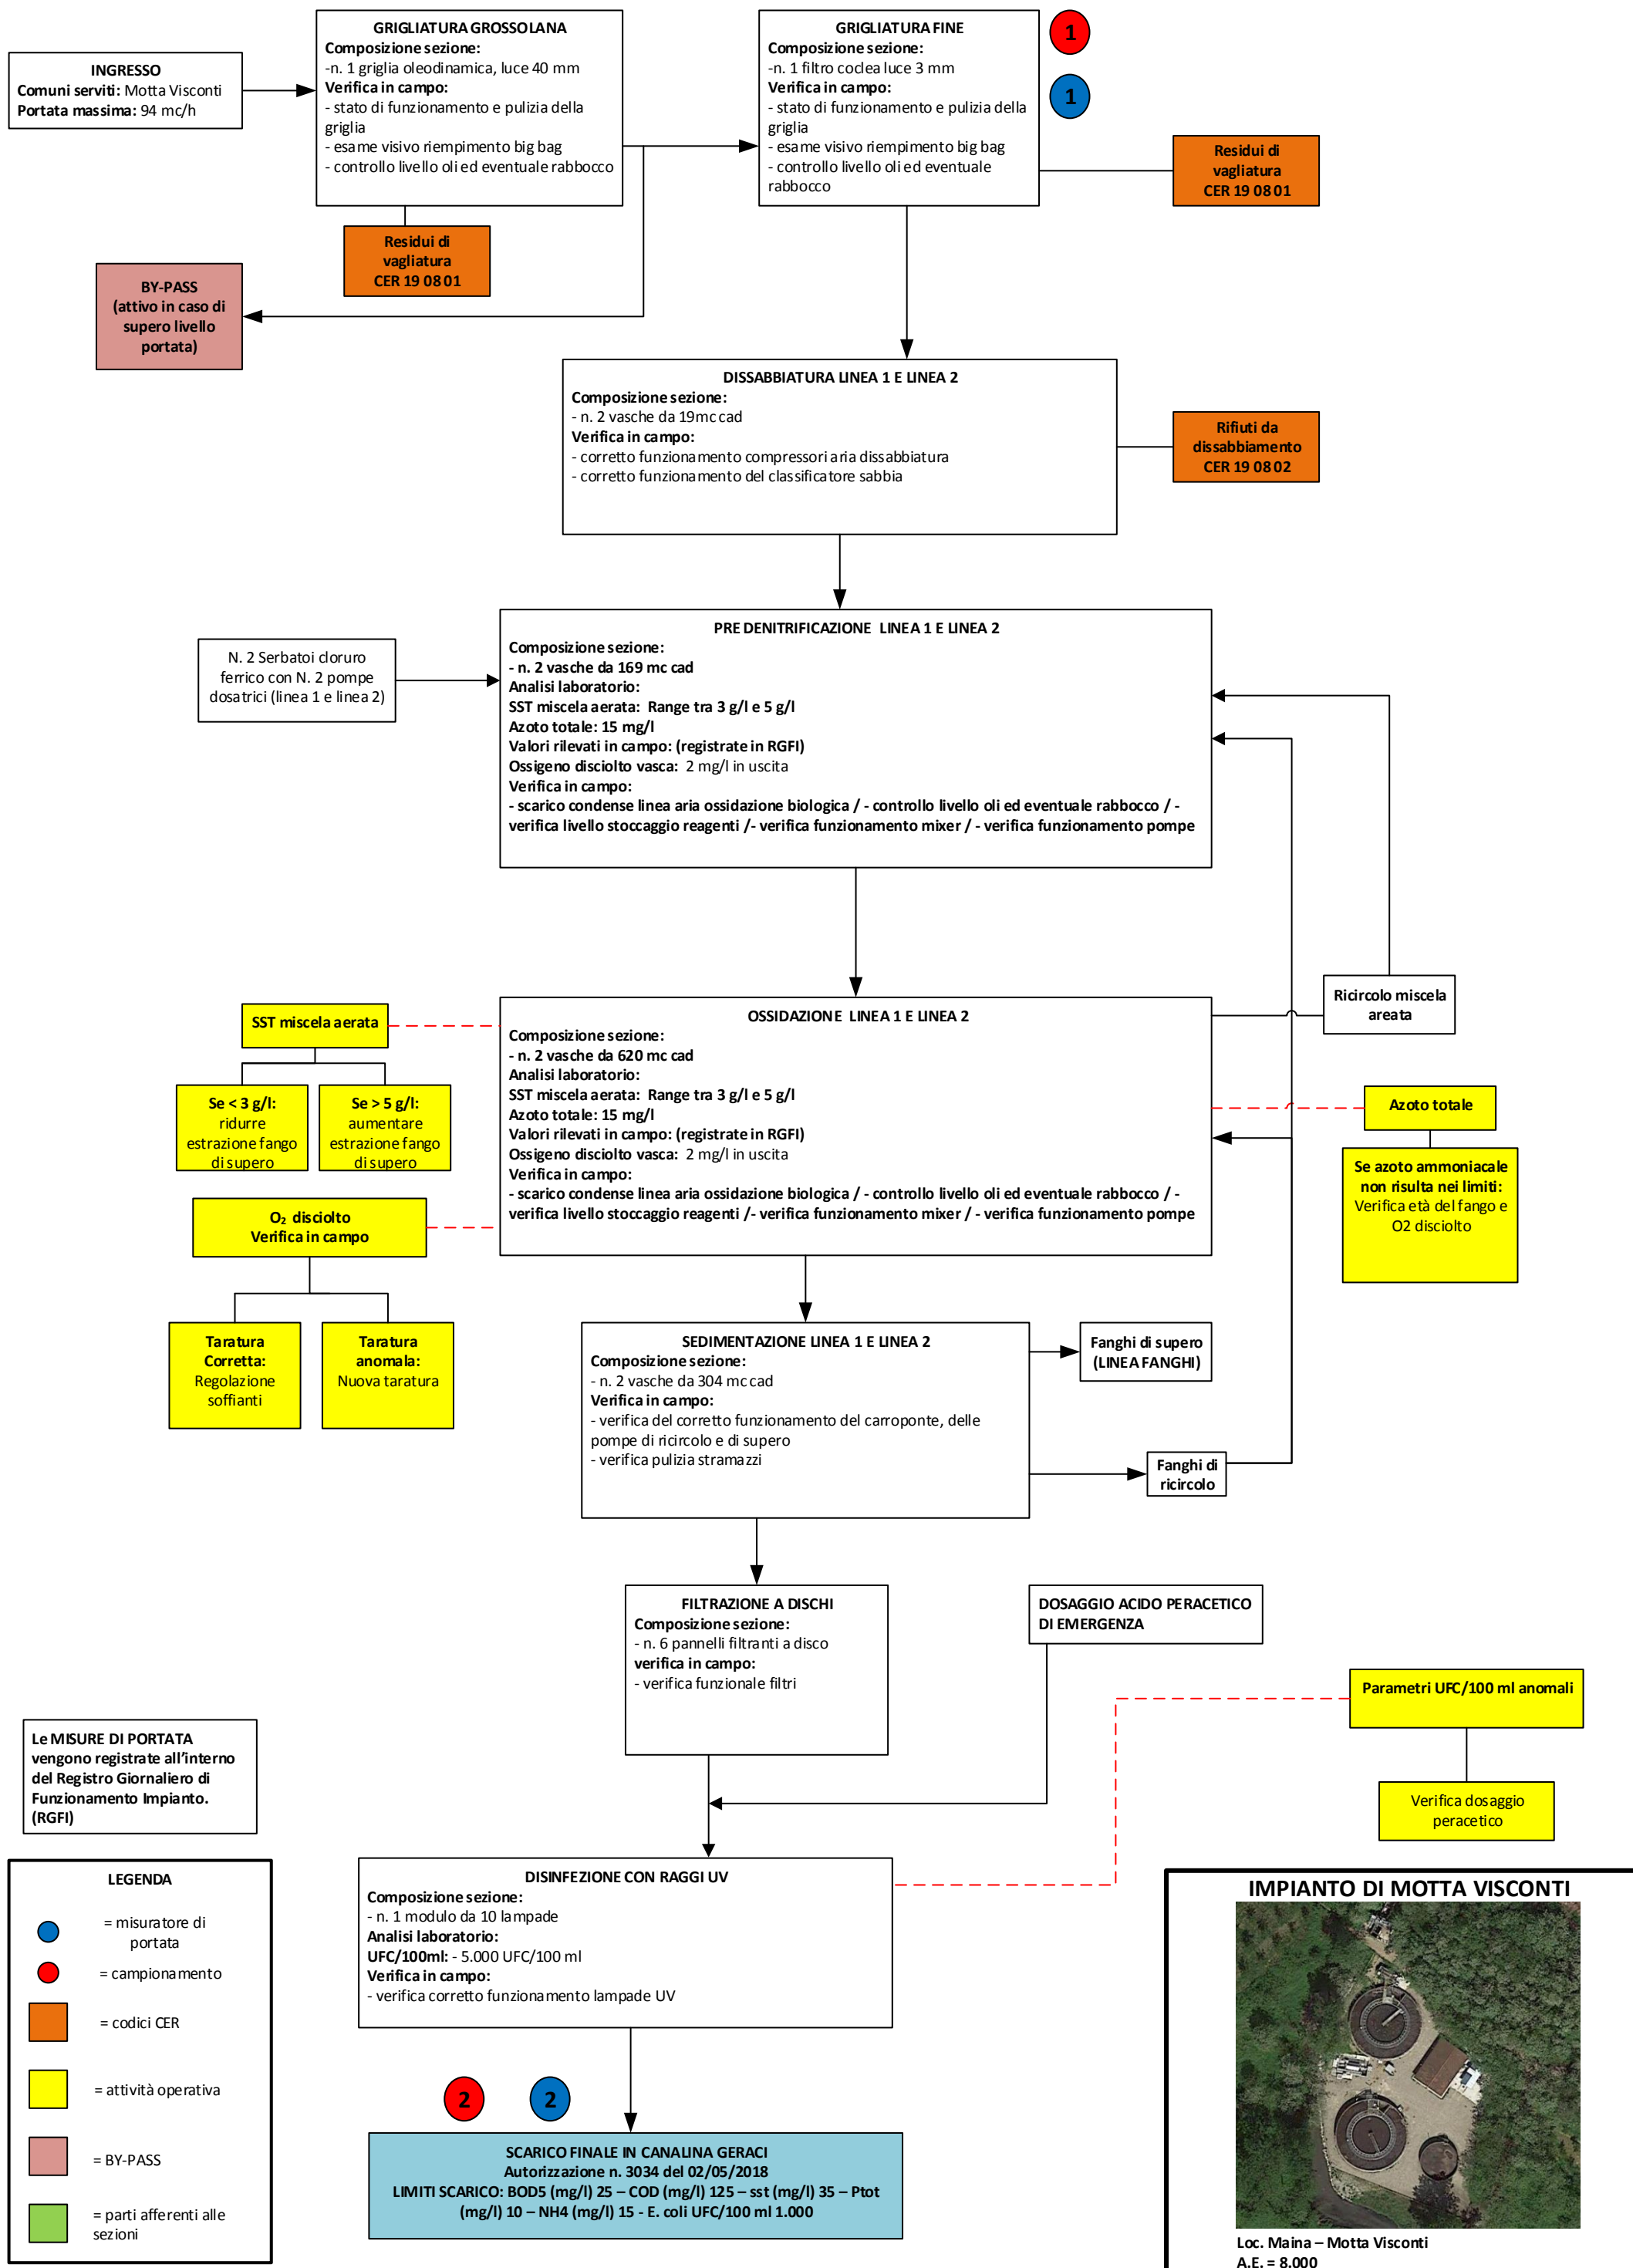

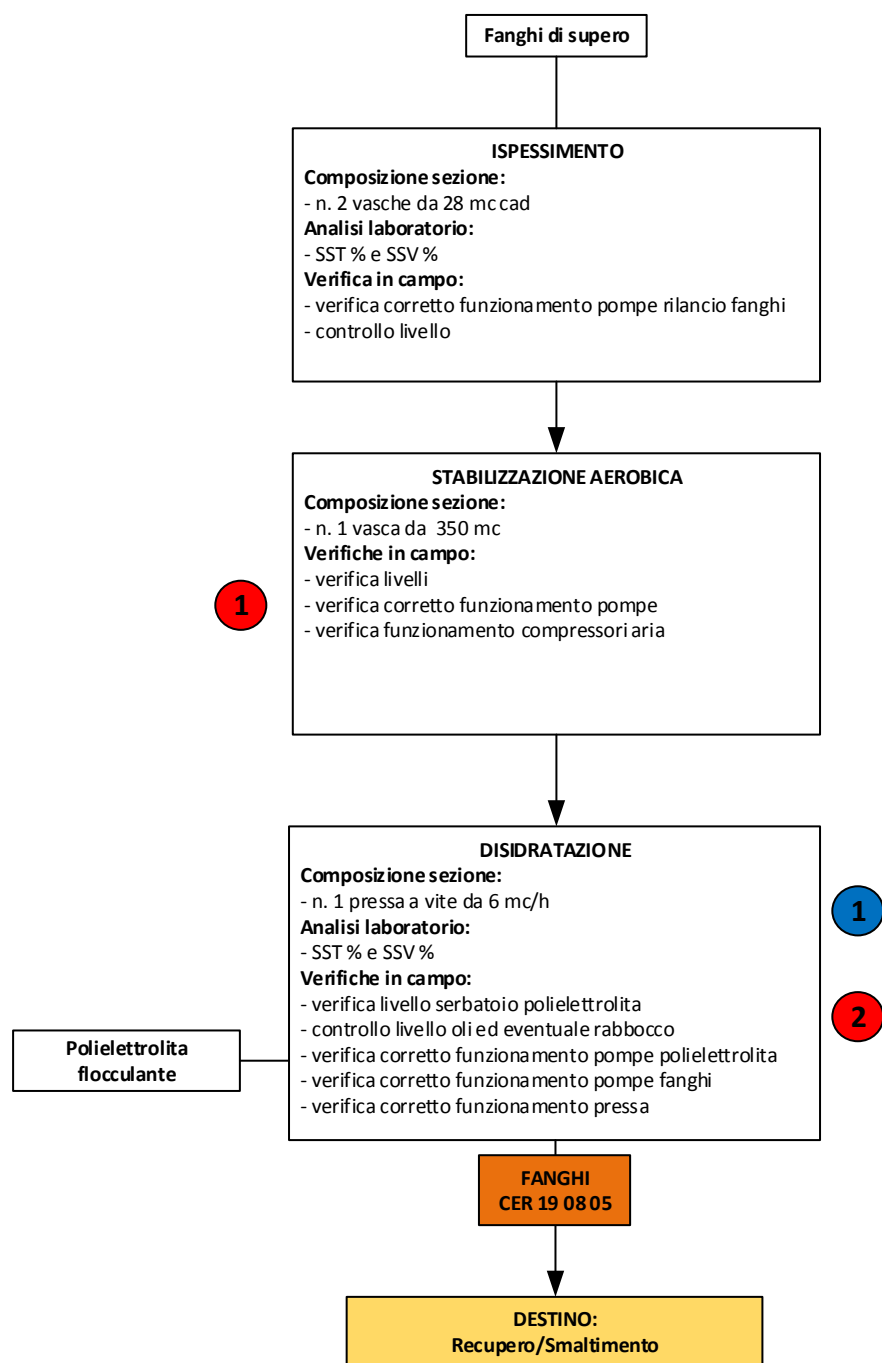


Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**


- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI MOTTA VISCONTI**





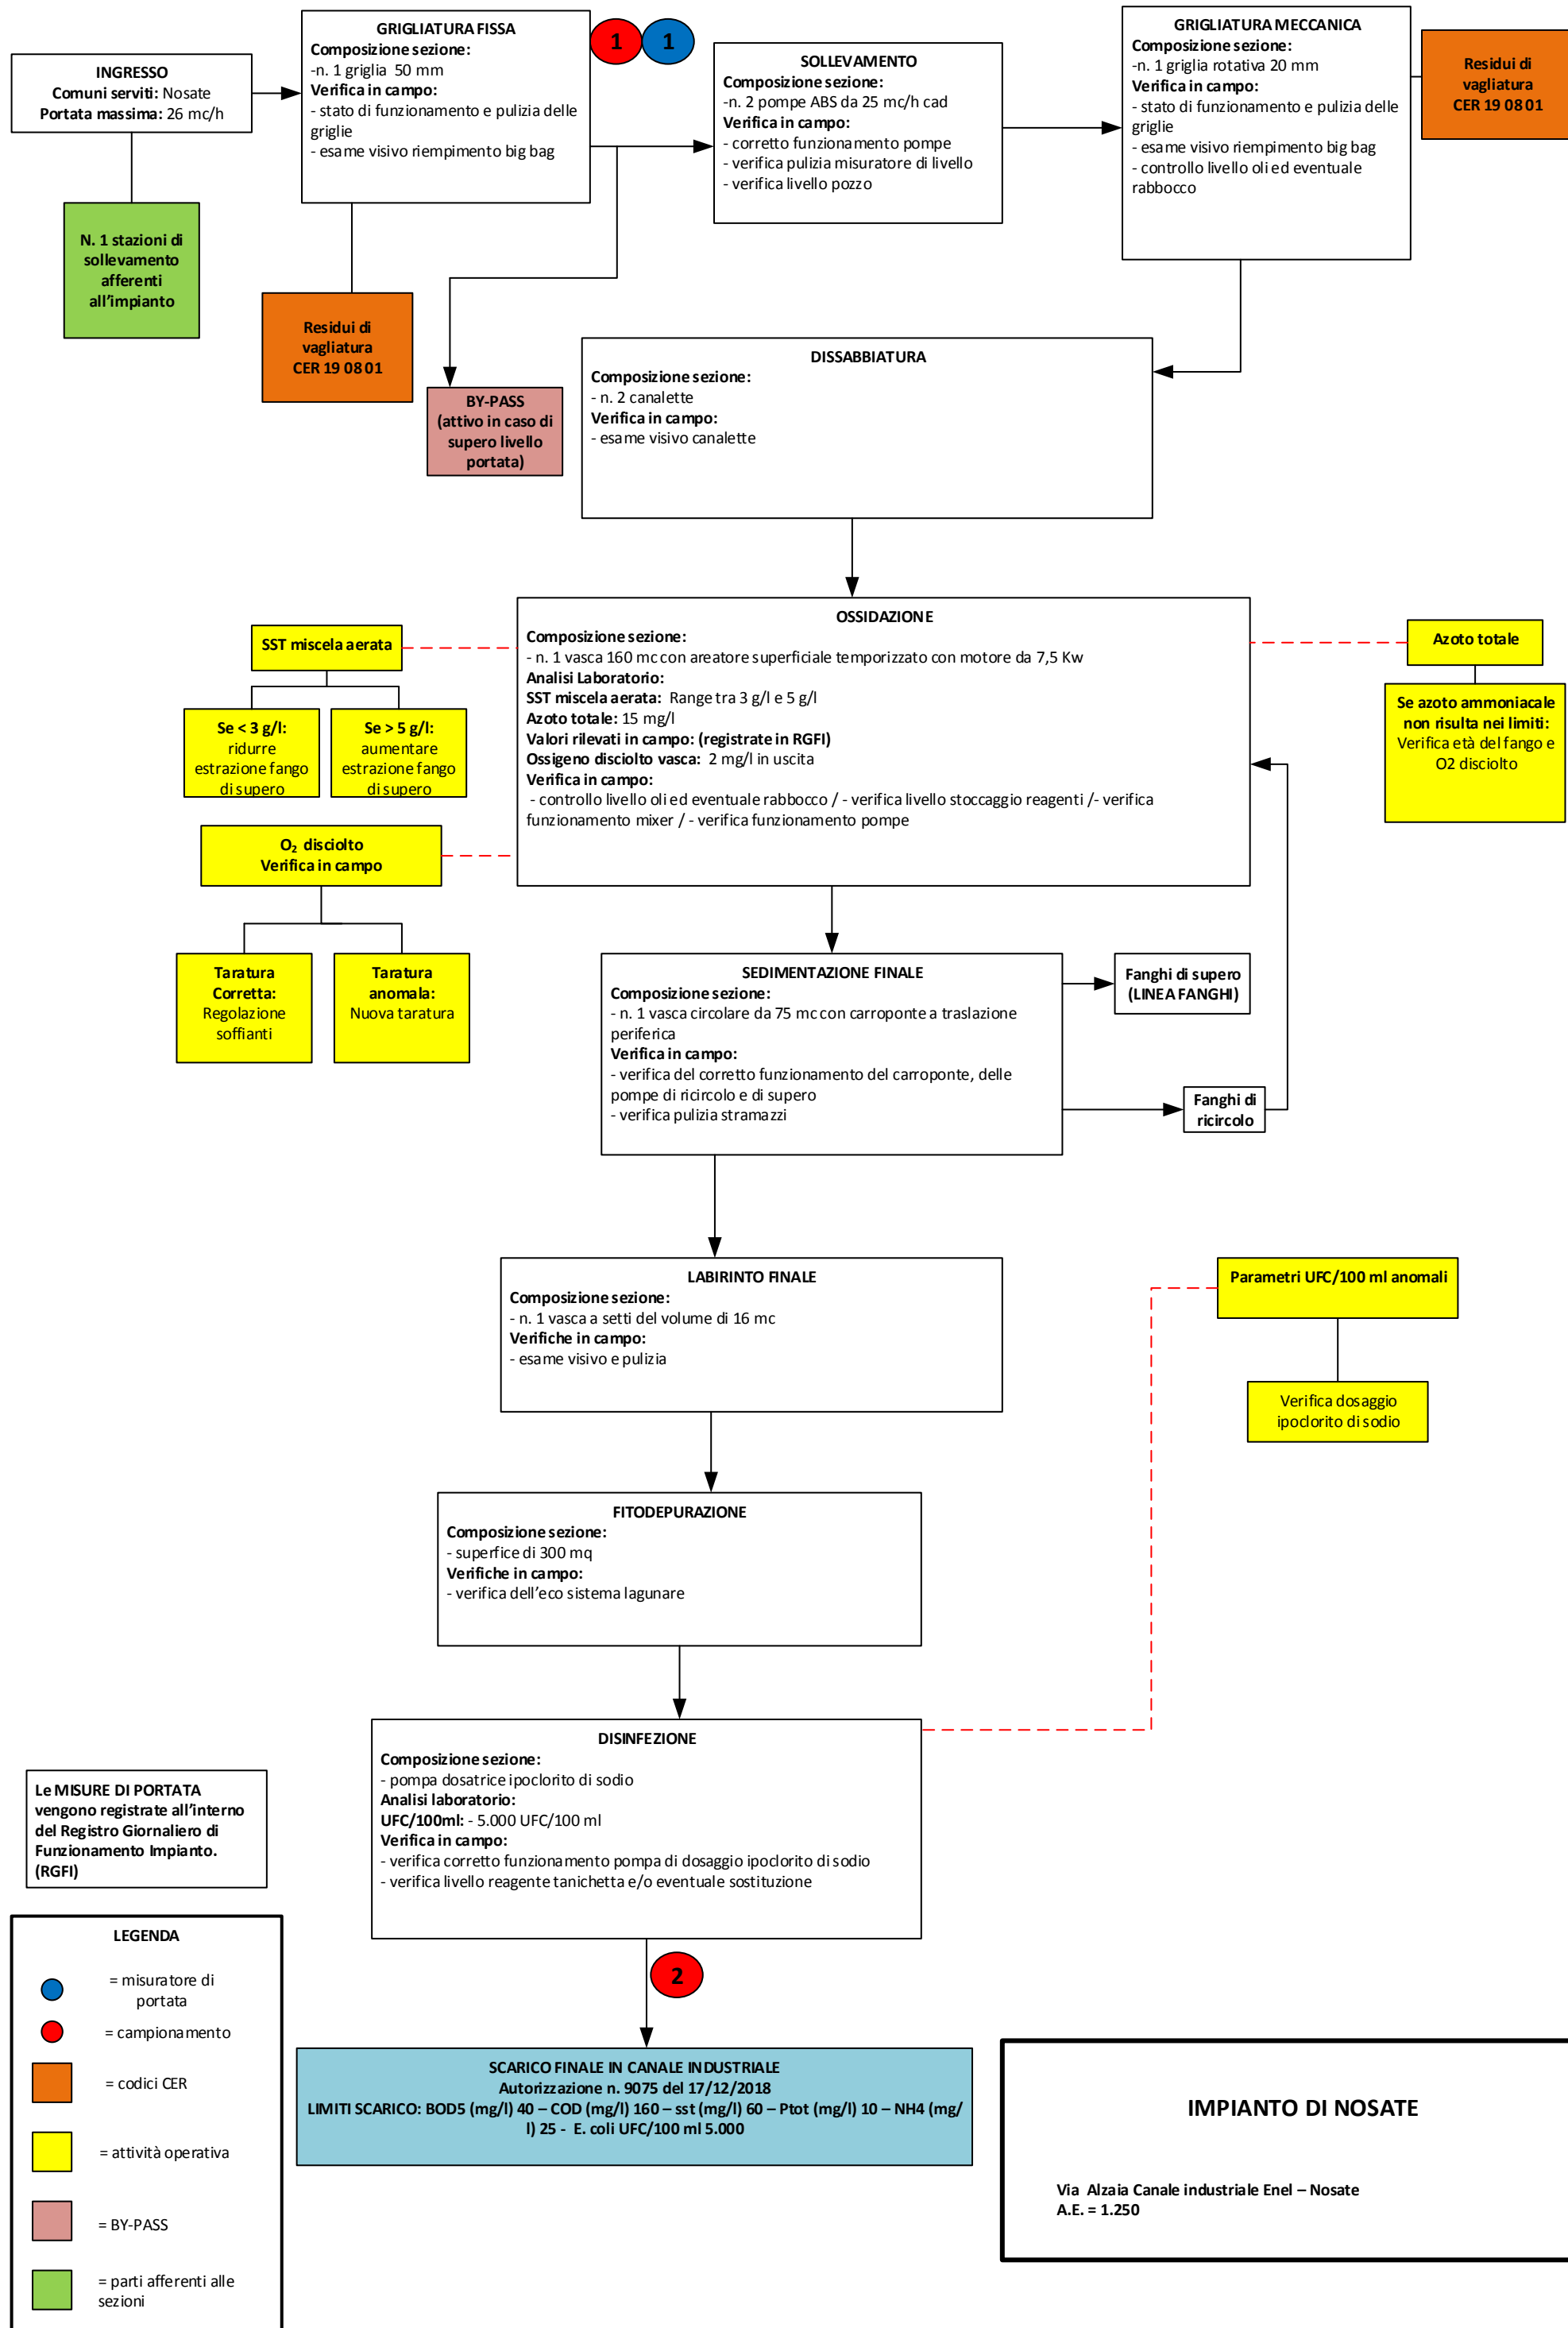

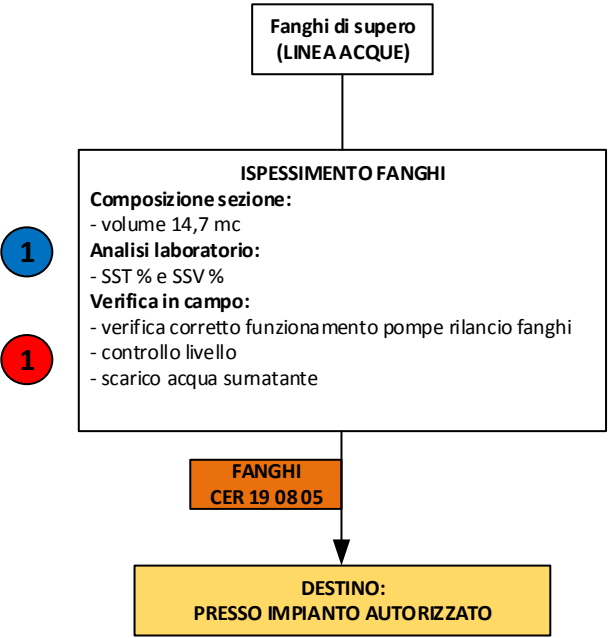

Loc. Maina – Motta Visconti  
A.E. = 8.000





Le MISURE DI PORTATA  
vengono registrate all'interno  
del Registro Giornaliero di  
Funzionamento Impianto.  
(RGFI)


LEGENDA

-  = misuratore di portata
-  = campionamento
-  = codici CER
-  = attività operativa
-  = BY-PASS
-  = parti afferenti alle sezioni

IMPIANTO DI NOSATE

Via Alzaia Canale industriale Enel – Nosate  
A.E. = 1.250



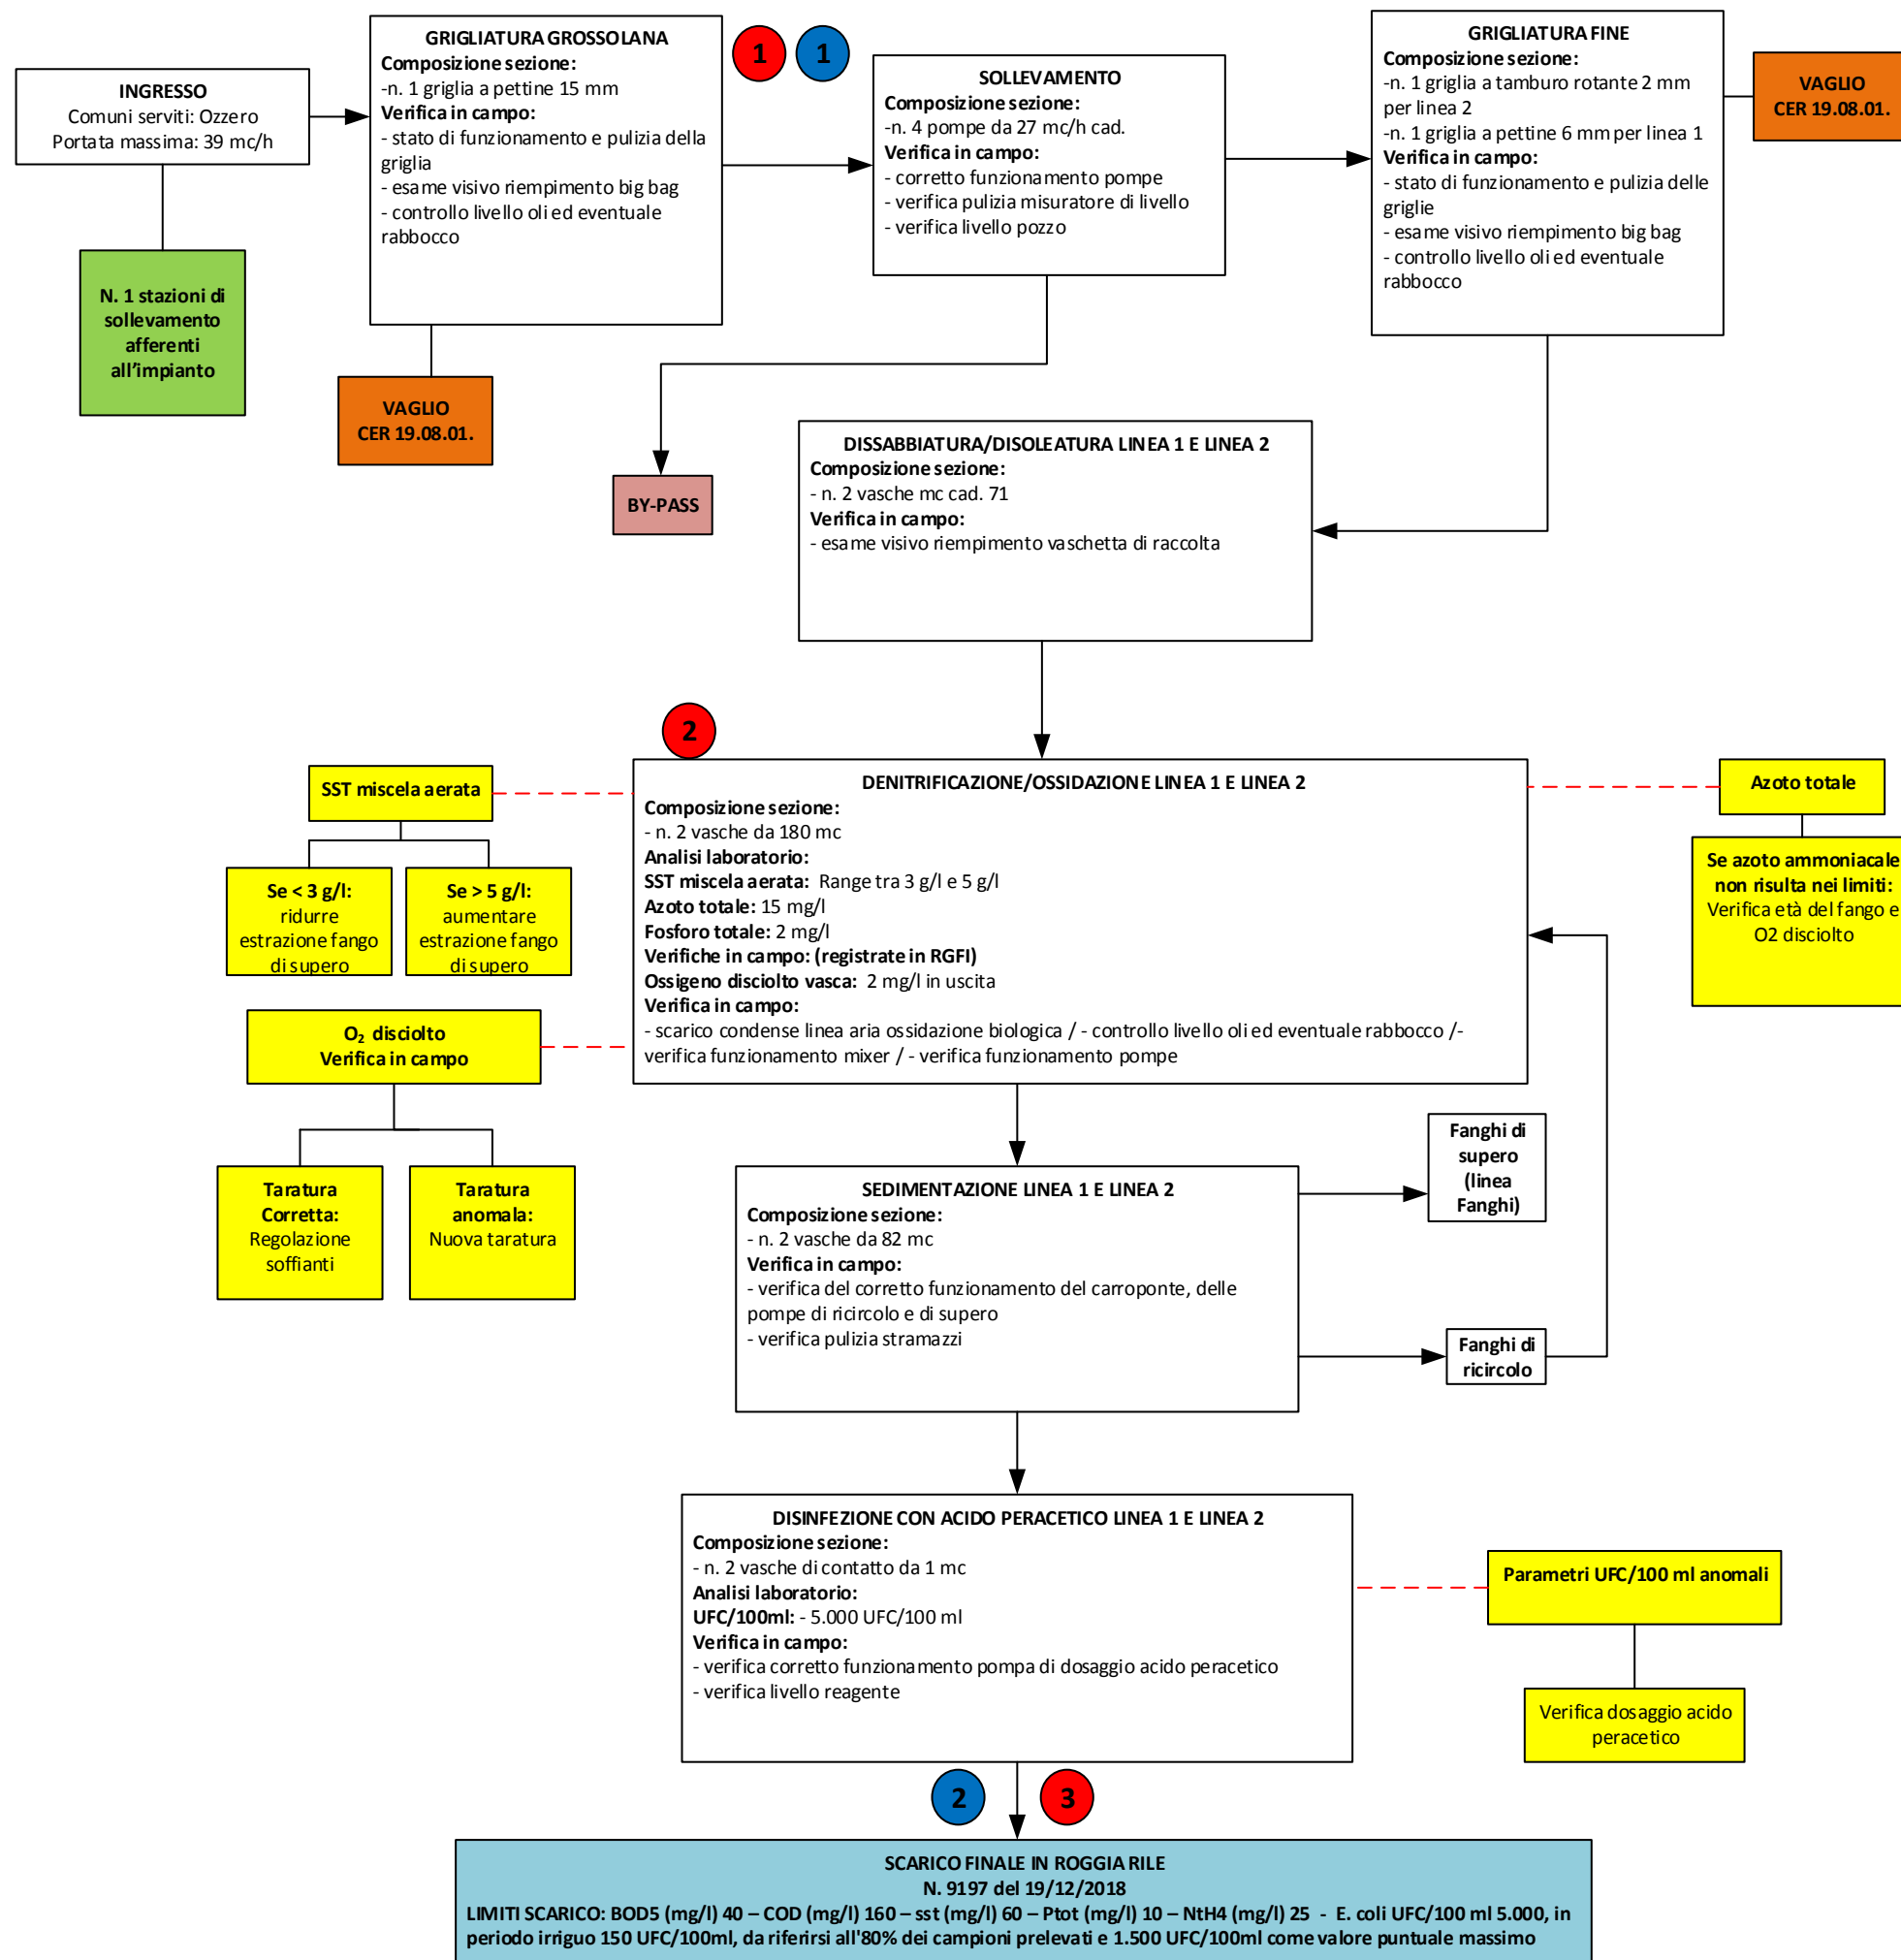


Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI OZZERO**



Via Galvani - Fraz. Soria - Ozzero  
A.E. = 2.750

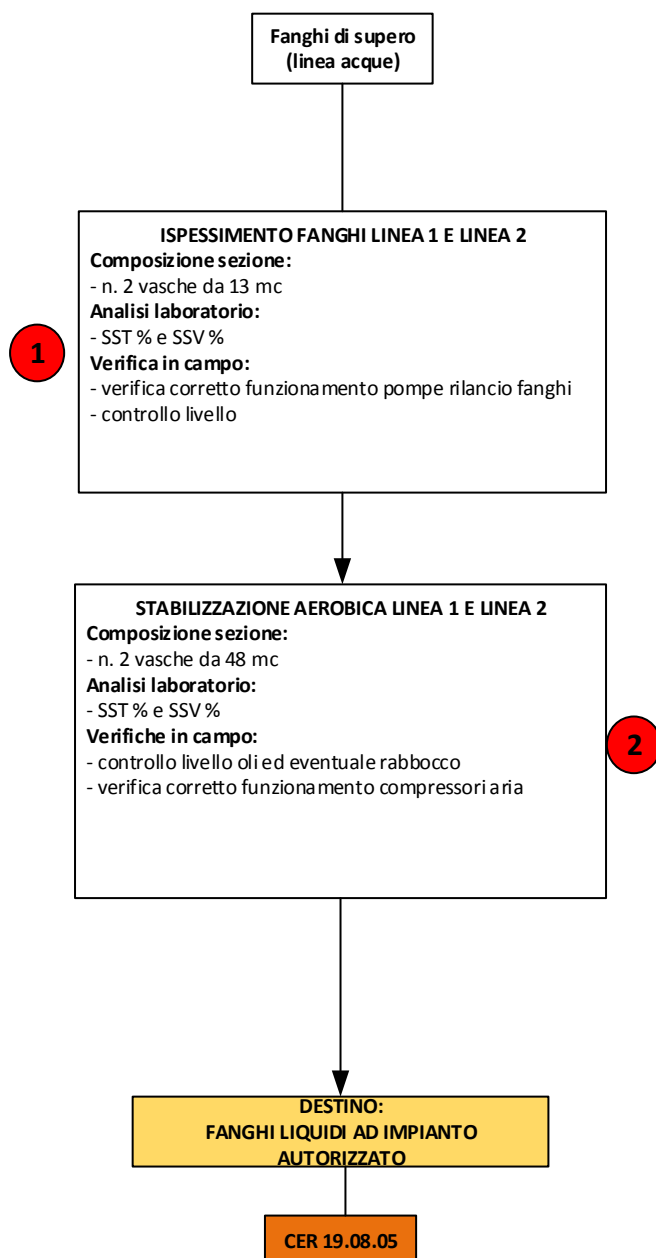


Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI OZZERO**



Via Galvani - Fraz. Soria - Ozzero  
A.E. = 2.750

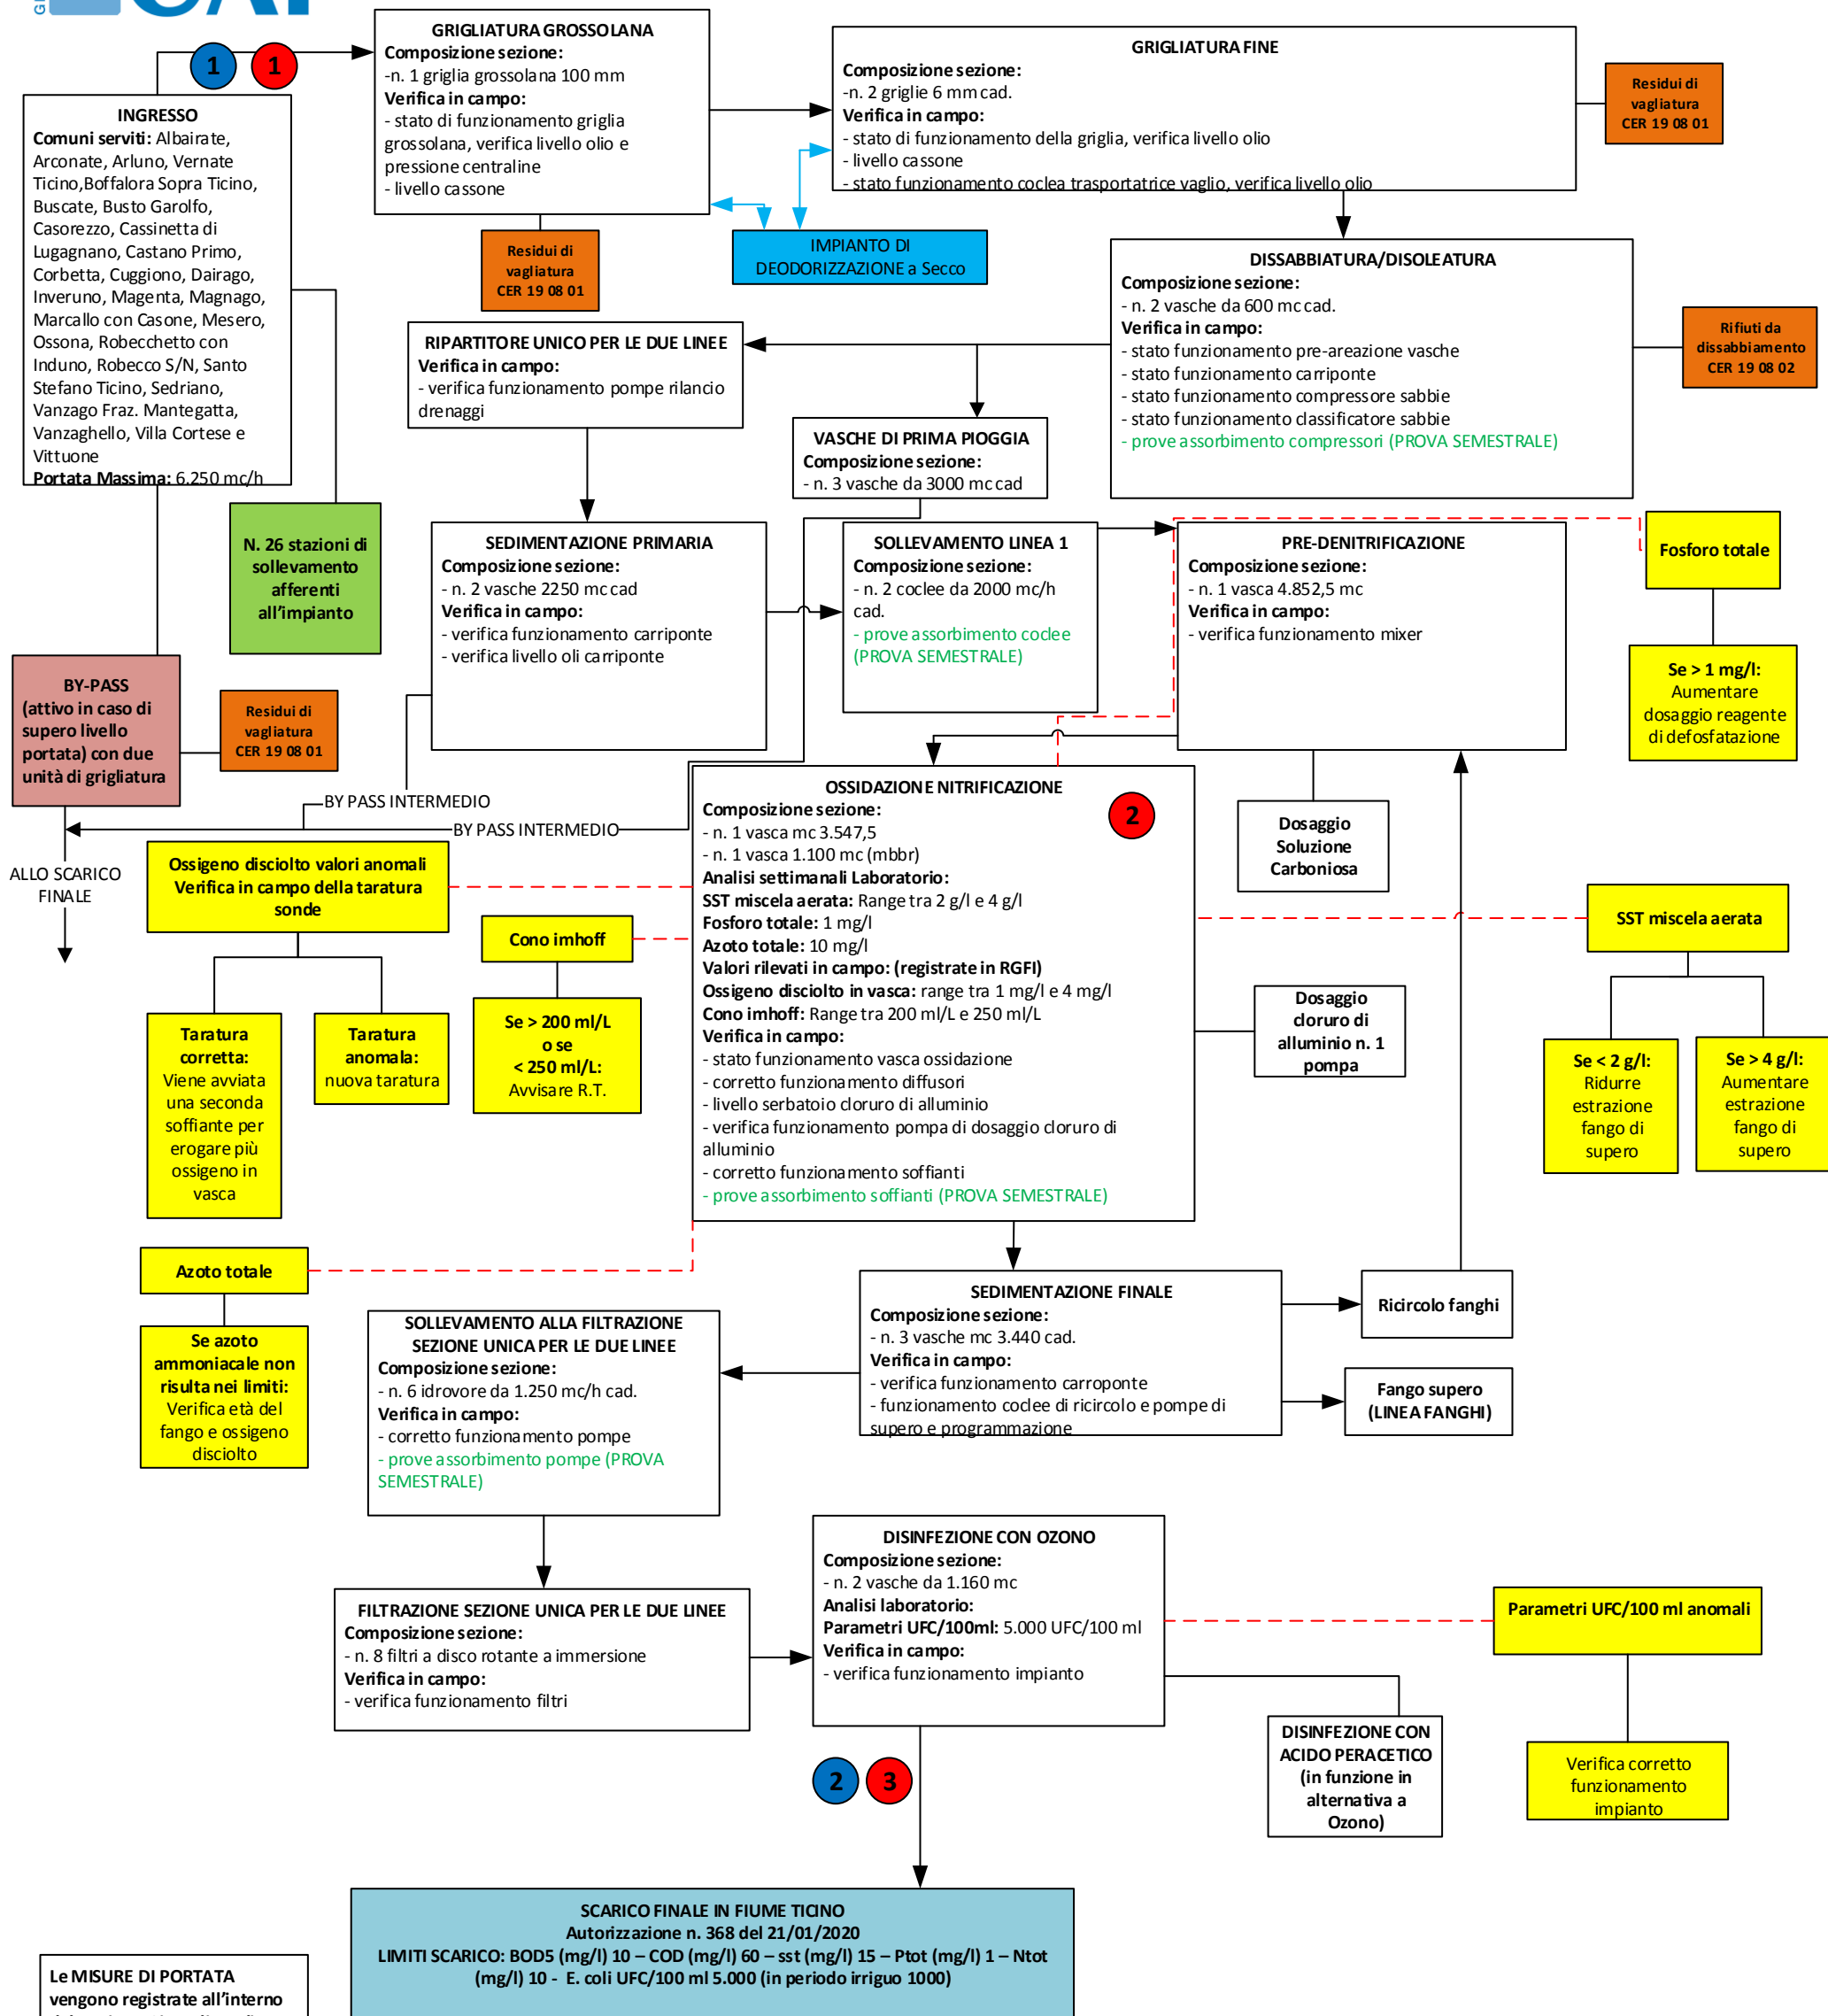

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


#### LEGENDA

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

#### IMPIANTO DI ROBECCO S/N



Località Cascinello Valerio - Robecco Sul Naviglio  
A.E. = 340.000

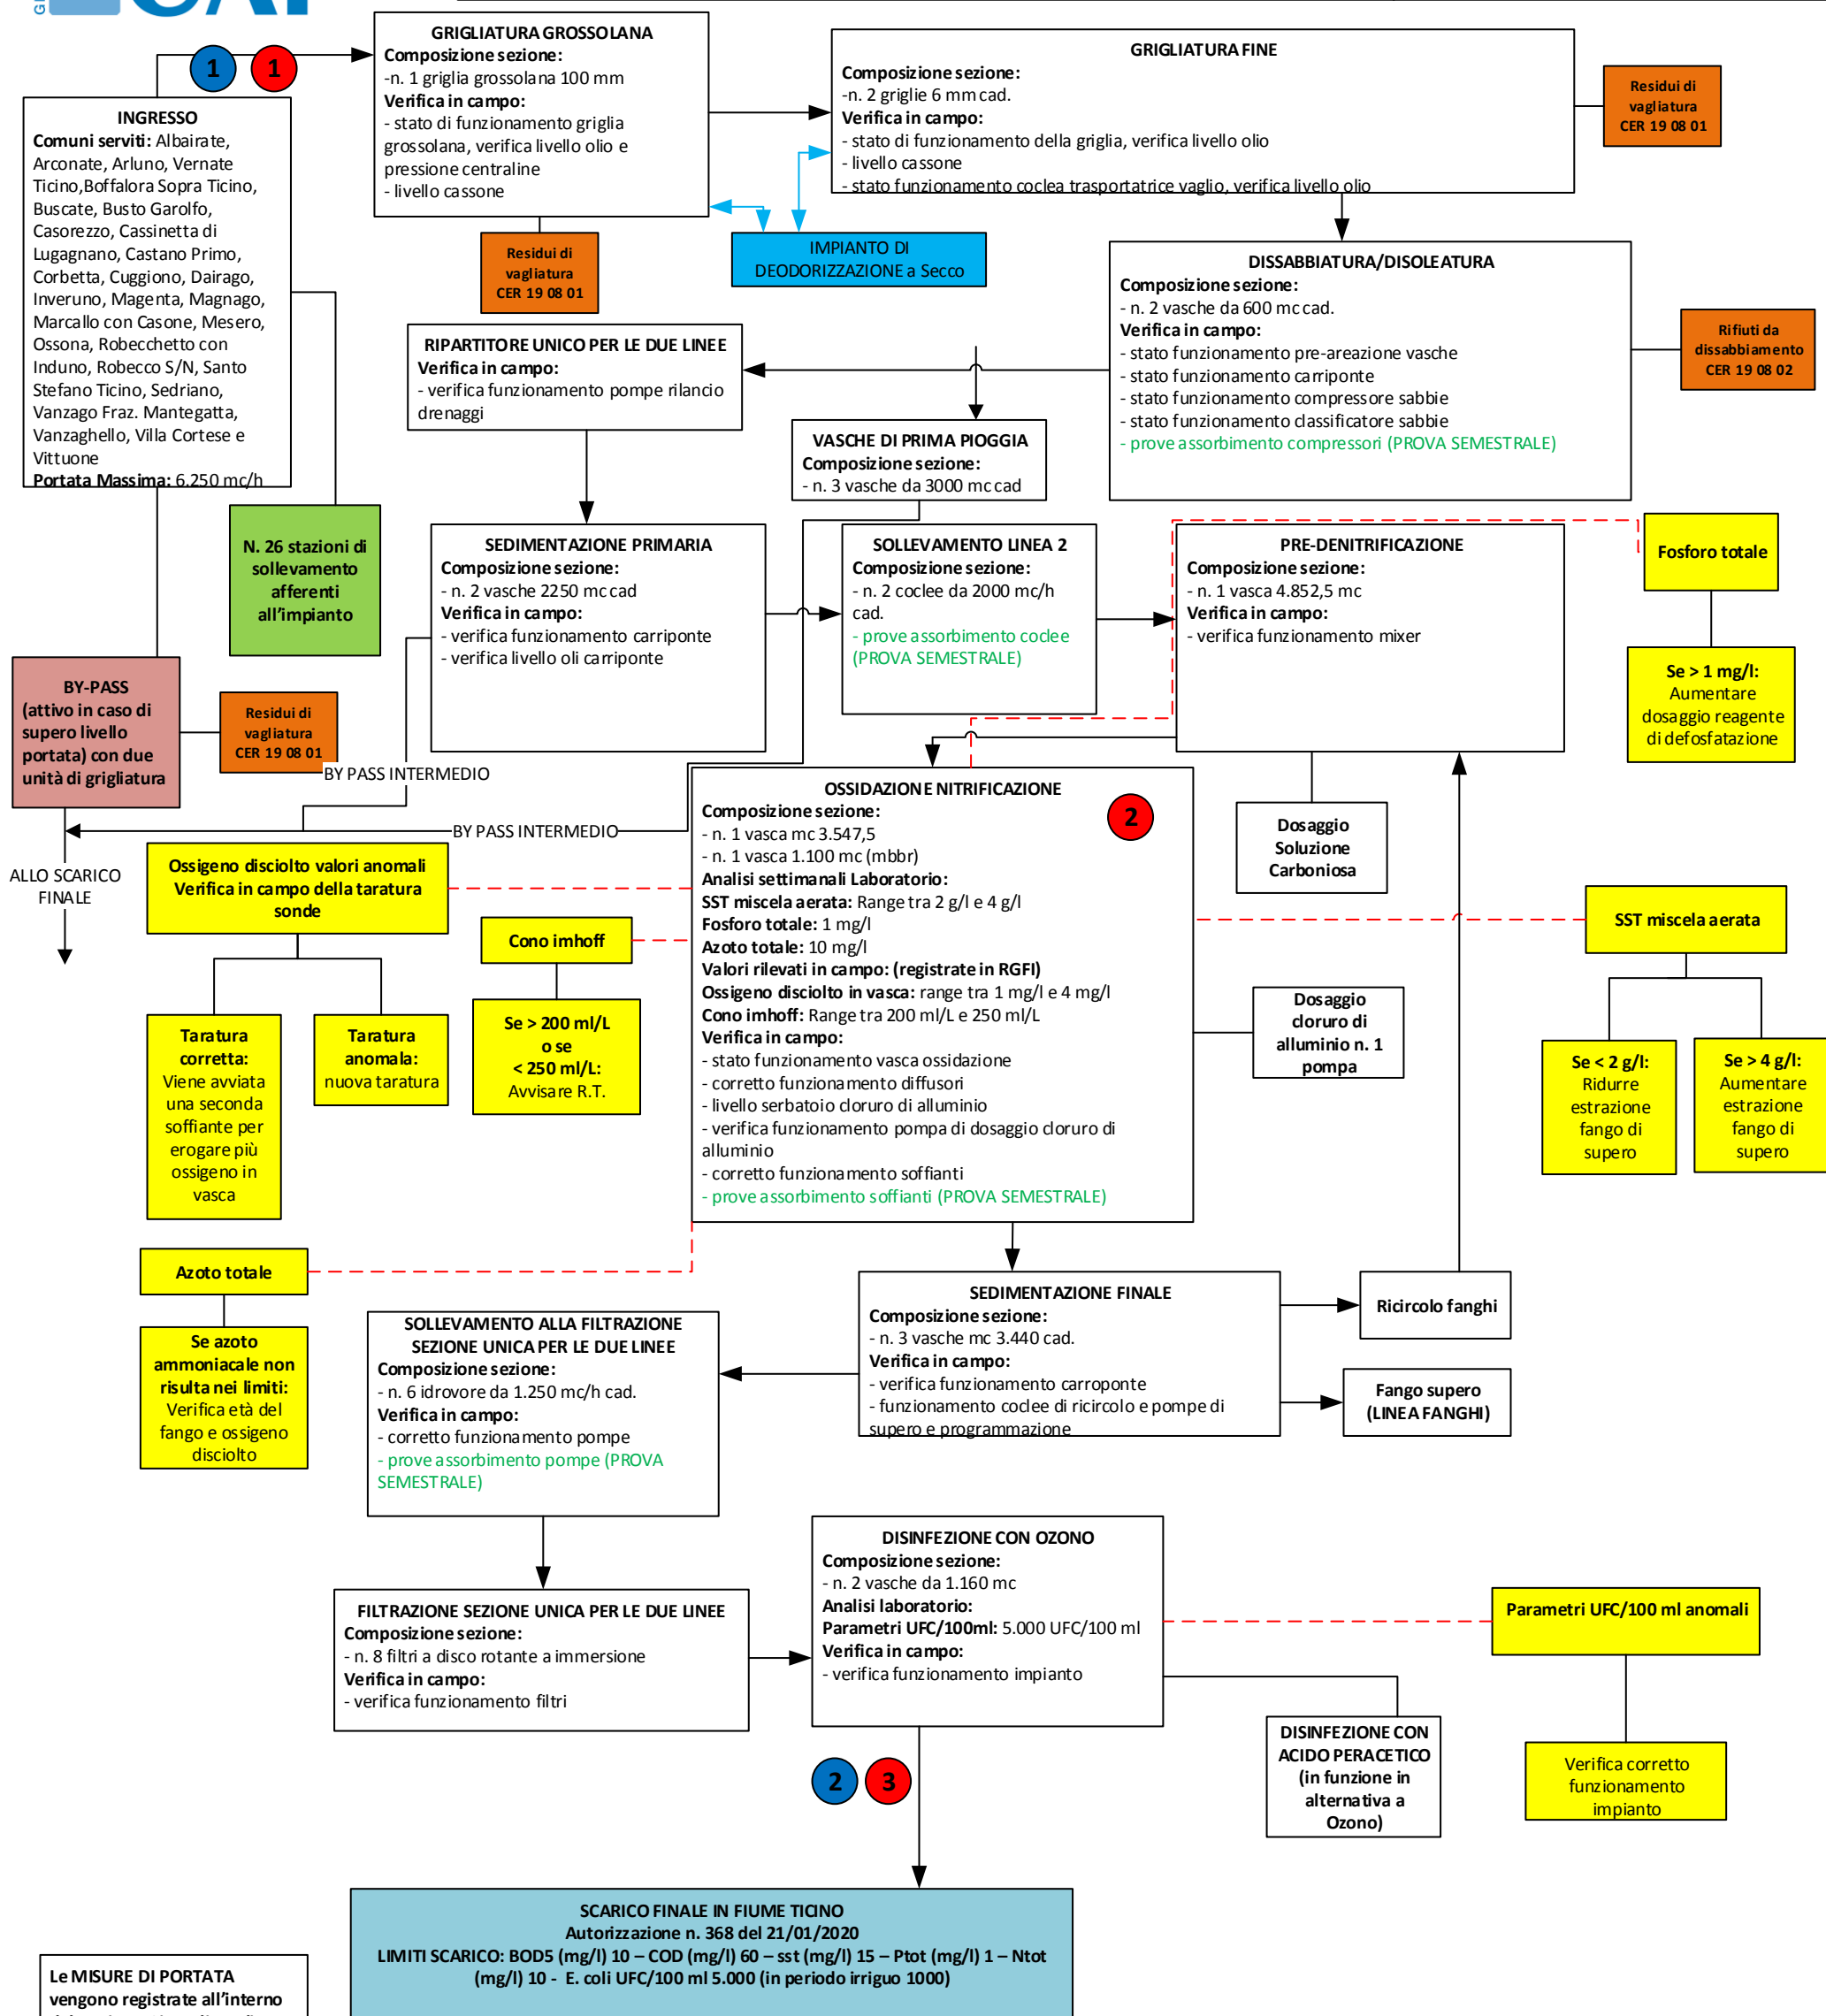

## IMPIANTO DI ROBECCO S/N




Località Cascinello Valerio - Robecco Sul Naviglio  
A.E. = 340.000


### LEGENDA

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni




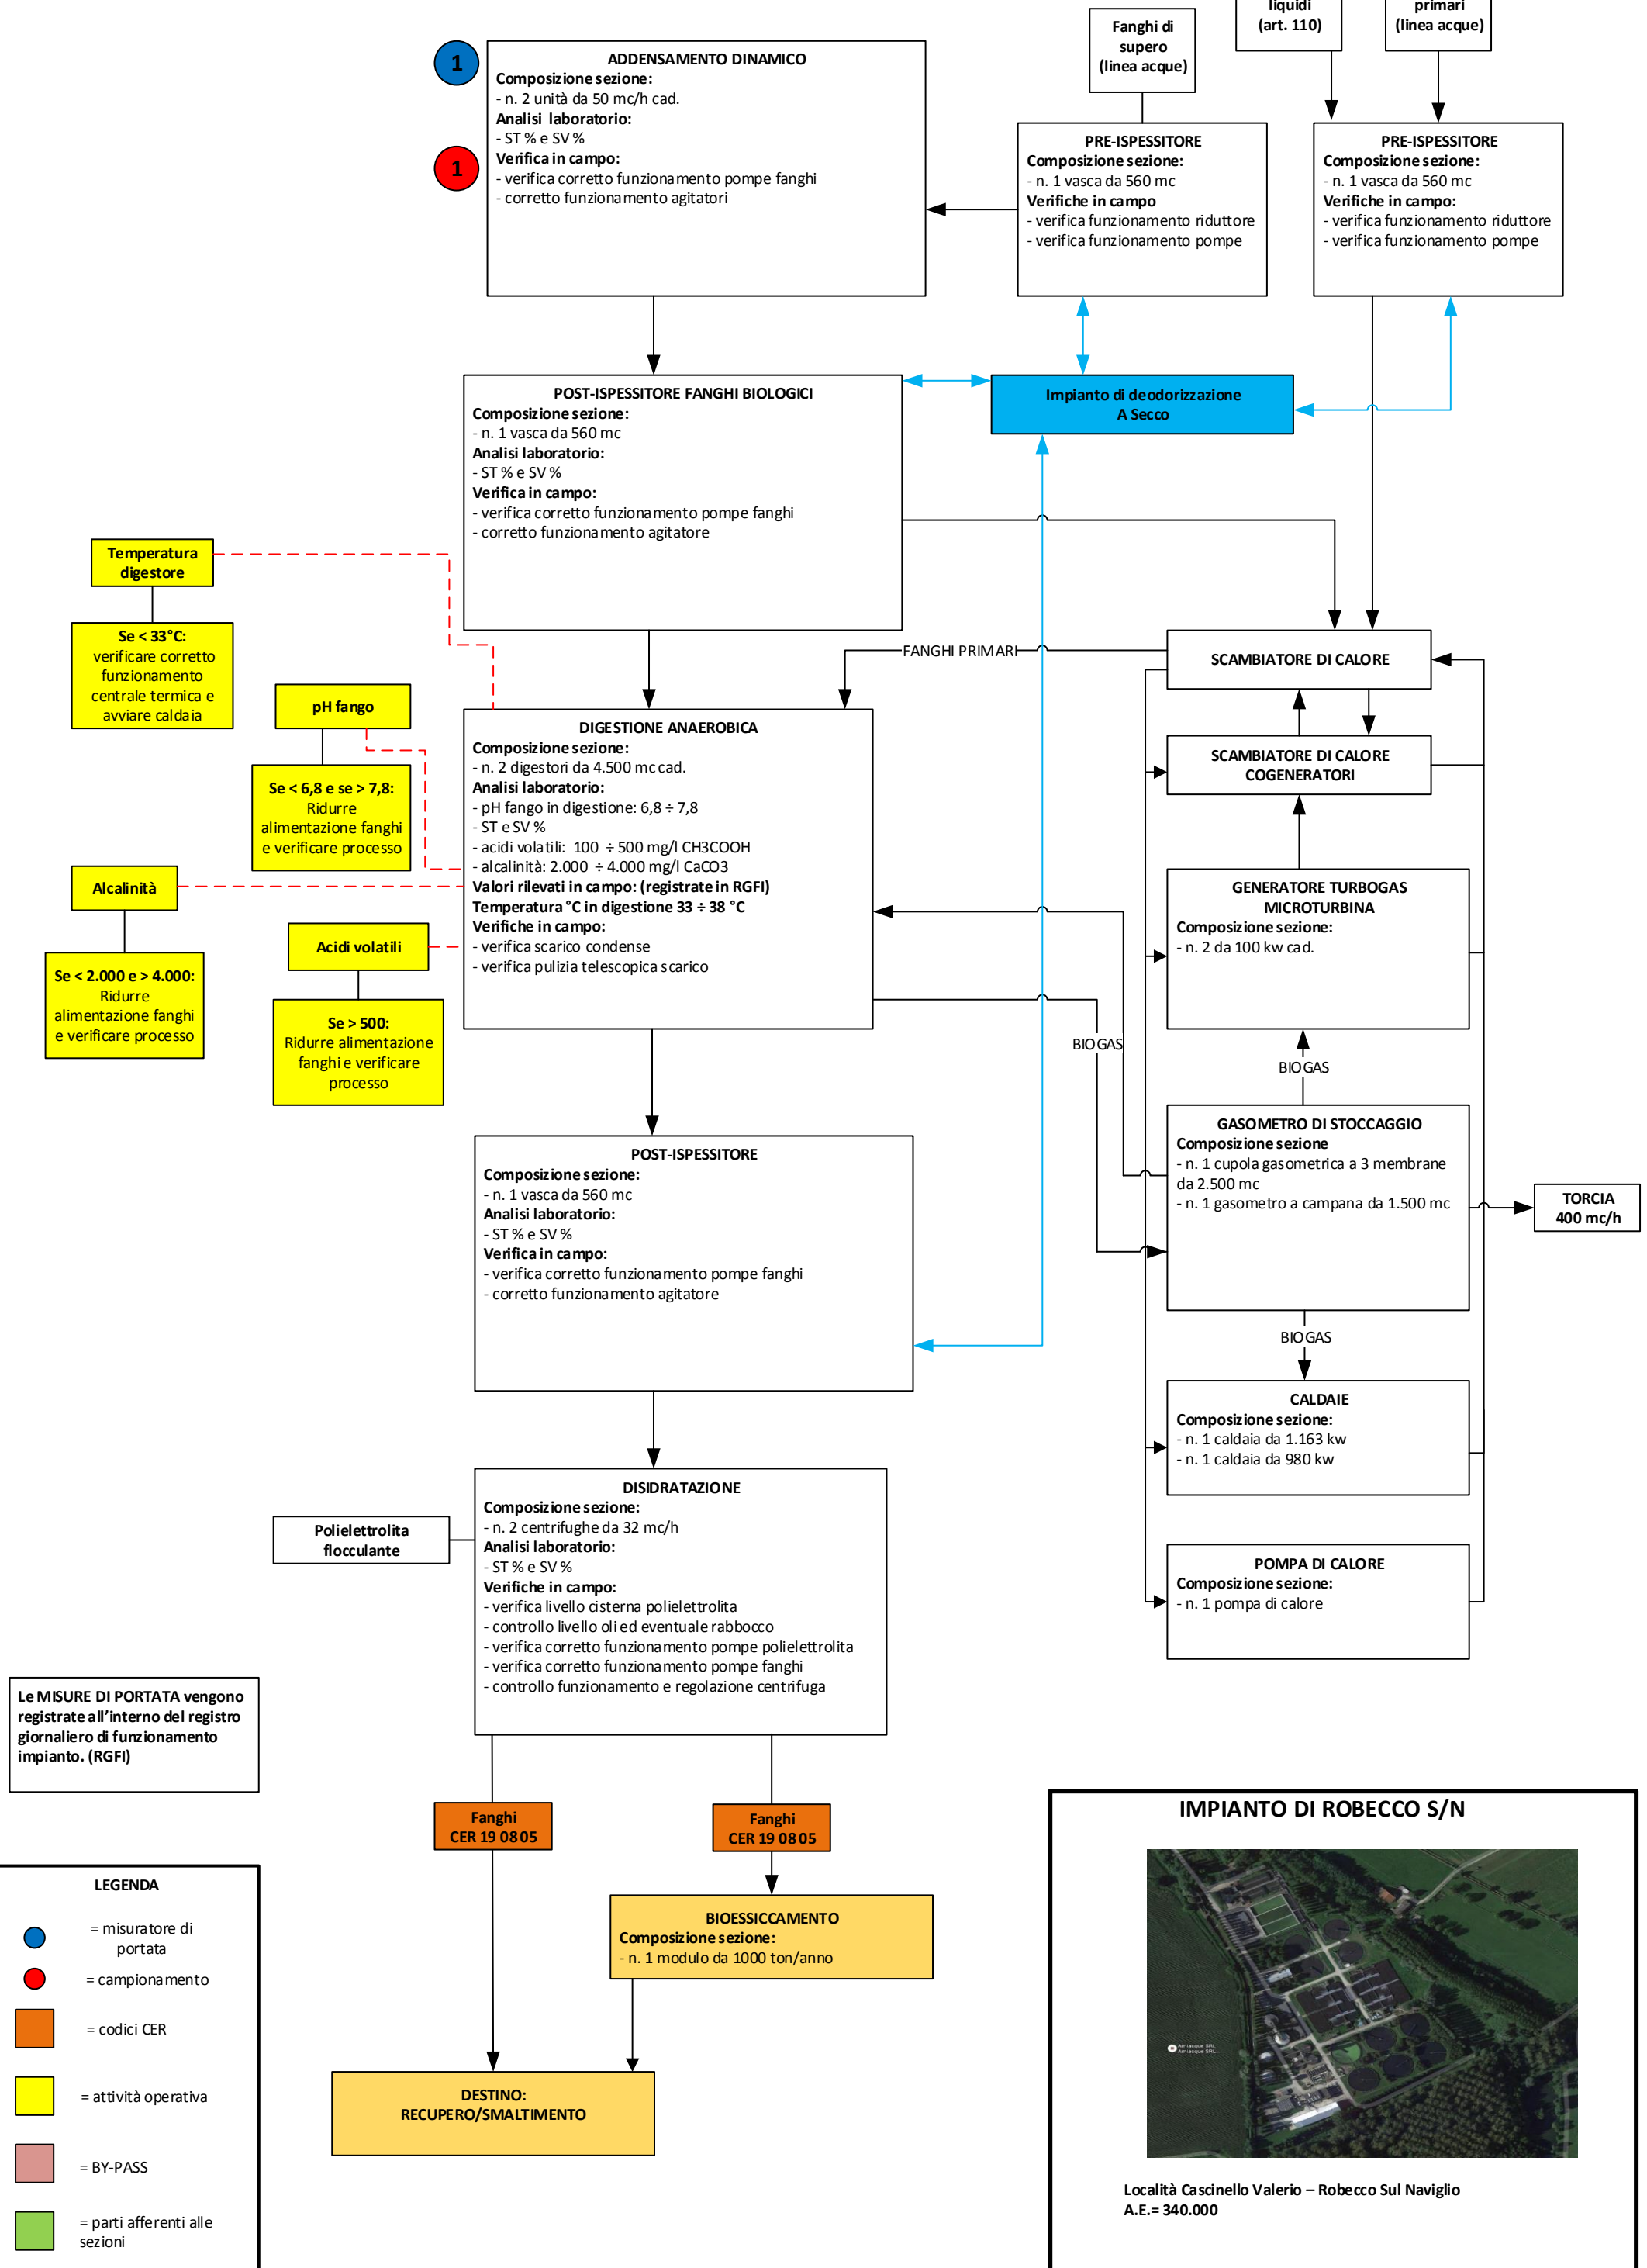


**ART. 110**

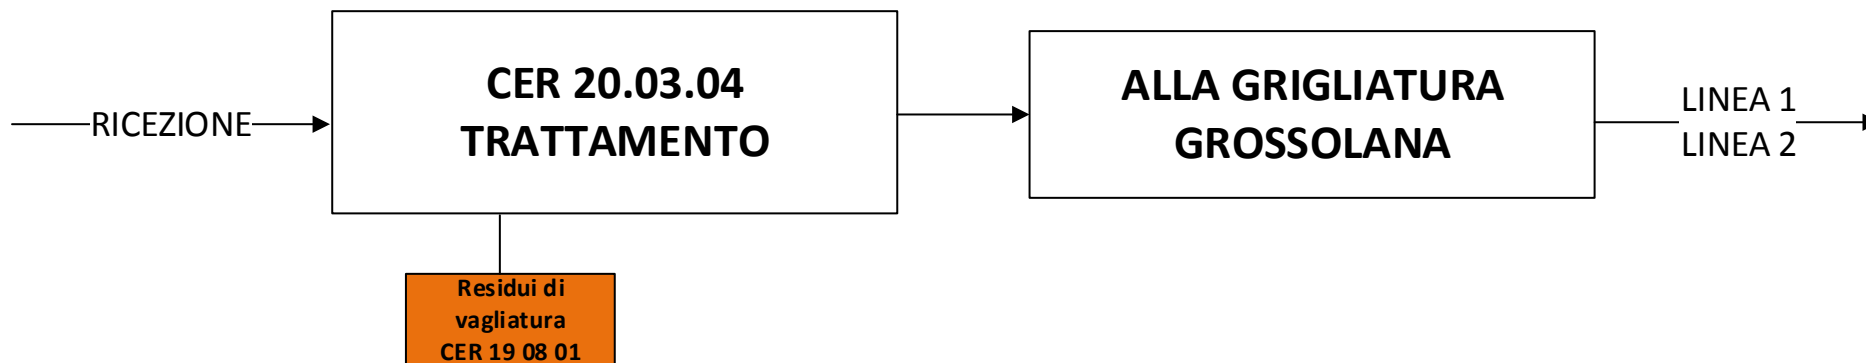

**ART. 110 con futura Autorizzazione MPS**

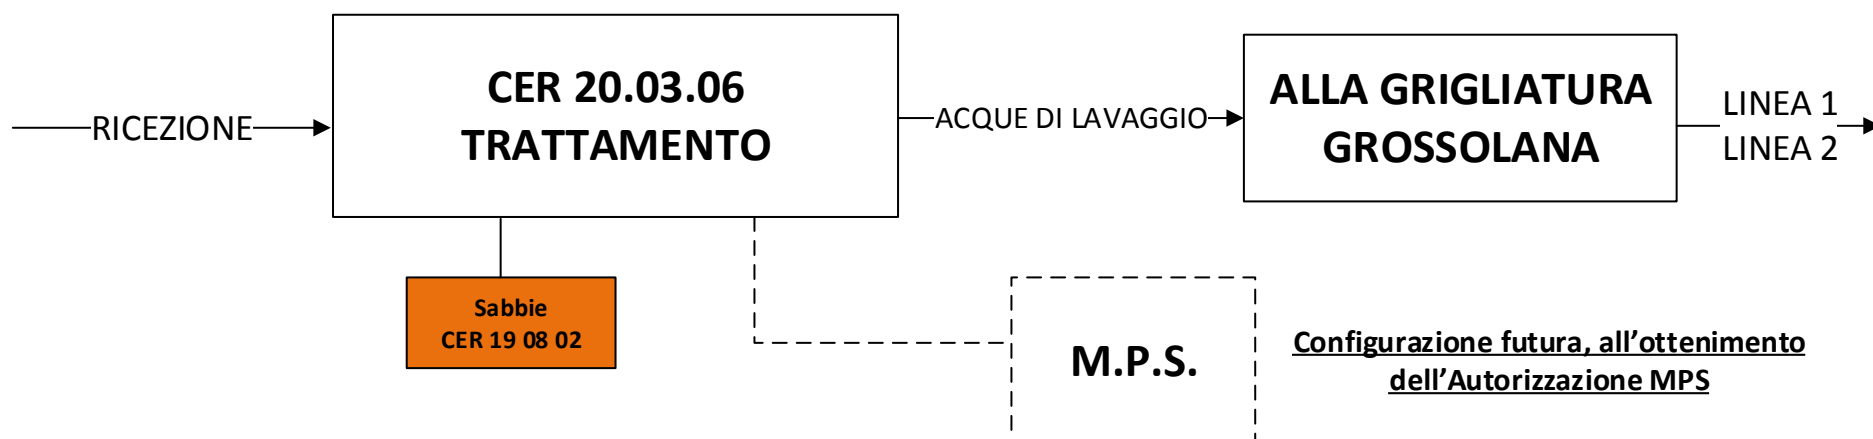

**ART. 110**




**LEGENDA**


- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI ROBECCO S/N**



Località Cascinello Valerio – Robecco Sul Naviglio  
A.E.= 340.000

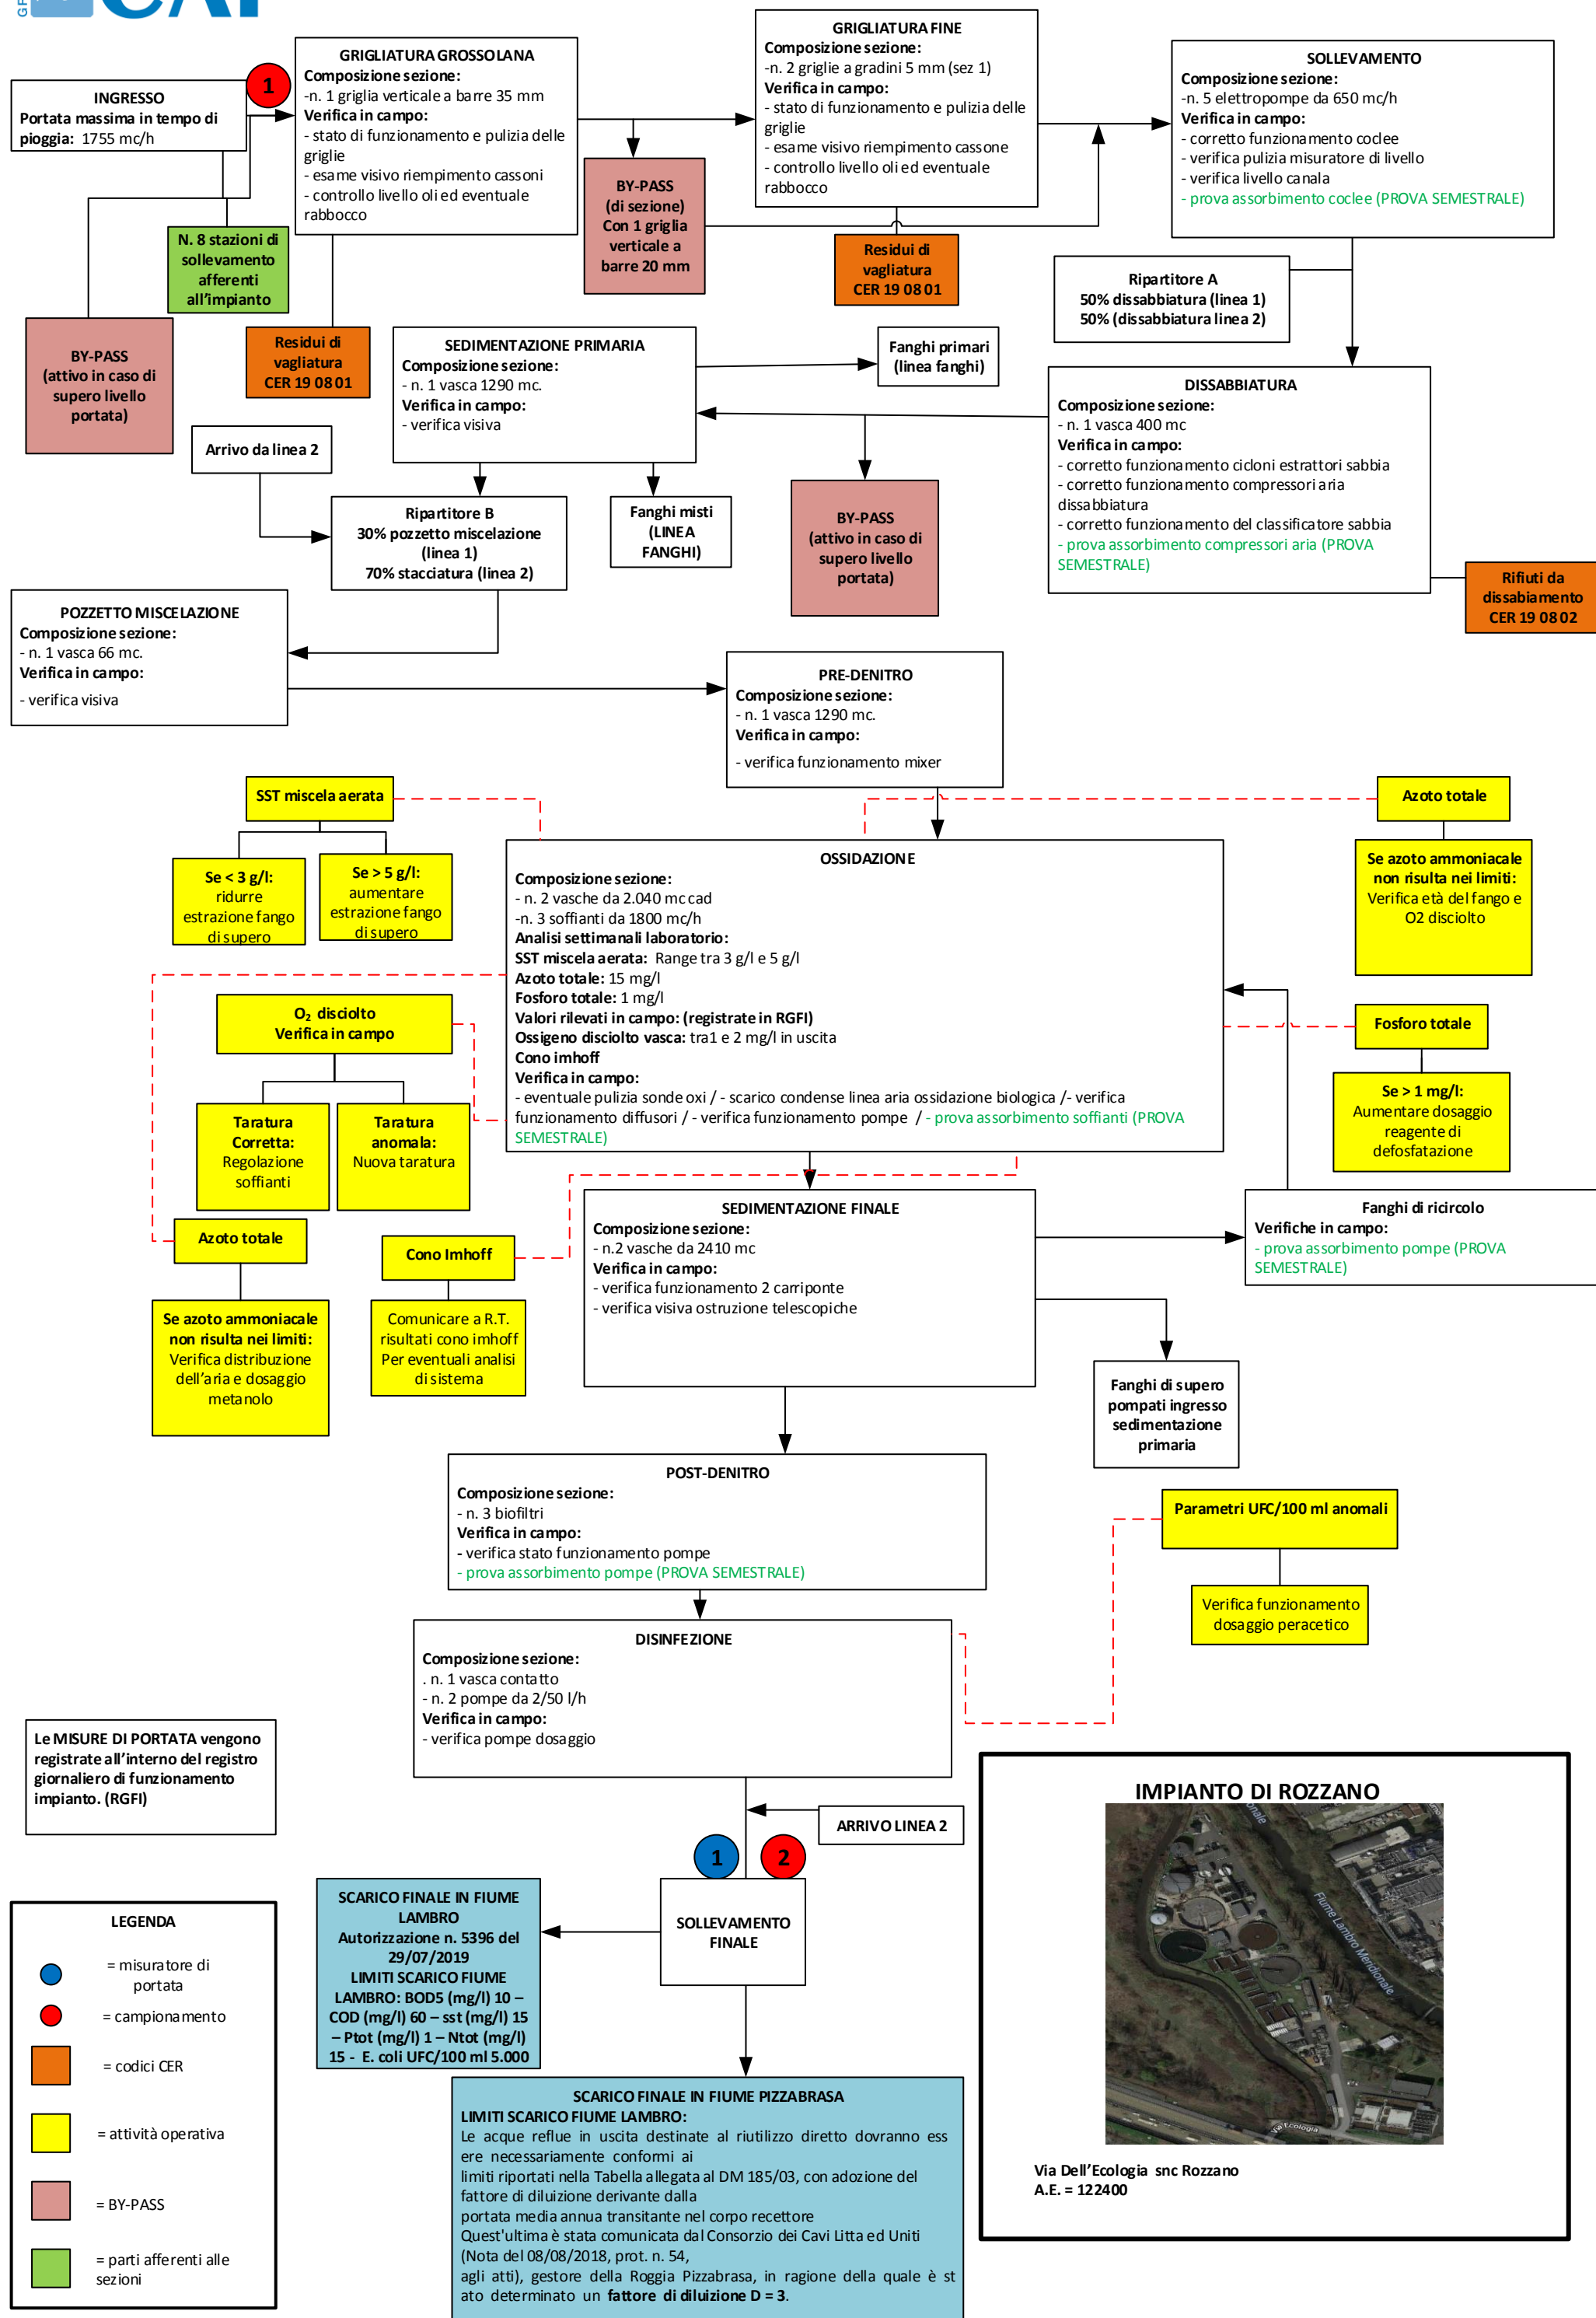

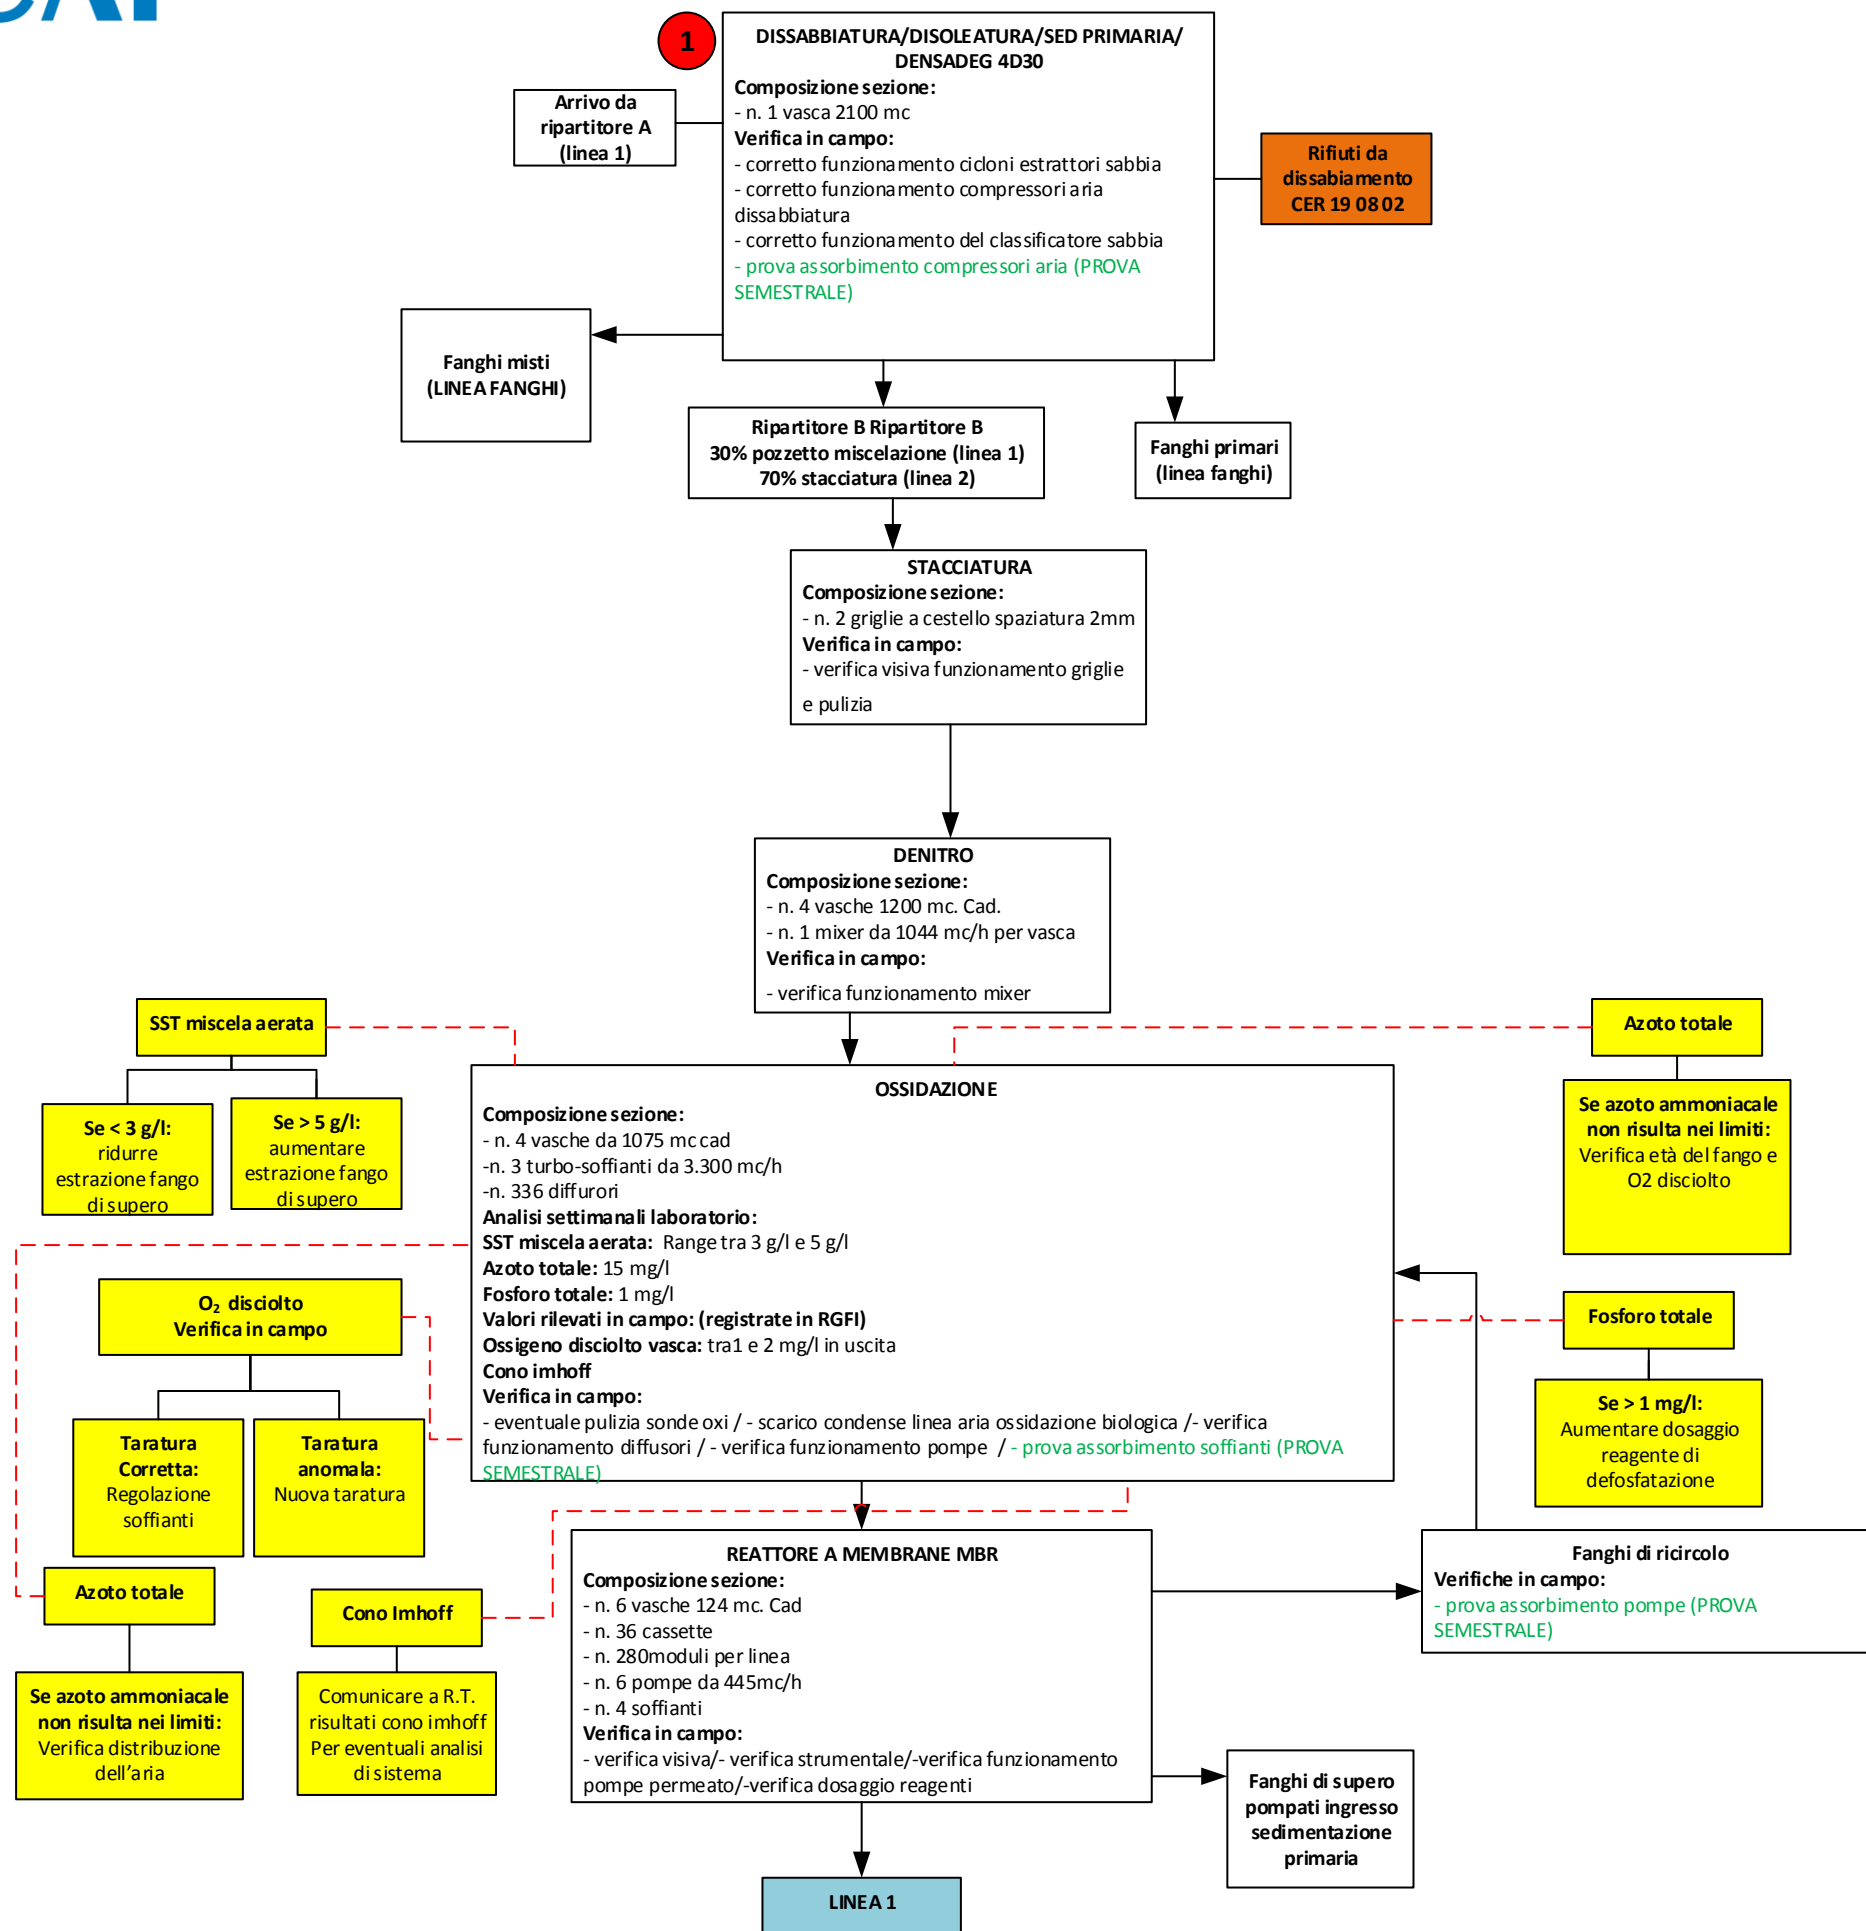


Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del registro giornaliero di funzionamento impianto. (RGFI)

**LEGENDA**


- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI ROZZANO**



Via Dell'Ecolgia snc Rozzano  
A.E. = 122400



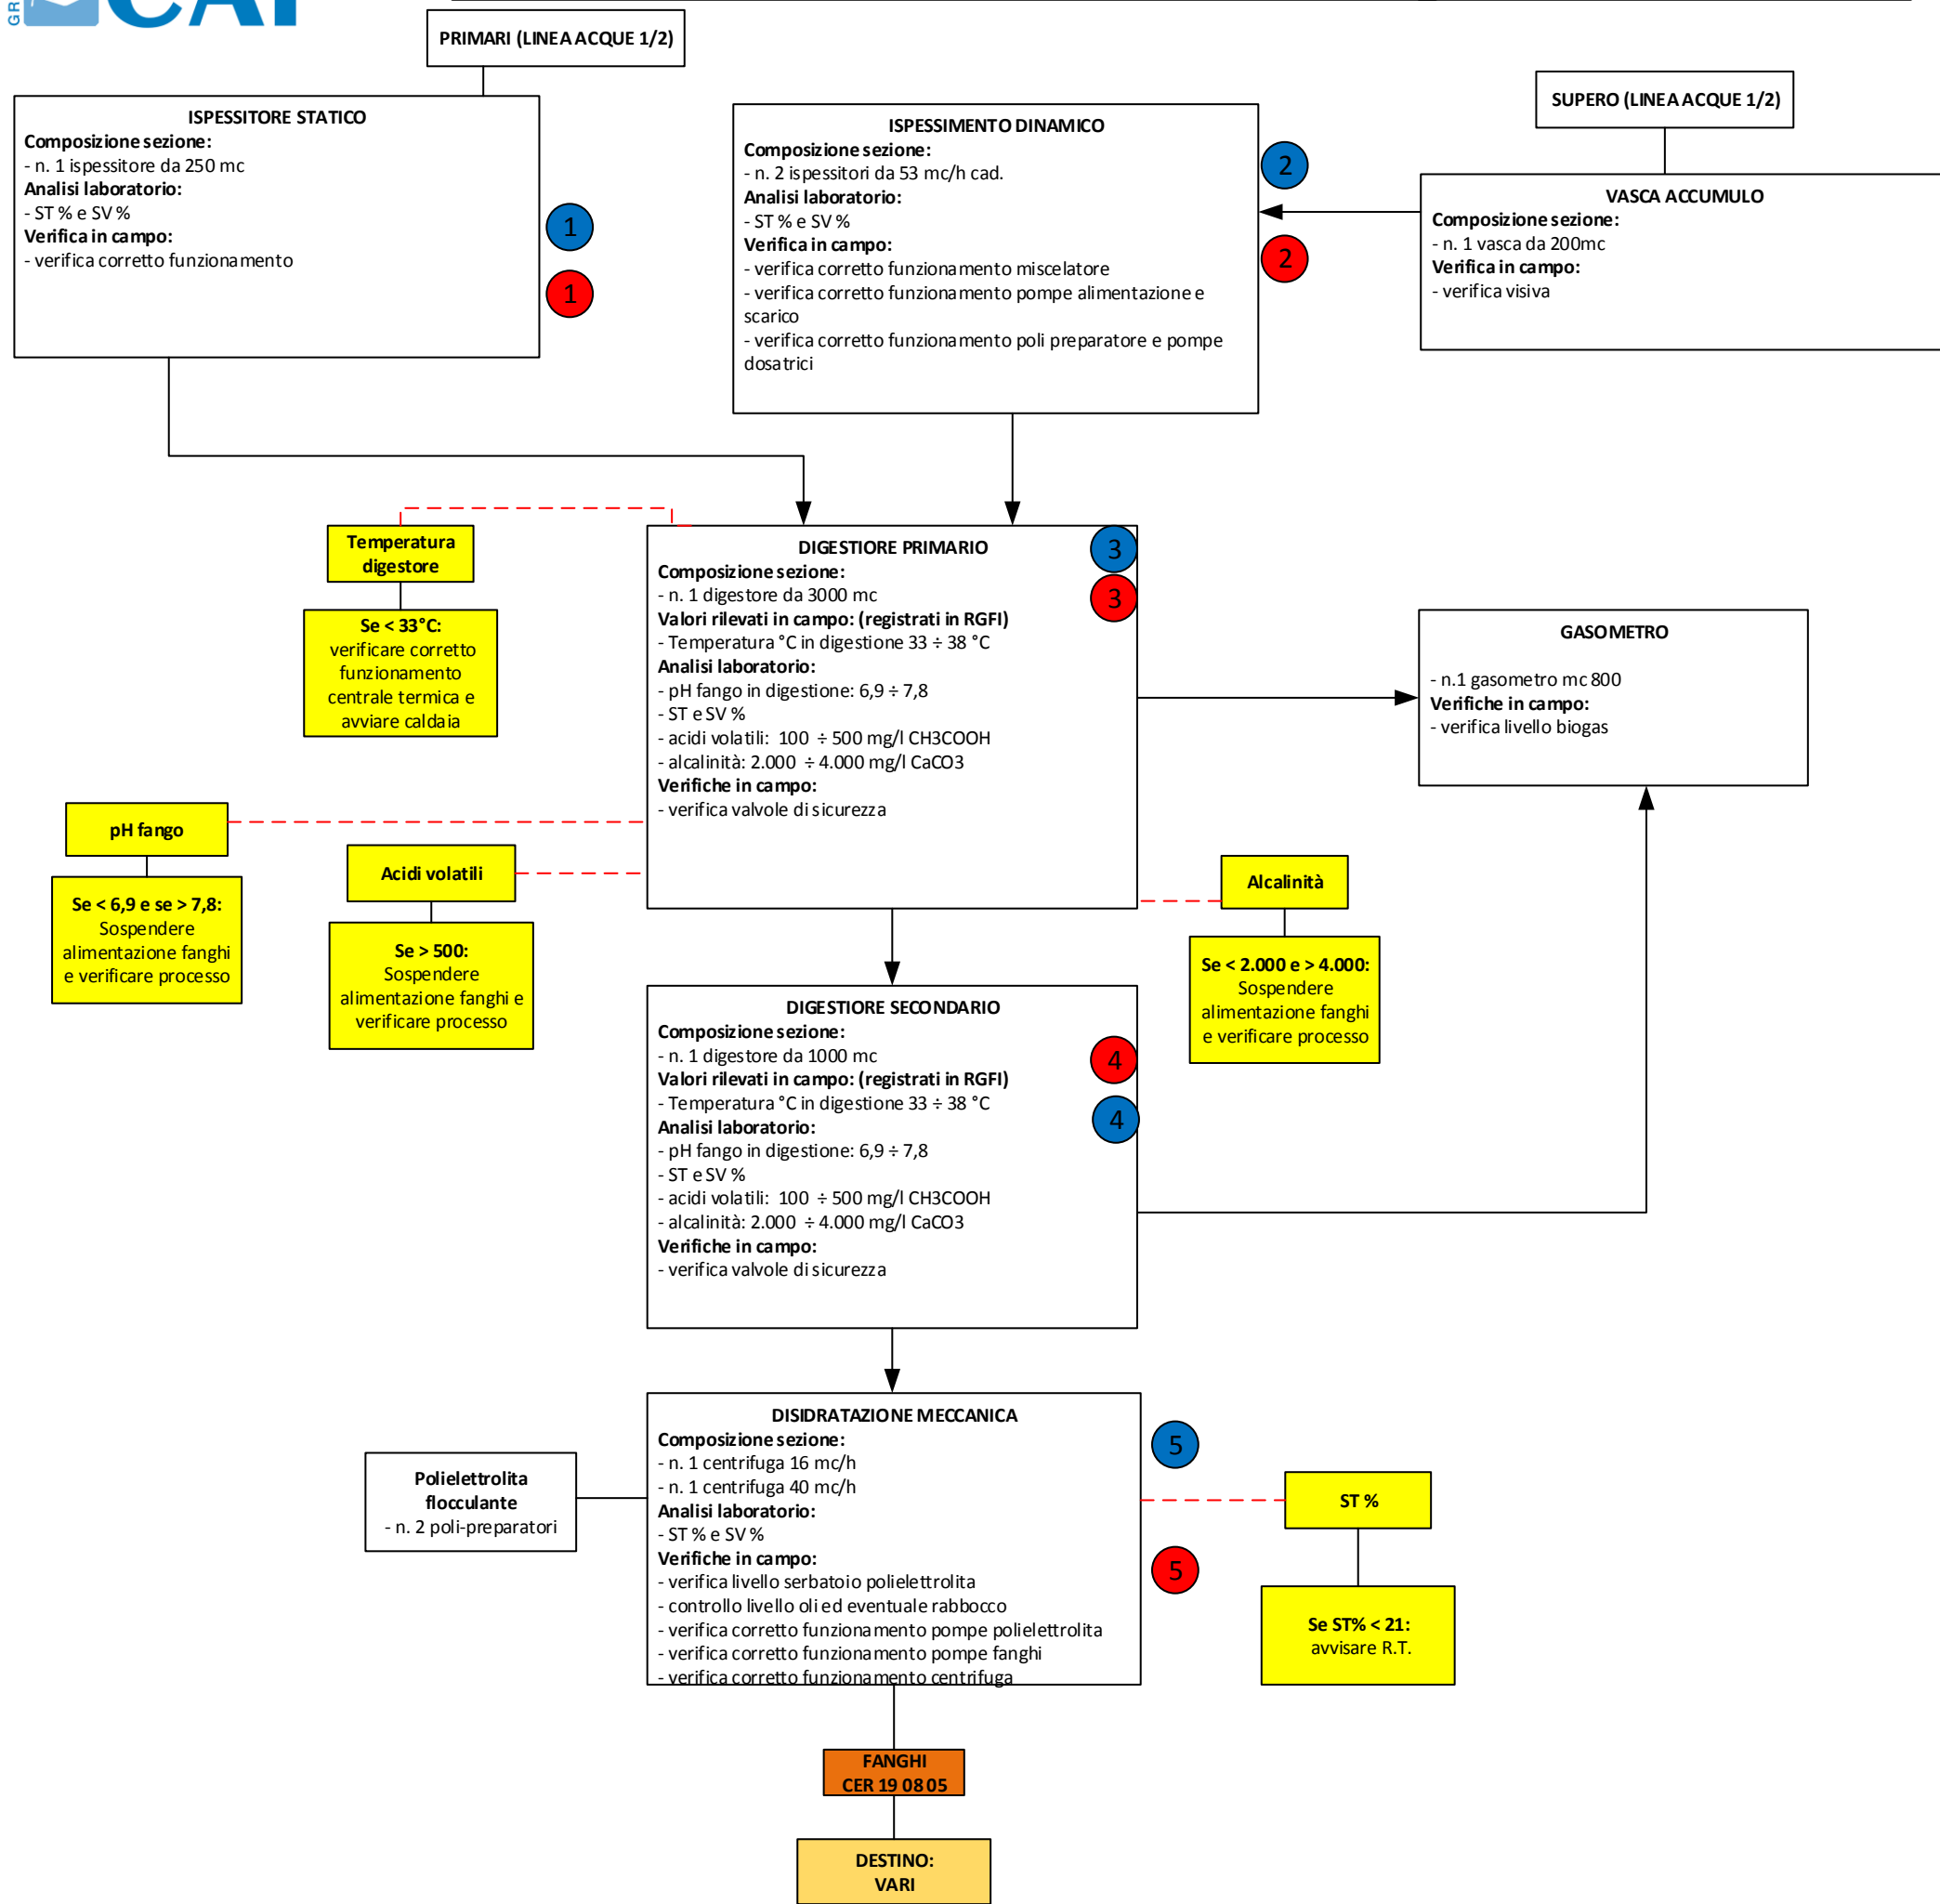


Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI ROZZANO**



Via Dell'Ecologia snc Rozzano  
 A.E. = 122400

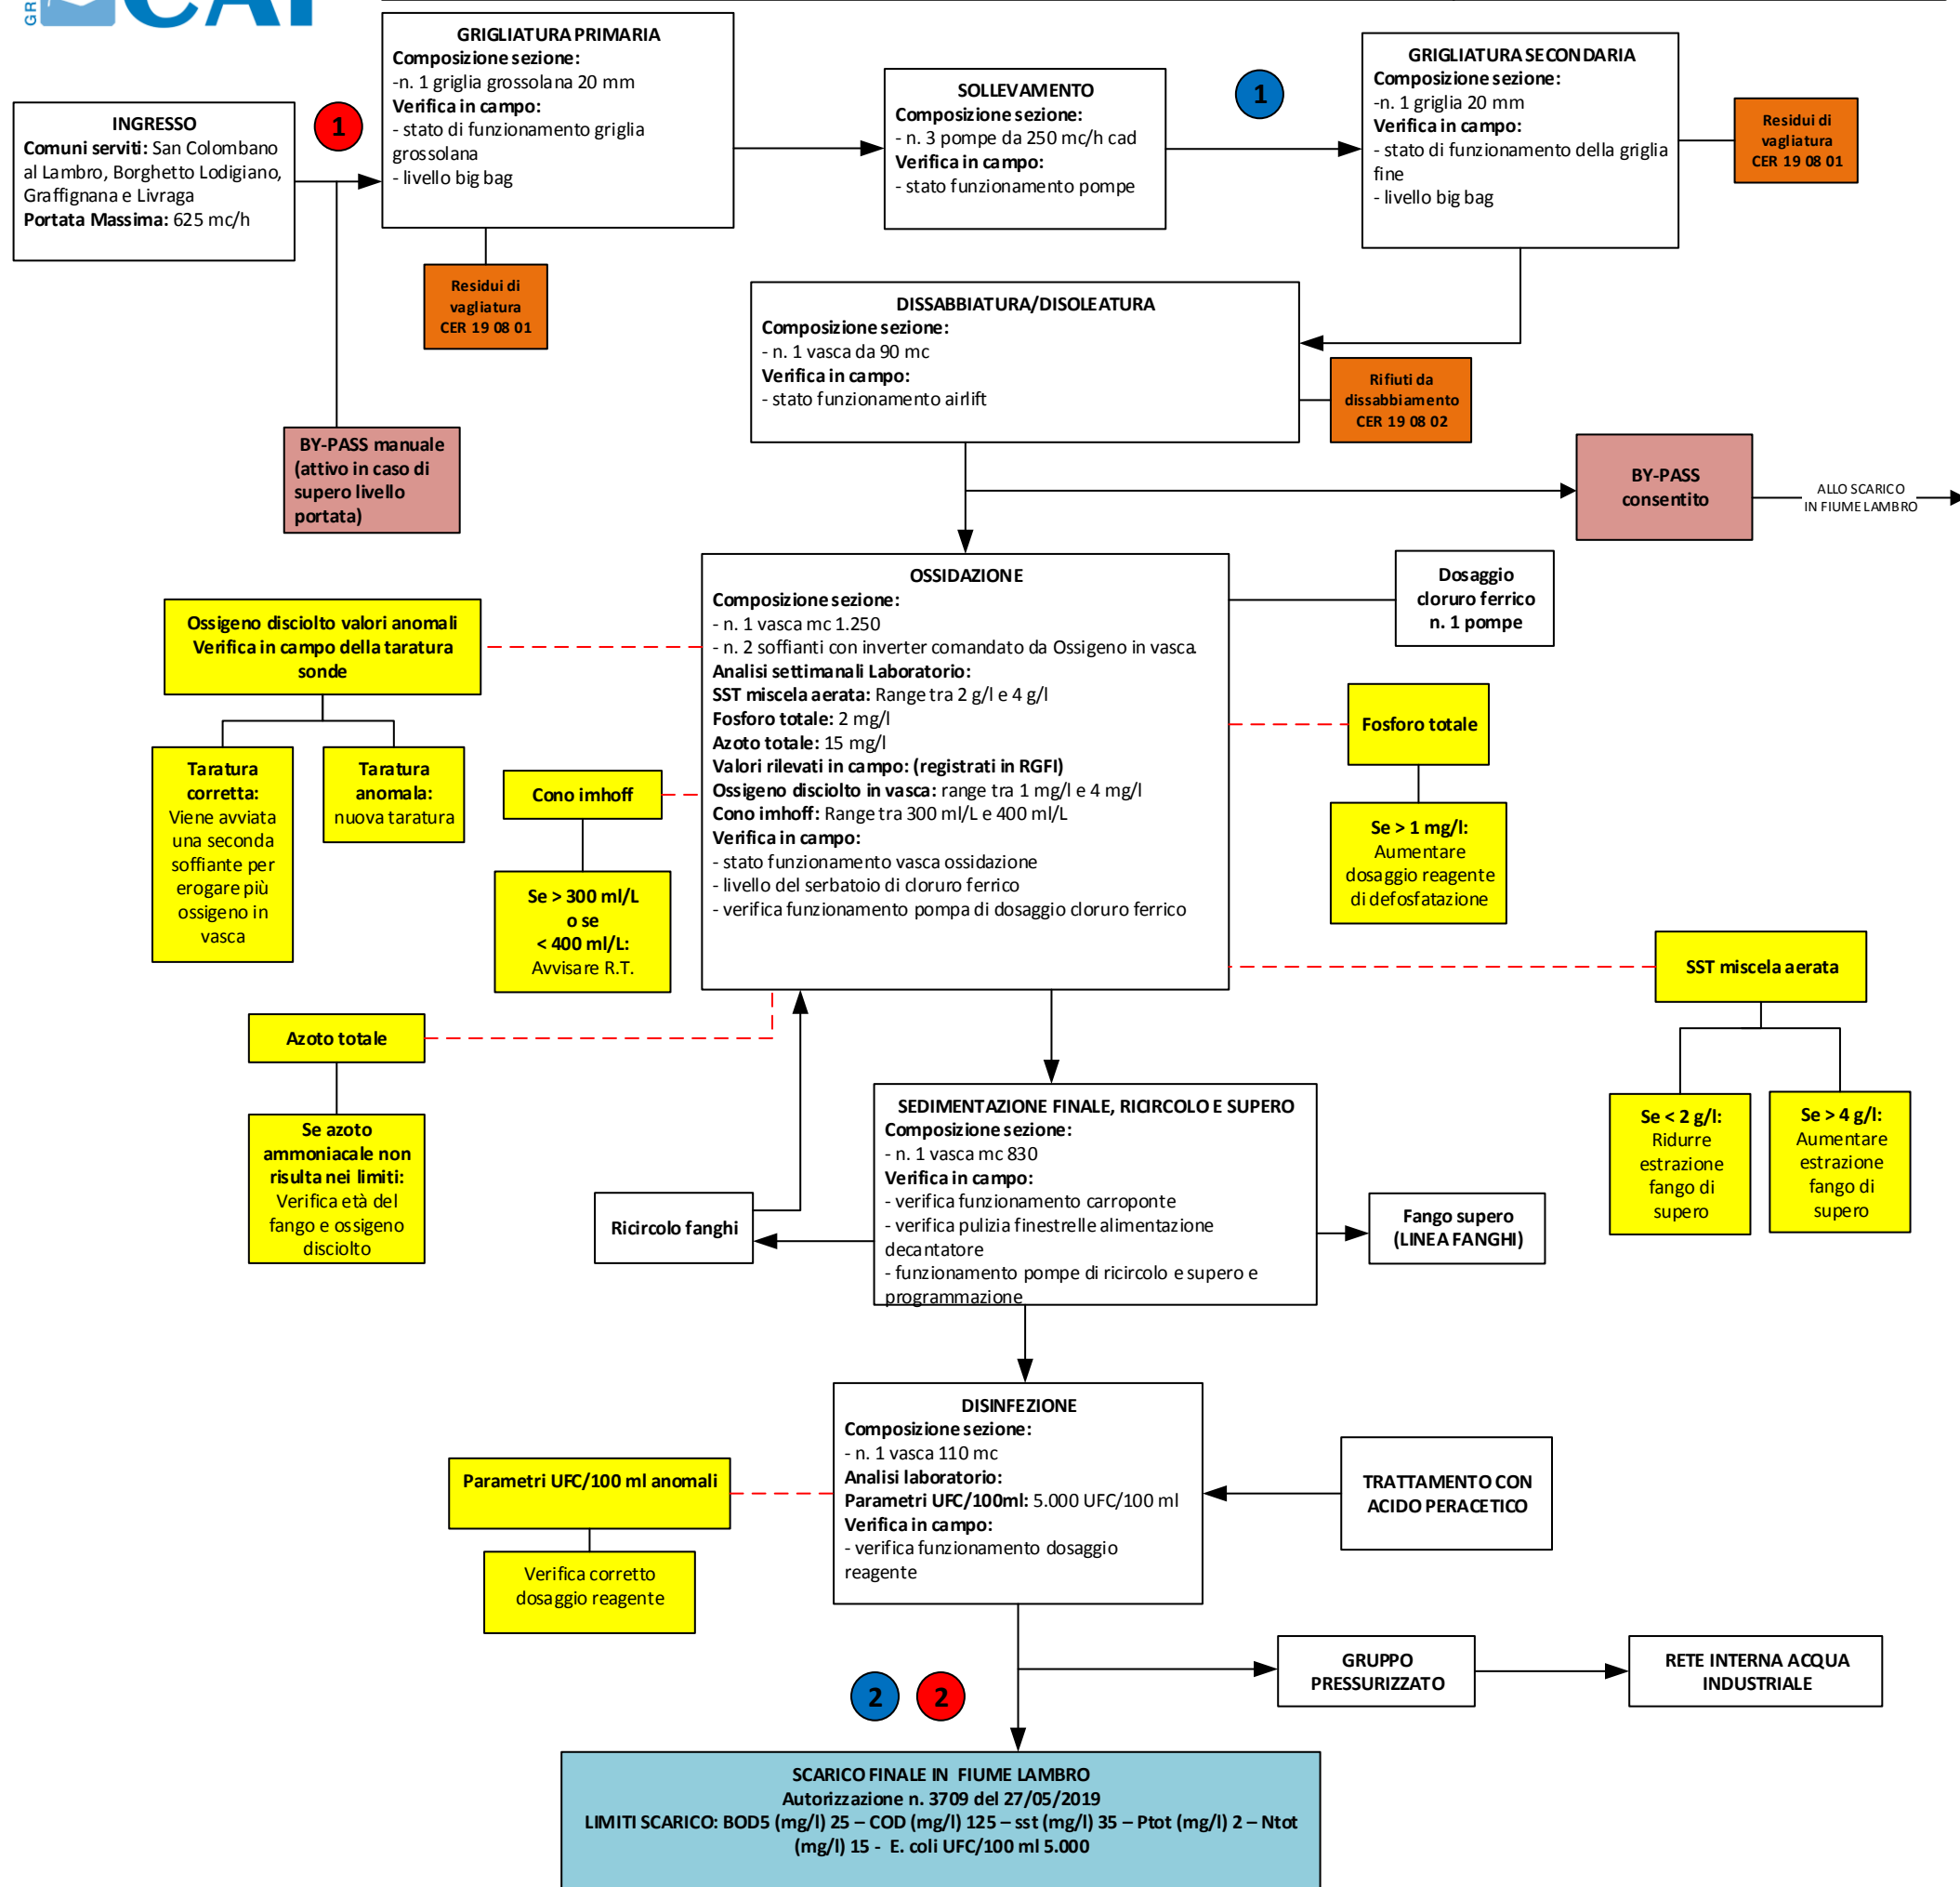


Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)

**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni





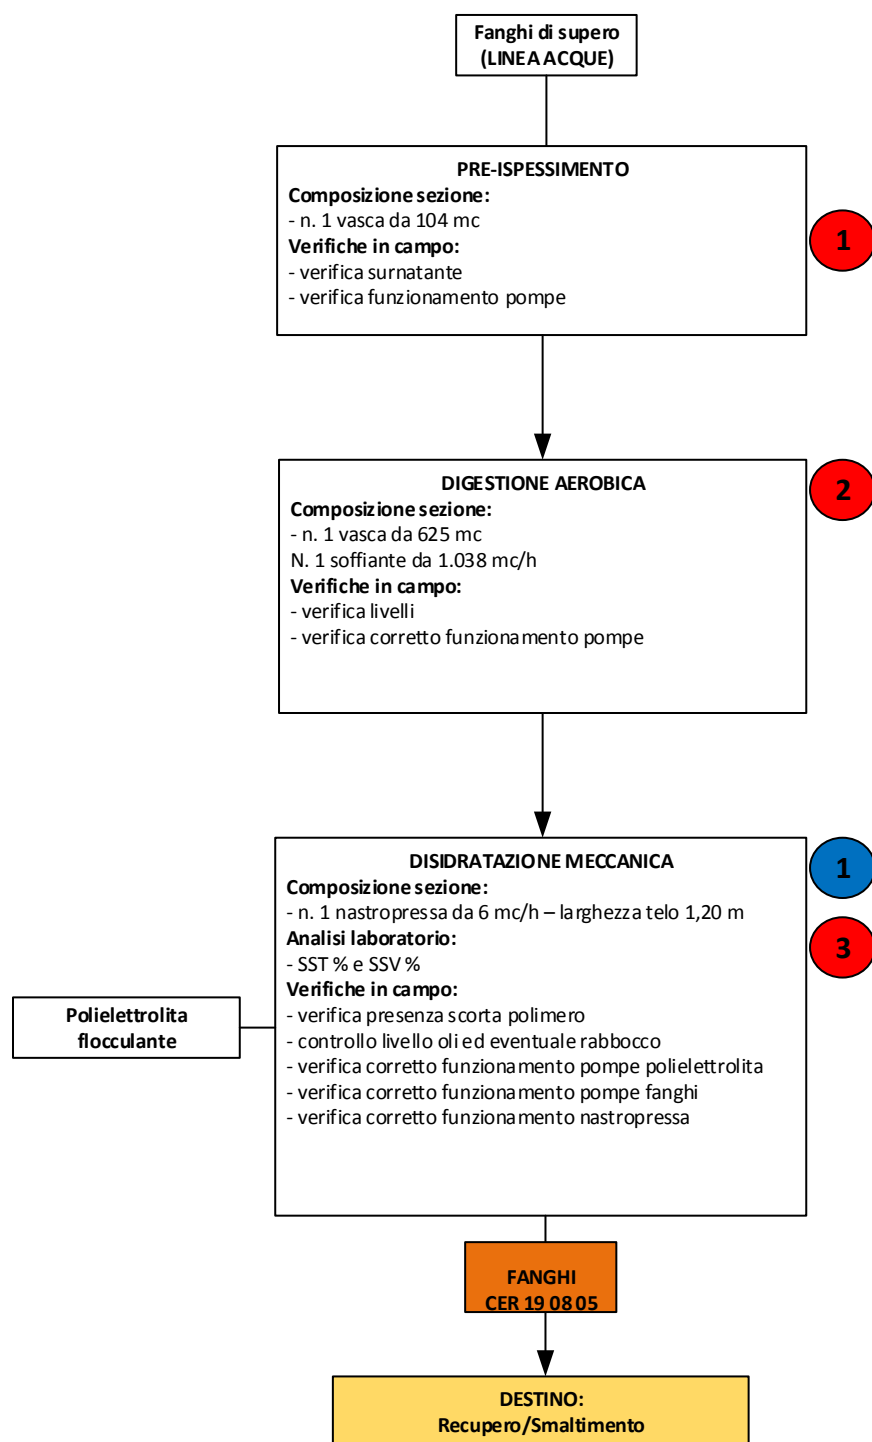

**IMPIANTO DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**

Loc. Strada delle Carrettine – Via Gramsci nc – San Colombano al Lambro  
A.E.= 15.400




Le MISURE DI PORTATA  
vengono registrate all'interno  
del Registro Giornaliero di  
Funzionamento Impianto.  
(RGFI)

**LEGENDA**

-  = misuratore di portata
-  = campionamento
-  = codici CER
-  = attività operativa
-  = BY-PASS
-  = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI SAN COLOMBANO  
AL LAMBRO**

Loc. Strada delle Carrettine – Via Gramsci nc – San Colombano al Lambro  
A.E.= 15.400

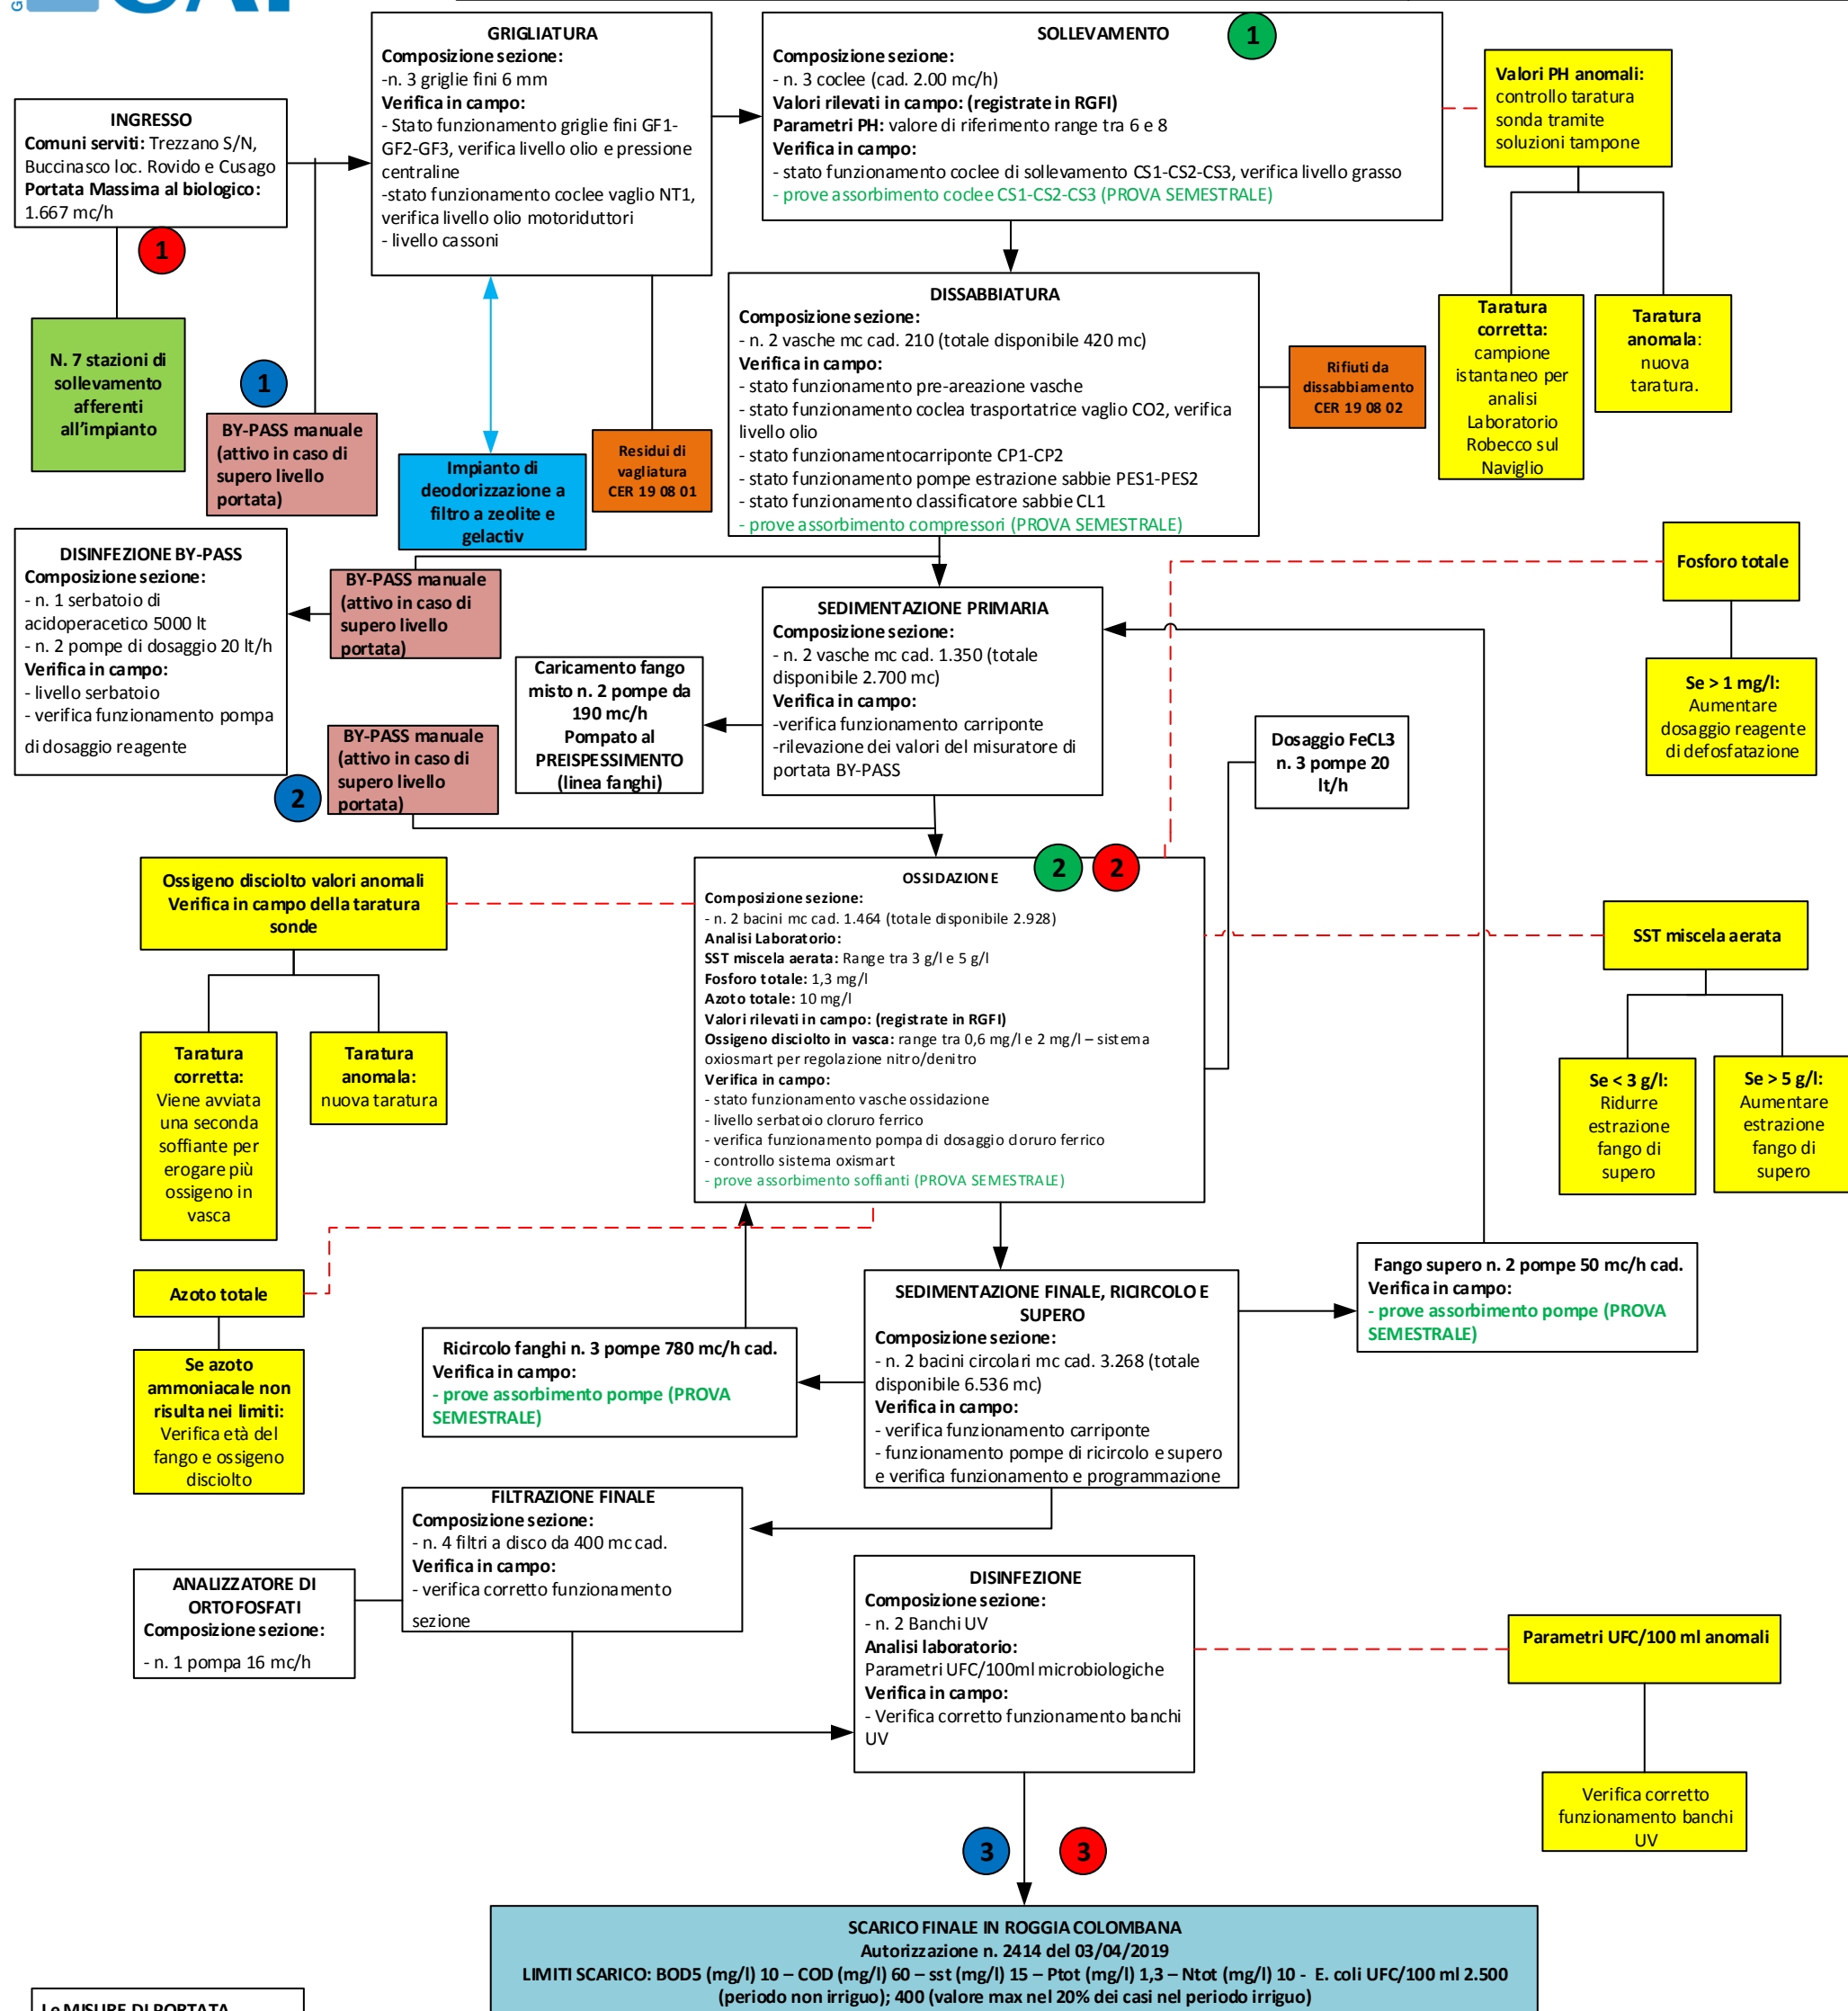

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)

#### LEGENDA


- = sezione con energy meter
- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

#### IMPIANTO DI TREZZANO S/N



Via Darwin, 20090 – Trezzano sul Naviglio (MI)  
A.E. = 52.000



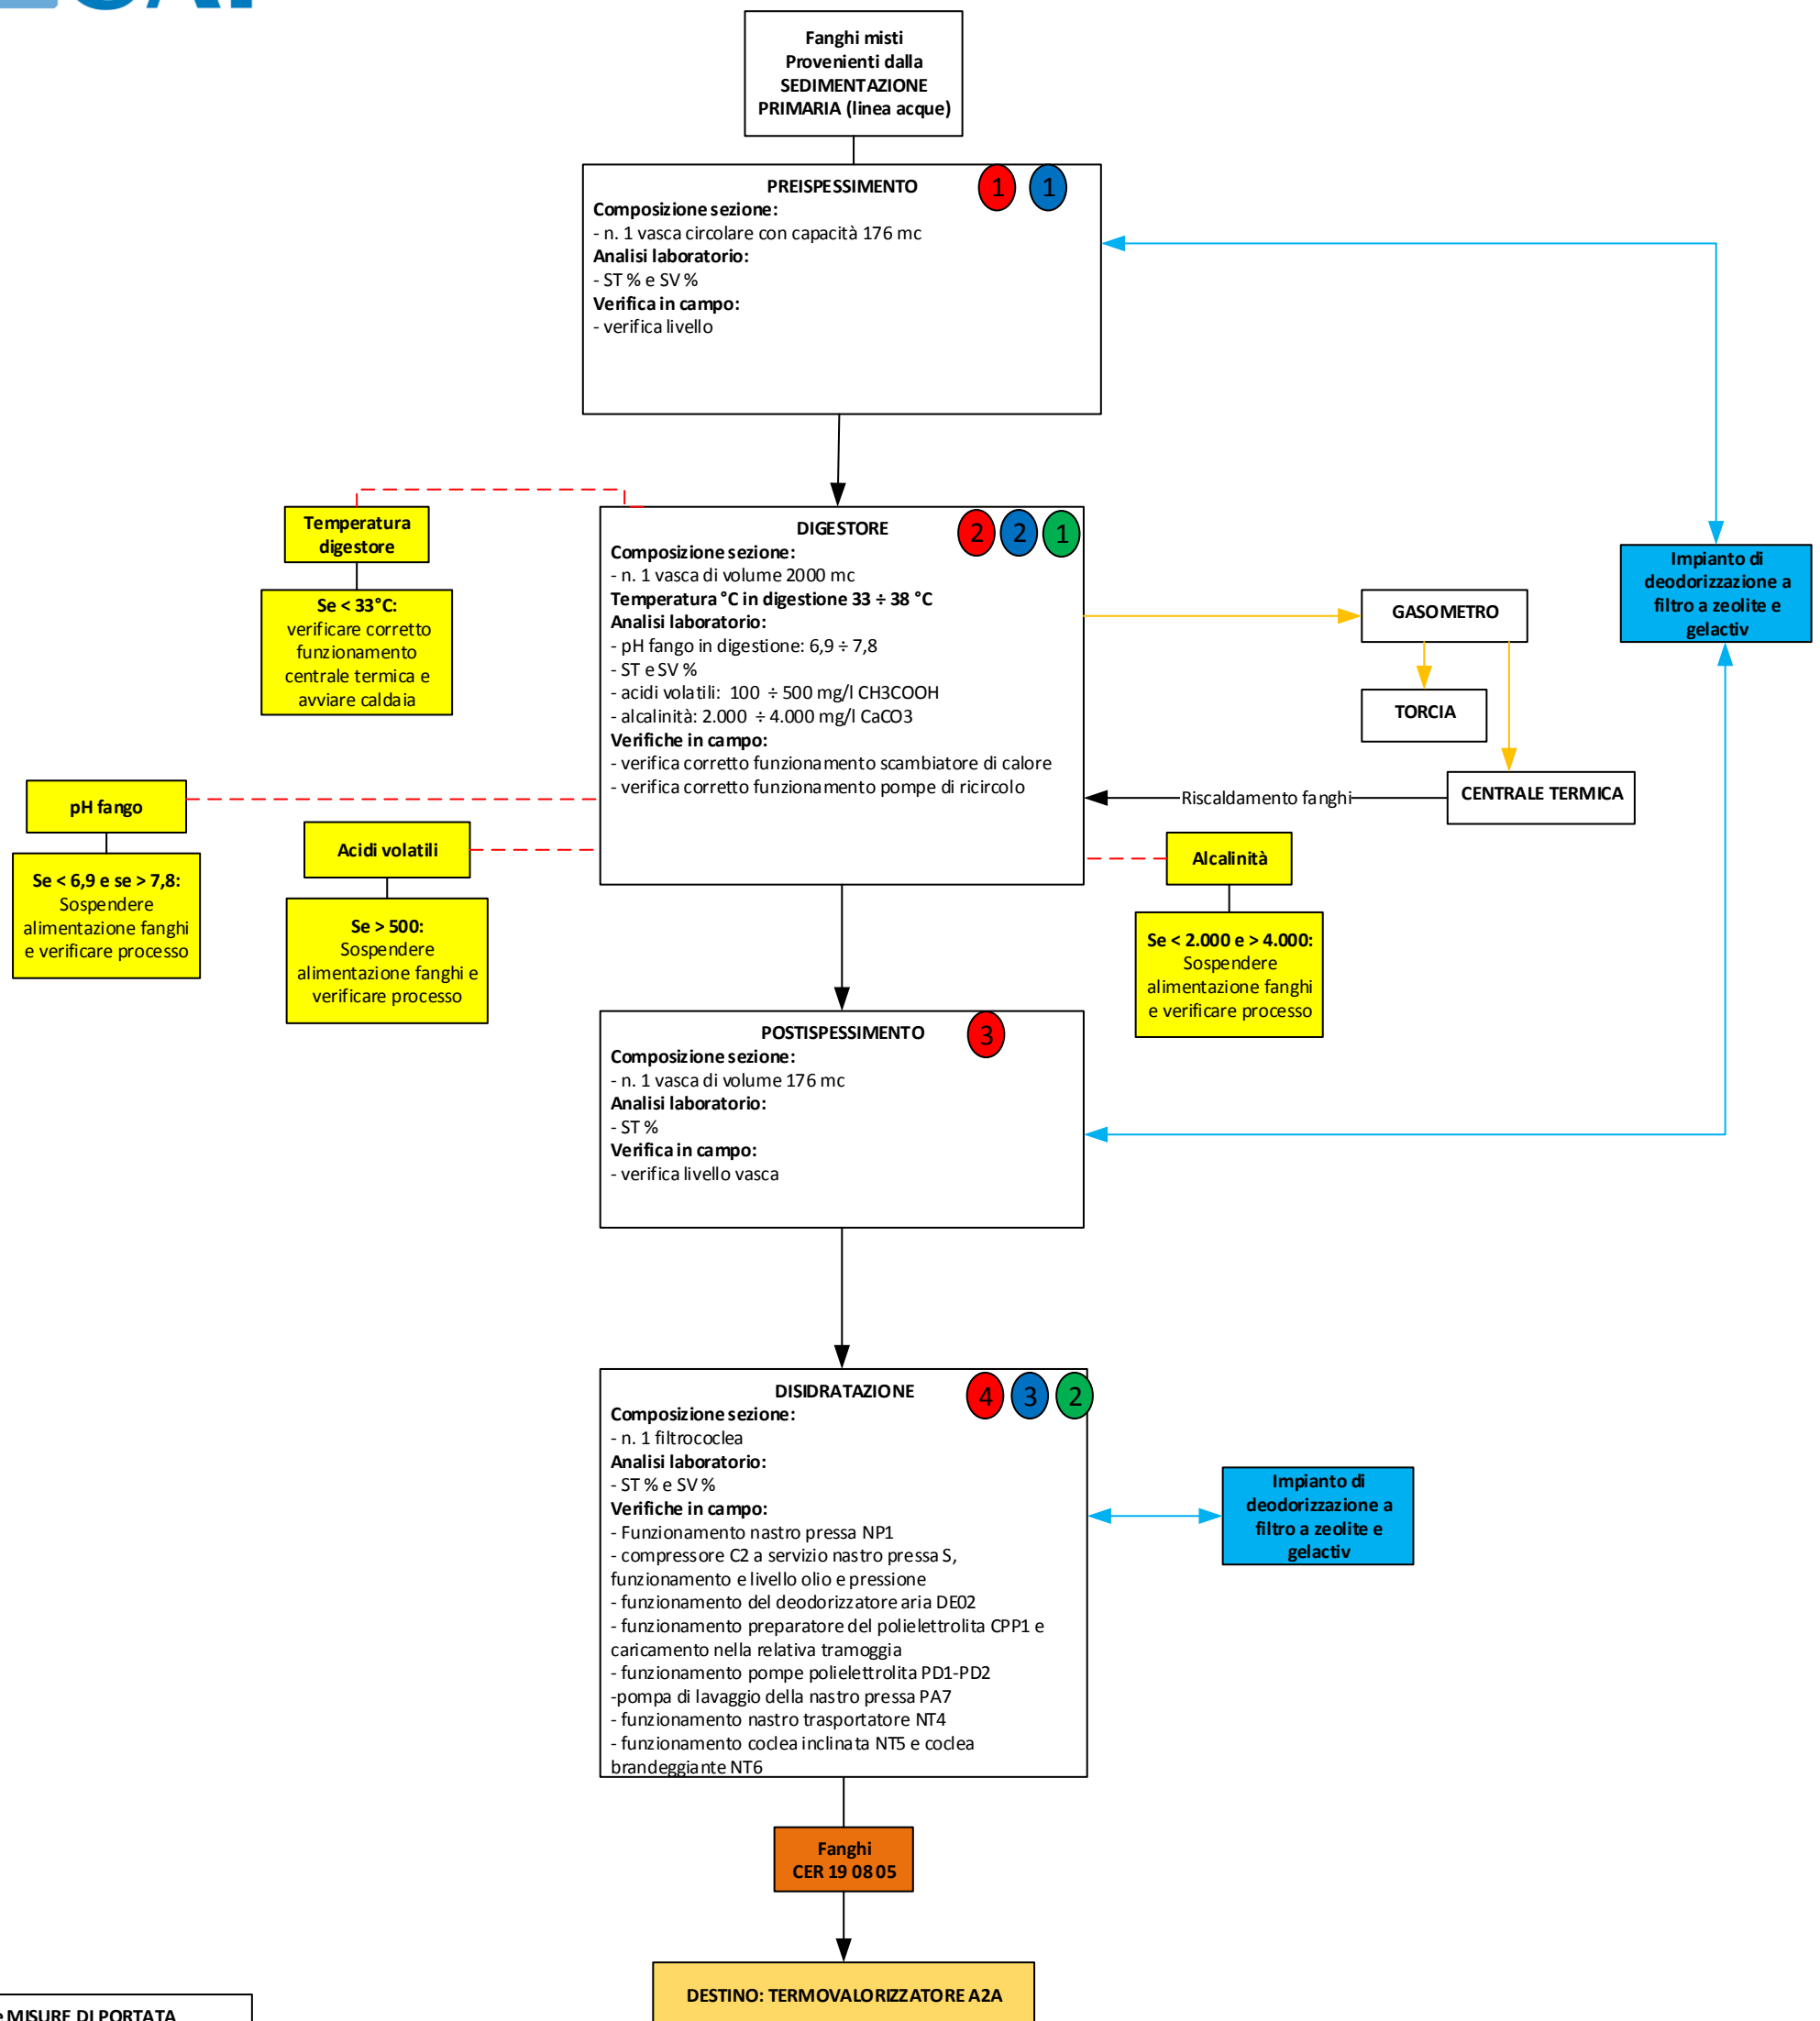

Le MISURE DI PORTATA  
vengono registrate all'interno  
del Registro Giornaliero di  
Funzionamento Impianto.  
(RGFI)


#### LEGENDA

- = sezione con energy meter
- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

#### IMPIANTO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO





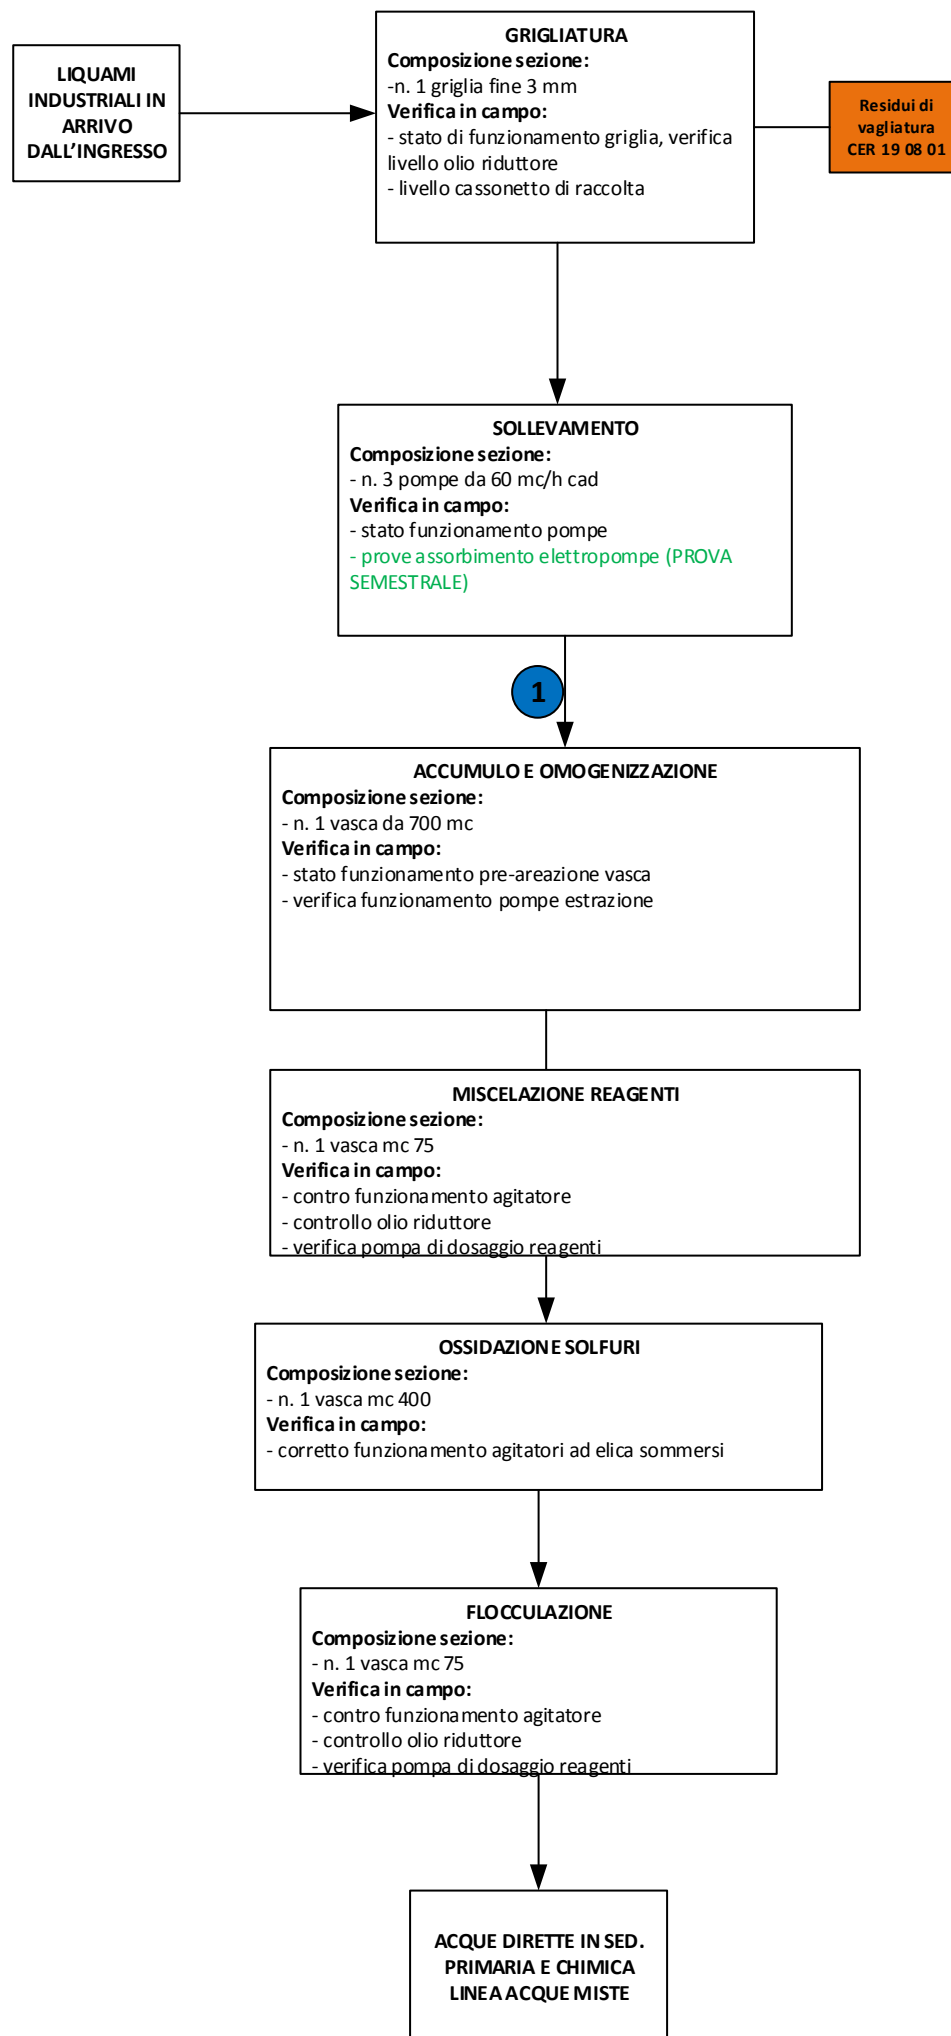



Via Darwin, 20090 – Trezzano sul Naviglio (MI)  
A.E. = 52.000




Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


**LEGENDA**

-  = misuratore di portata
-  = campionamento
-  = codici CER
-  = attività operativa
-  = BY-PASS
-  = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI TURBIGO**



Via Novara n. 51 - Turbigo  
A.E.= 46.600

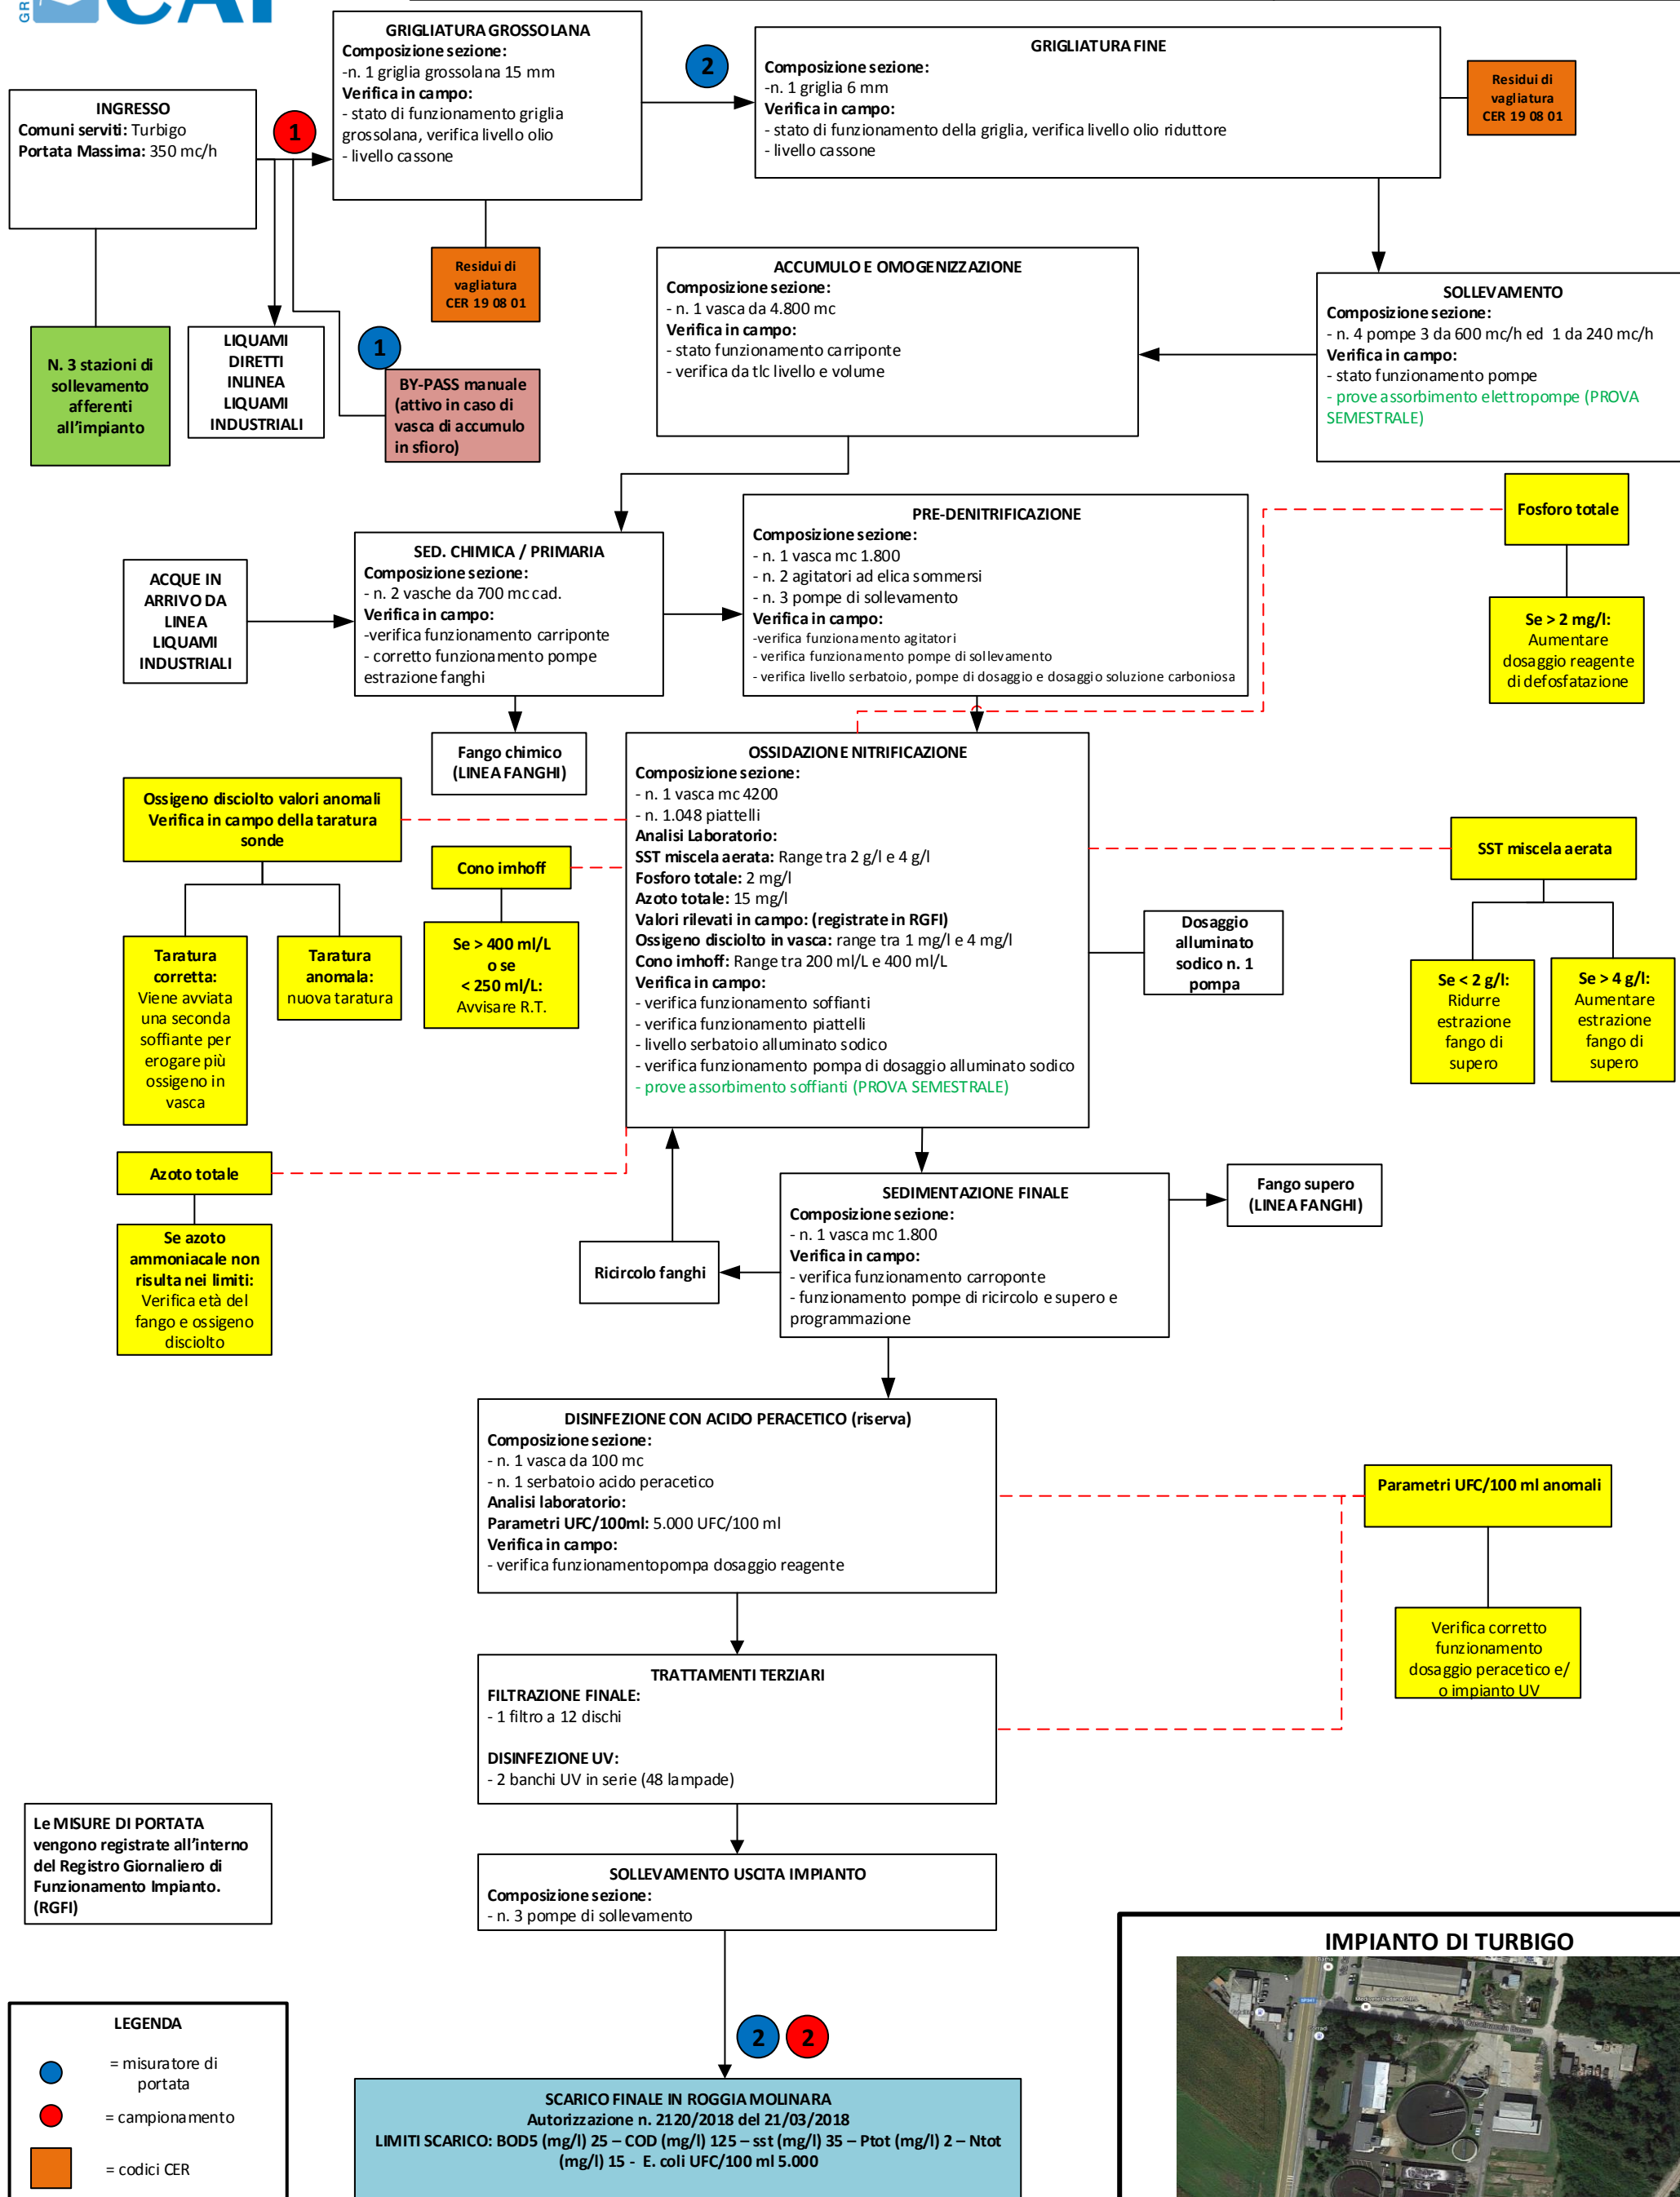


**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI TURBIGO**



Via Novara n. 51 - Turbigo  
A.E. = 46.600

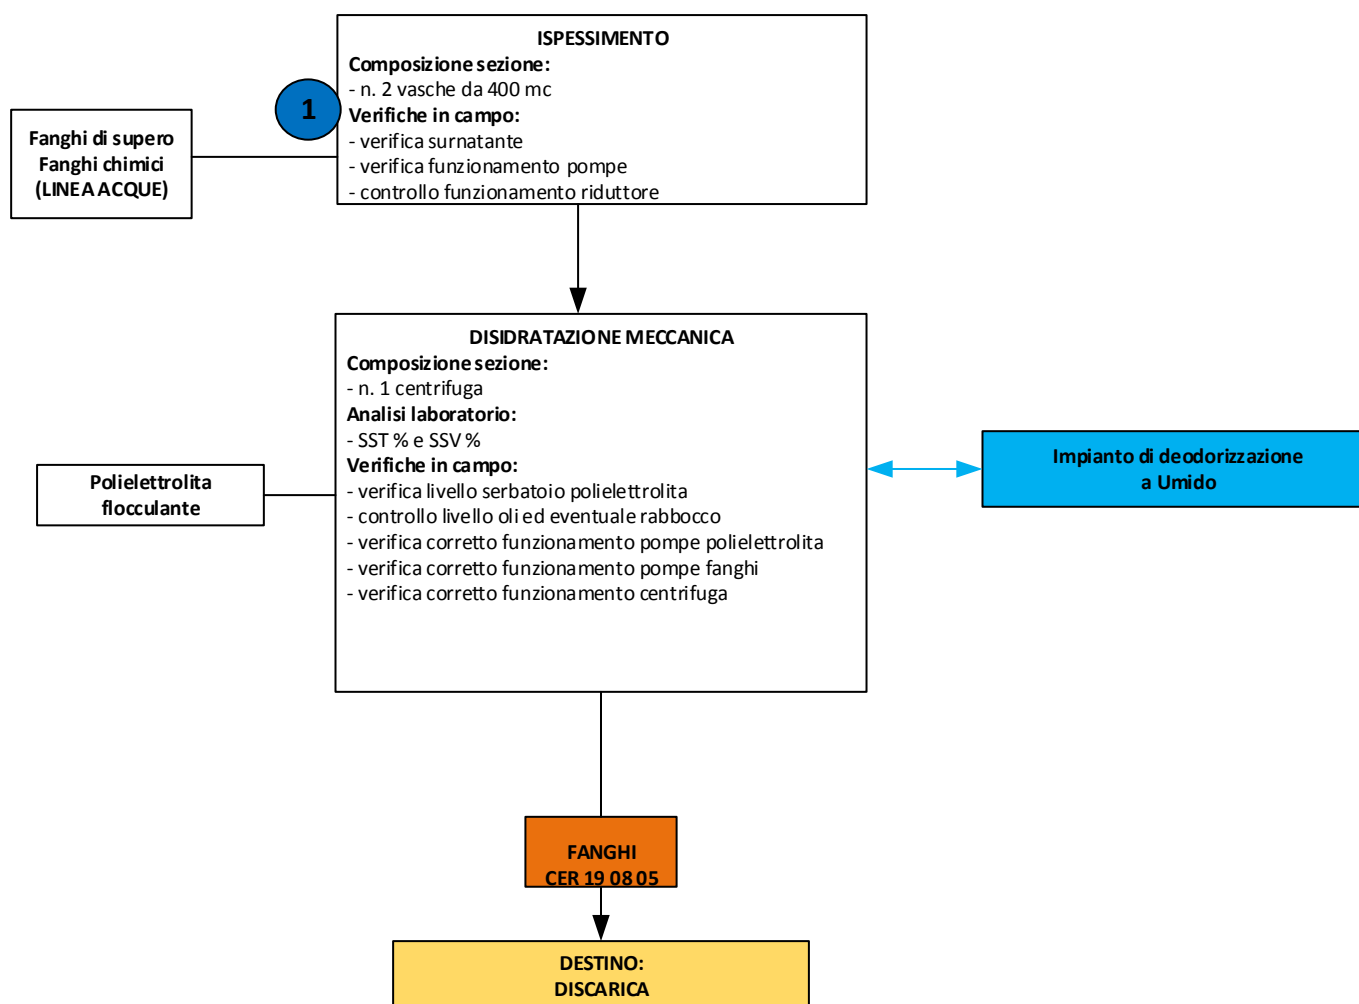

Le MISURE DI PORTATA  
vengono registrate all'interno  
del Registro Giornaliero di  
Funzionamento Impianto.  
(RGFI)


**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI TURBIGO**



Via Novara n. 51 - Turbigo  
A.E.= 46.600

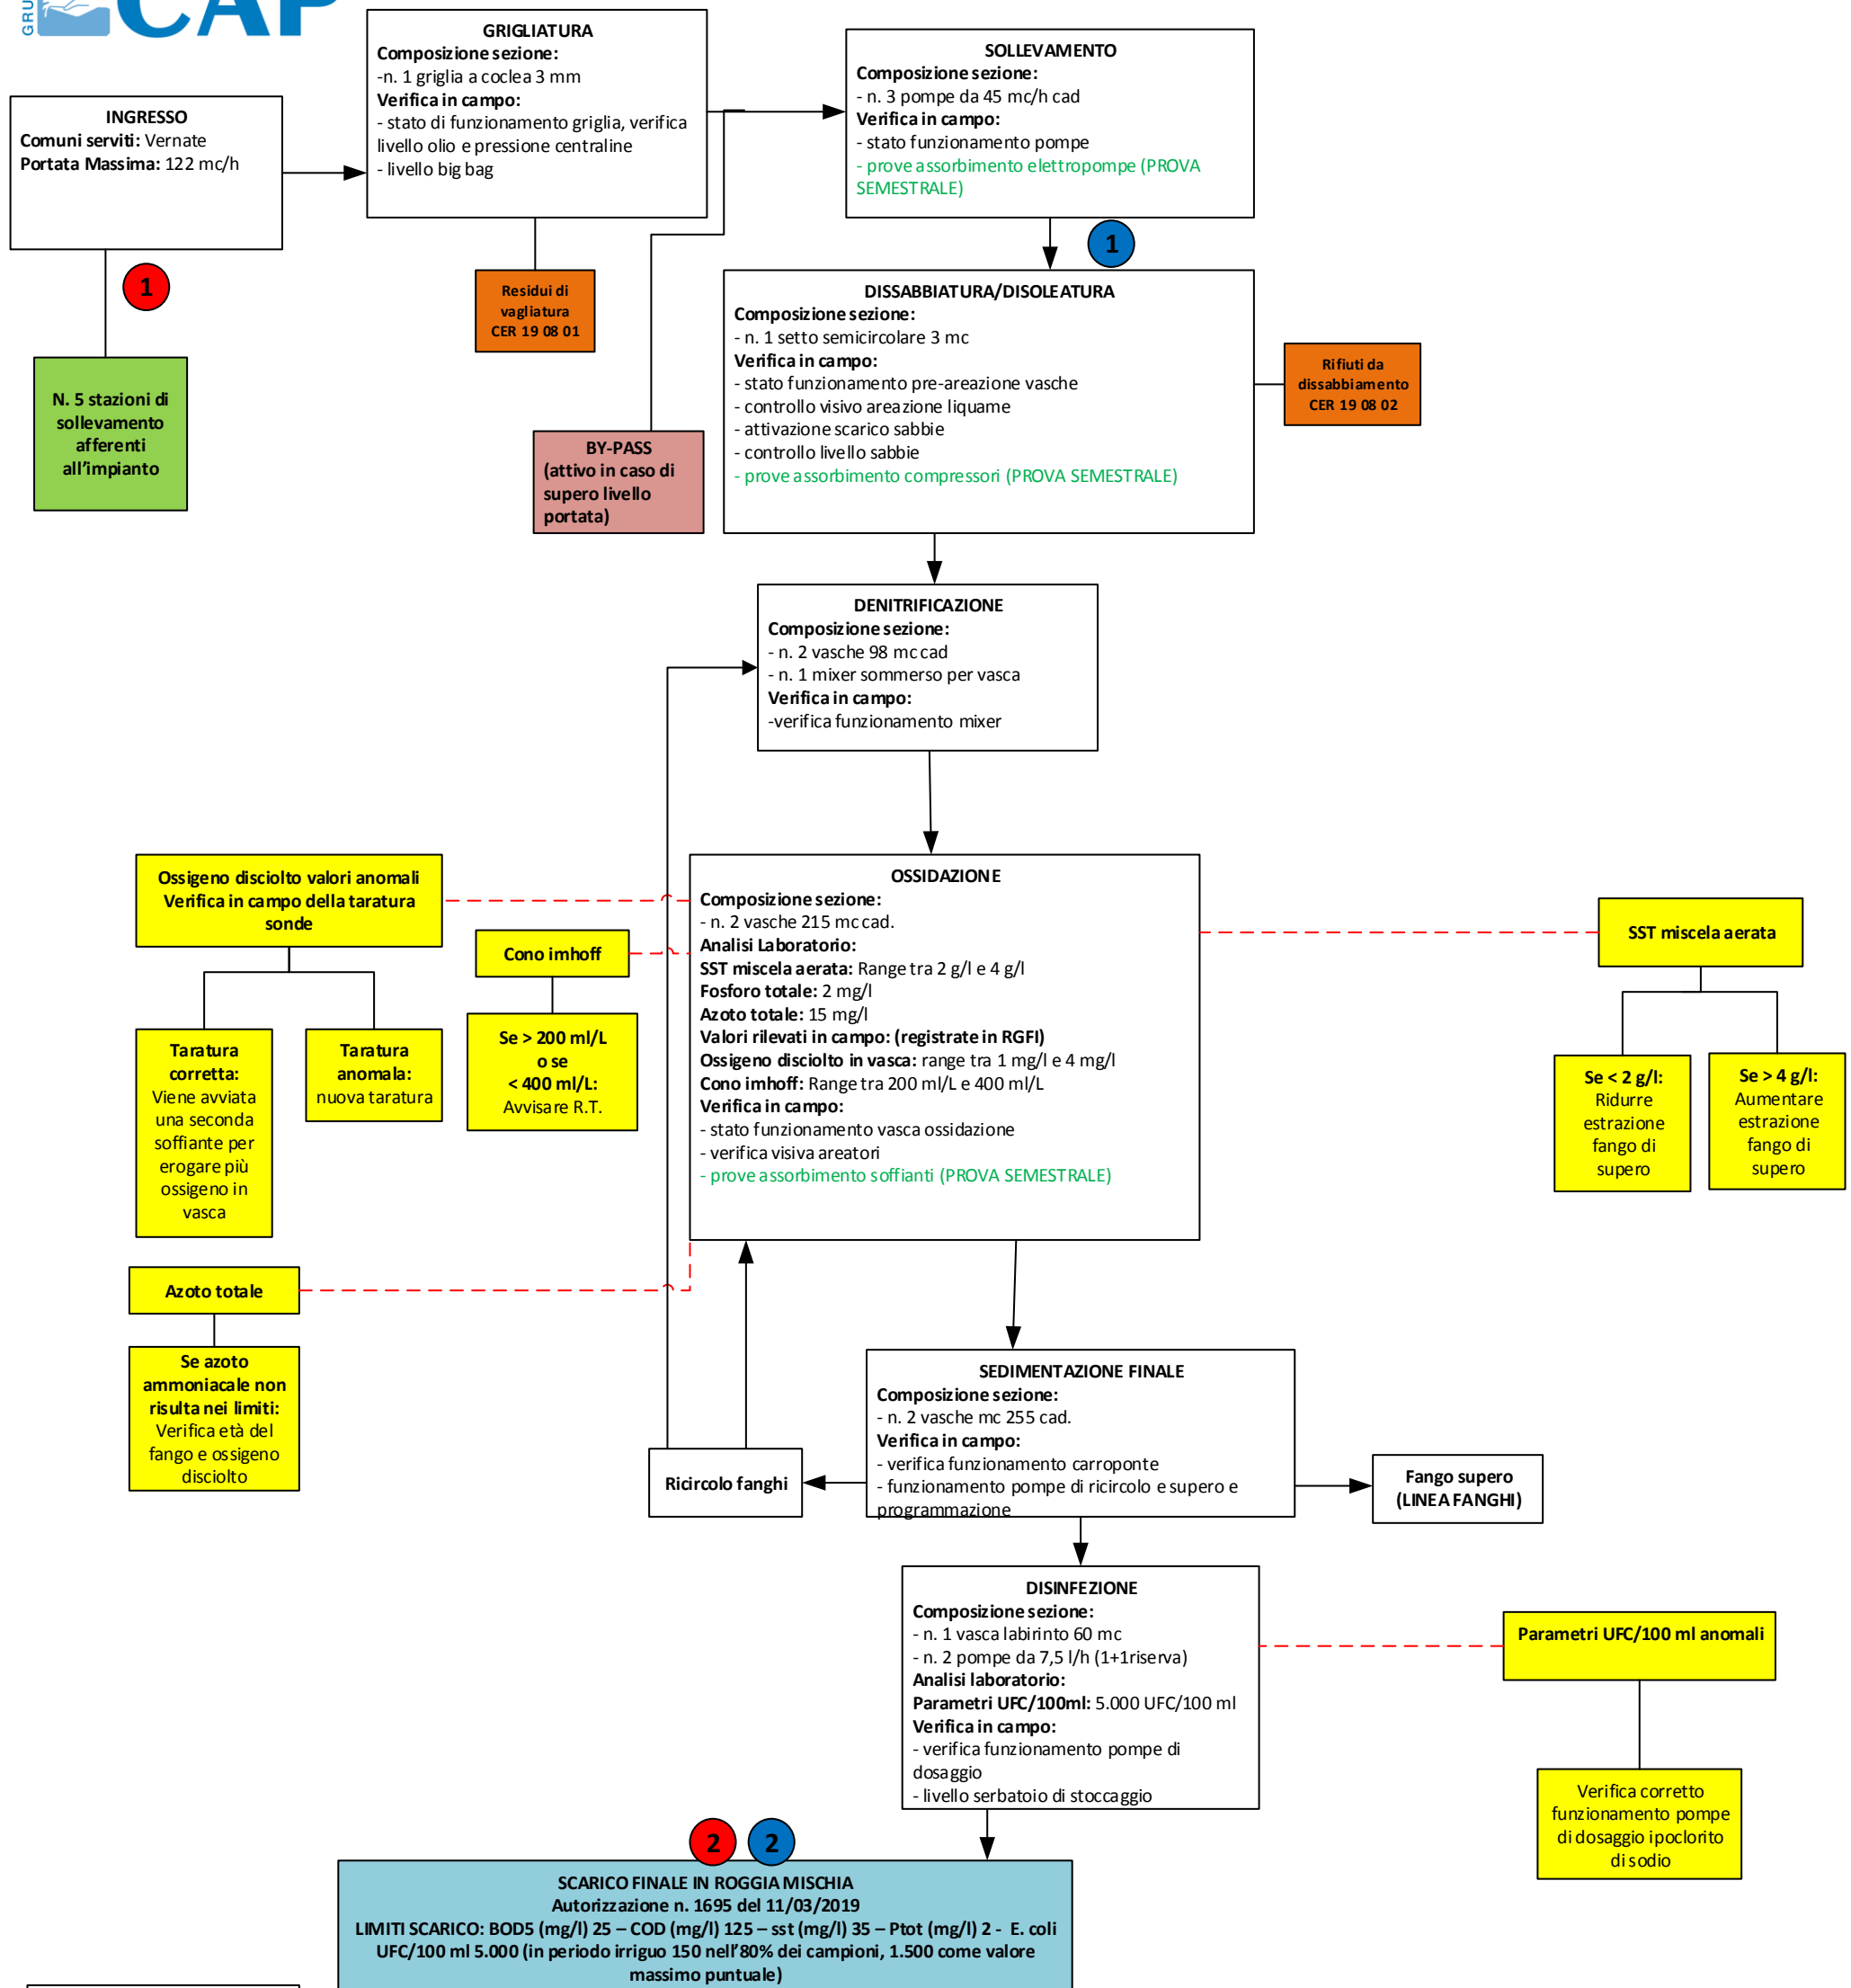

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)


#### LEGENDA

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

#### IMPIANTO DI VERNATE





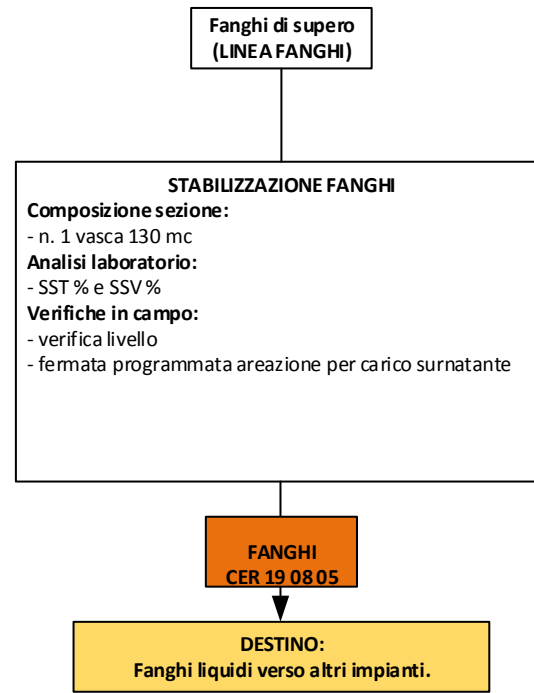

Via Don Grossoni - Vernate  
A.E. = 3.950






Le MISURE DI PORTATA  
vengono registrate all'interno  
del Registro Giornaliero di  
Funzionamento Impianto.  
(RGFI)


**LEGENDA**

-  = misuratore di portata
-  = campionamento
-  = codici CER
-  = attività operativa
-  = BY-PASS
-  = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI VERNATE**

Via Don Grossoni - Vernate  
A.E.= 3.950

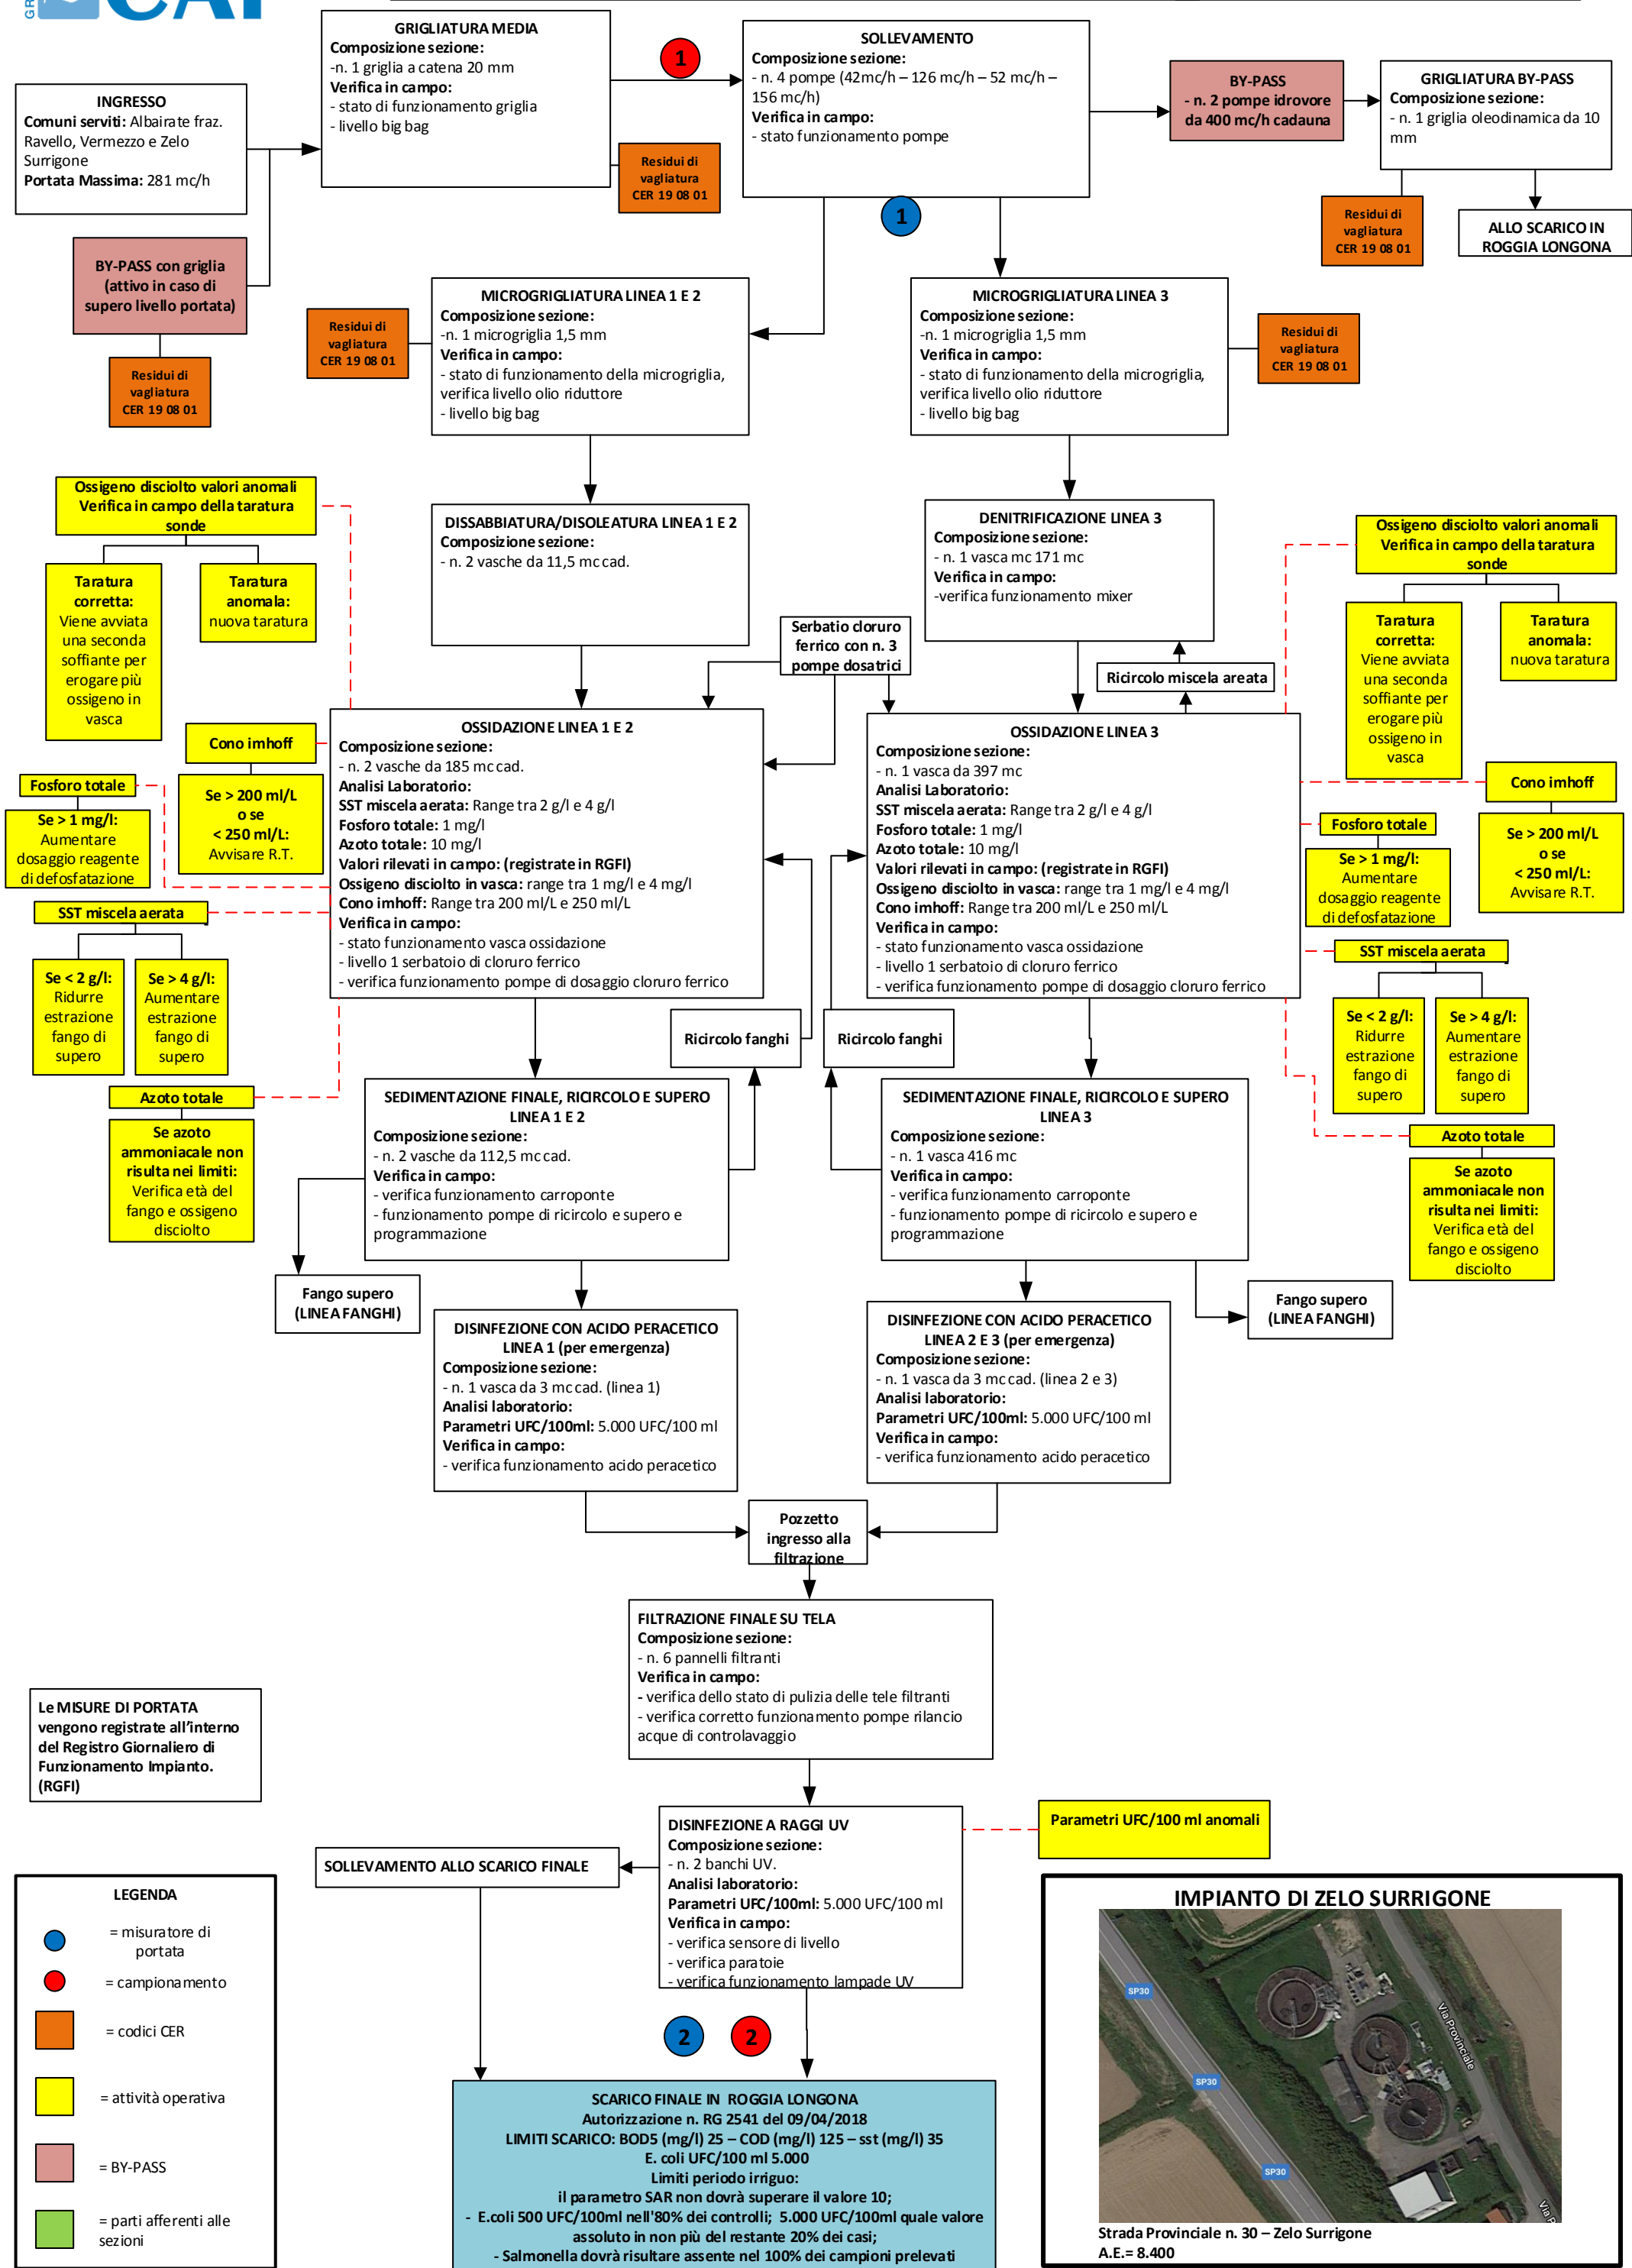

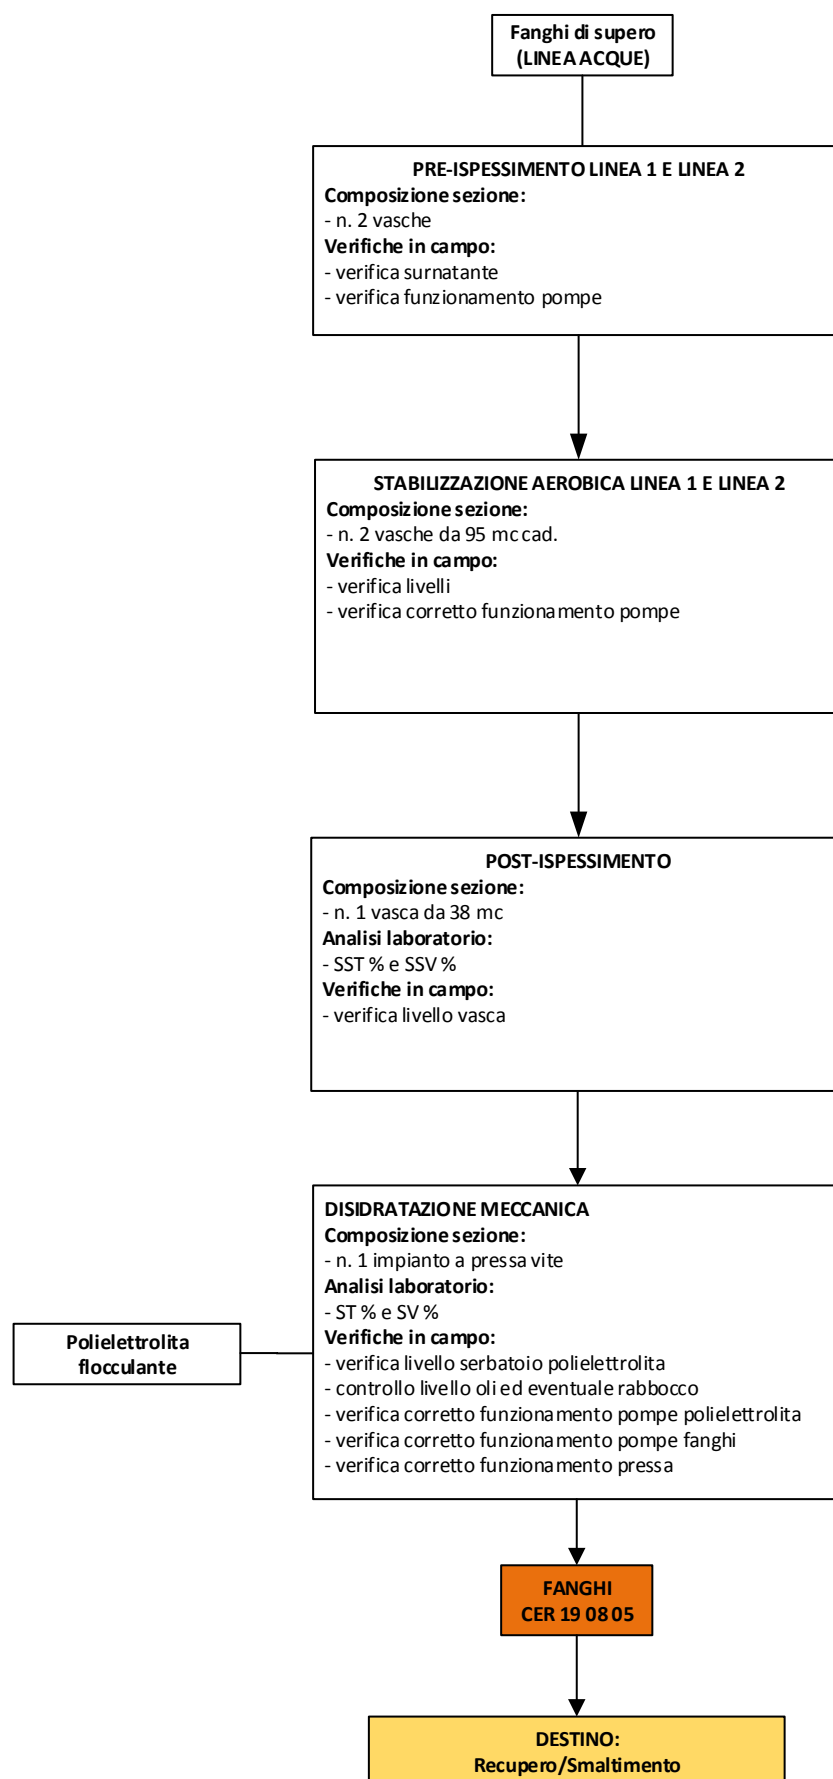

Le MISURE DI PORTATA vengono registrate all'interno del Registro Giornaliero di Funzionamento Impianto. (RGFI)

**LEGENDA**

- = misuratore di portata
- = campionamento
- = codici CER
- = attività operativa
- = BY-PASS
- = parti afferenti alle sezioni

**IMPIANTO DI ZELO SURRIGONE**



Strada Provinciale n. 30 – Zelo Surrigone  
A.E.= 8.400